





PSPCI - POSTO FISCAL DE ESTREITO (IMPLANTAÇÃO, POSIÇÃO DOS EXTINTORES E SINALIZAÇÃO DE EMERGÊNCIA)

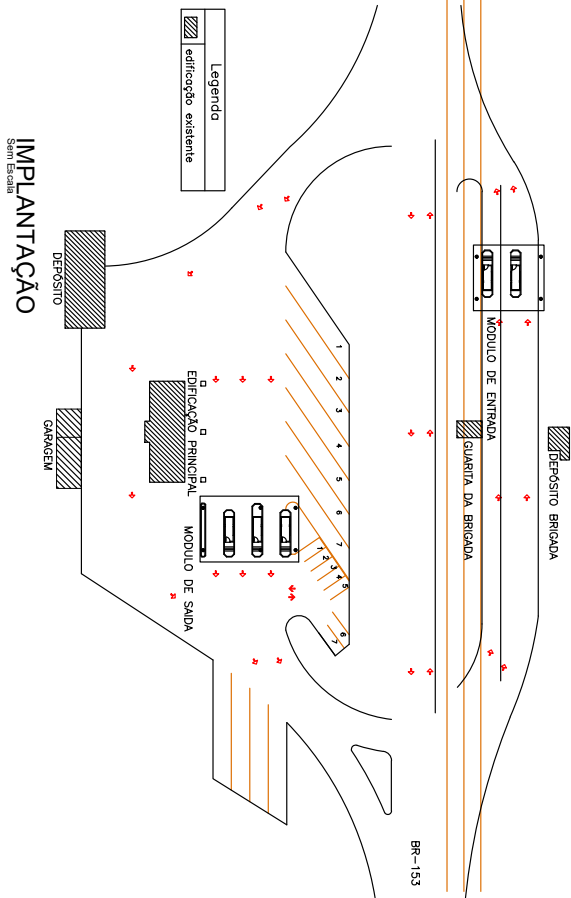


IMPLANTAÇÃO Sem Escala


PLANTA DA GARAGEM Esc: 1:100

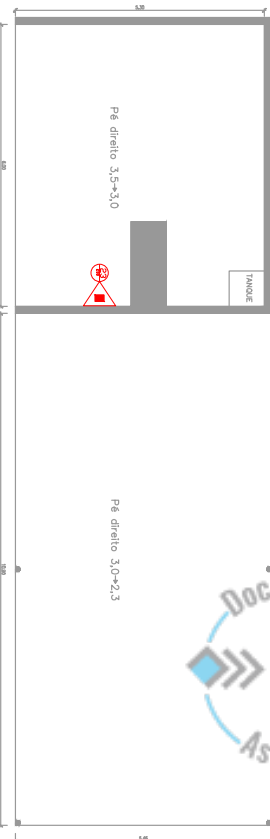

PLANTA DO DEPÓSITO Esc: 1:100

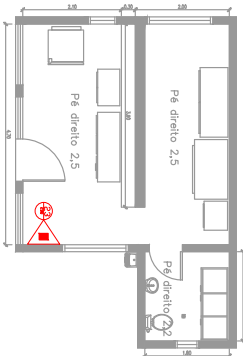

PLANTA DA CABINE (BRIGADA) Esc: 1:100




QUADRO DE ÁREAS

	Nº UNIDADE	QUANTIDADE	M² TOTAL
TERREO PRINCIPAL	174,70	—	174,70
FREIO PRINCIPAL	174,70	—	174,70
T. PAVIMENTO	163,18	—	163,18
DEPÓSITO	83,94	—	83,94
GARAGEM	27,8	—	27,8
DEPÓSITO BRIGADA	16,8	5	84
CABINE	7,28	—	7,28


LEGENDA

	PLACA SINALIZADORA DE EQUIP. EXTINTOR DE INCÊNDIO
	EXTINTOR DE INCÊNDIO SECUNDÁRIO - 100-ABC (4 kg)


CABINE (SAÍDA) Esc: 1:100

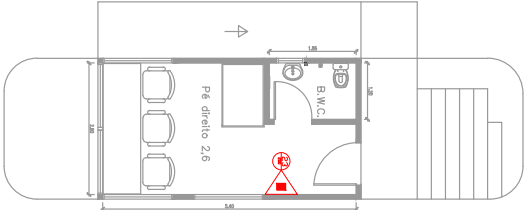

CABINE (ENTRADA) Esc: 1:100

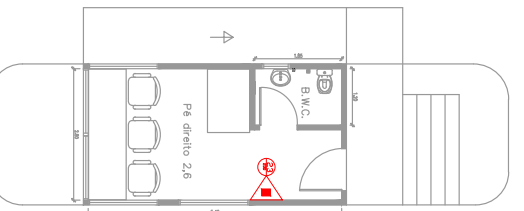

CABINES (DEPÓSITO) Esc: 1:100

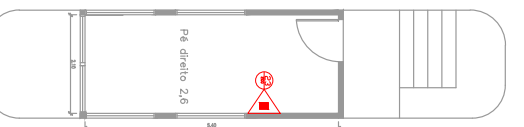

				SECRETARIA DA FAZENDA DO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL			
DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO SEÇÃO DE INFRAESTRUTURA				GUILHERME AFFONSO PUGLIA - CHEFE DA SEÇÃO DE INFRAESTRUTURA			
DEMANDA - LOCAL E SETOR				BR 153, KM 03, MARCELINO RAMOS		DATA	31/08/2023
ARQUITETO RESPONSÁVEL				FARLEY DOS SANTOS NASCIMENTO - CAUSP A2402092		PRANCHA	1/7
PRANCHA - ESPECIFICAÇÃO				PLANTA DE PSPCI			
LOCAL ARQUIVO				VIA/INTER. Central de Projeto/Projeto Técnico/Iluminação de Emergência PR ESTREITO			





23140000029956

Nome do documento: PRANCHA 1.pdf

Documento assinado por

Órgão/Grupo/Matrícula

Data


Farley dos Santos Nascimento

SF / SEINFRA DPI / 12113259621

05/09/2023 16:12:34




POSTO FISCAL DE ESTREITO (ROTA DE FUGA, POSIÇÃO DOS EXTINTORES E SINALIZAÇÃO DE EMERGÊNCIA)

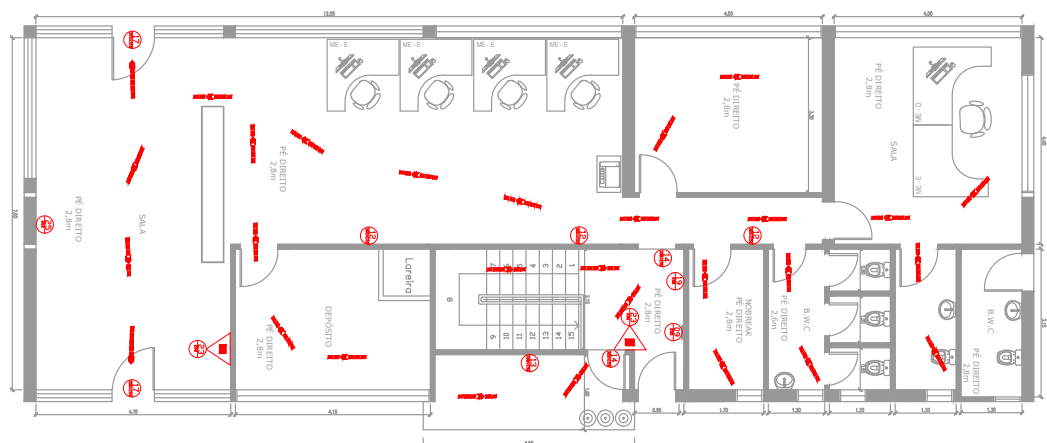


PLANTA DO TÉRREO

Esc 1:100

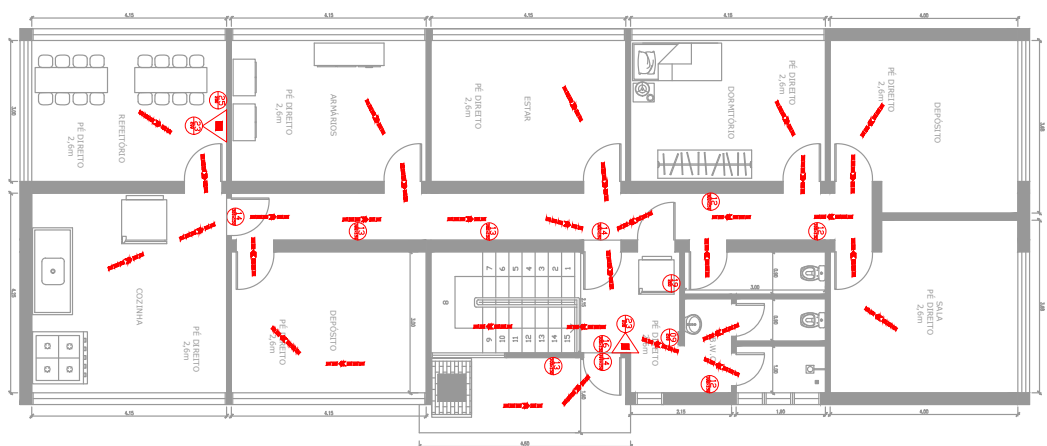

PLANTA DO 1º PAVIMENTO

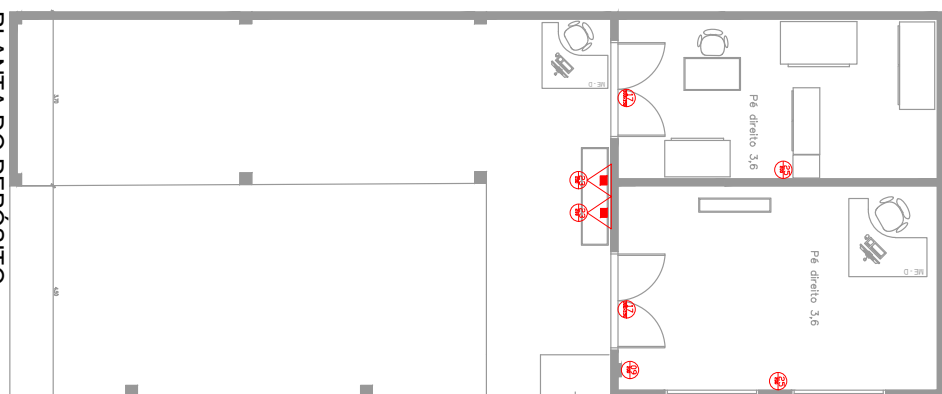

PLANTA DO DEPÓSITO
Esc 1:100

[illegible]

		SECRETARIA DA FAZENDA DO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO SEÇÃO DE INFRAESTRUTURA	
DEMANDA - LOCAL E SETOR	RESP	GUILHERME AFRONSO PUGLIA - CHEFE DA SEÇÃO DE INFRAESTRUTURA	
LOCALIZAÇÃO	BR 153, KM 03, MARCELIANO RAMOS	DATA	31/08/2023
ARQUITETO RESPONSÁVEL	FARLEY DOS SANTOS NASCIMENTO - CAU/SP A2402092	ESC.	1:1:100
PRANCHA - ESPECIFICAÇÃO	PLANTA DE PISQI	PRANCHA	2/7
LOCAL ARQUIVO	VIA/ENTRADA, CORREIO DE PROTEÇÃO-PRÉDIO ELETRIC, ILUMINAÇÃO DE EMERGENCIA, PR. ESTREITO		



23140000029956

Nome do documento: PRANCHA 2.pdf

Documento assinado por

Órgão/Grupo/Matrícula

Data

Farley dos Santos Nascimento

SF / SEINFRA DPI / 12113259621

05/09/2023 16:16:09







23140000029956

PSPCI - POSTO FISCAL DE ESTREITO (AJUSTES DE CORRIMÃO E GUARDA CORPO)

PLANTA DO TÉRREO
Escala 1:100

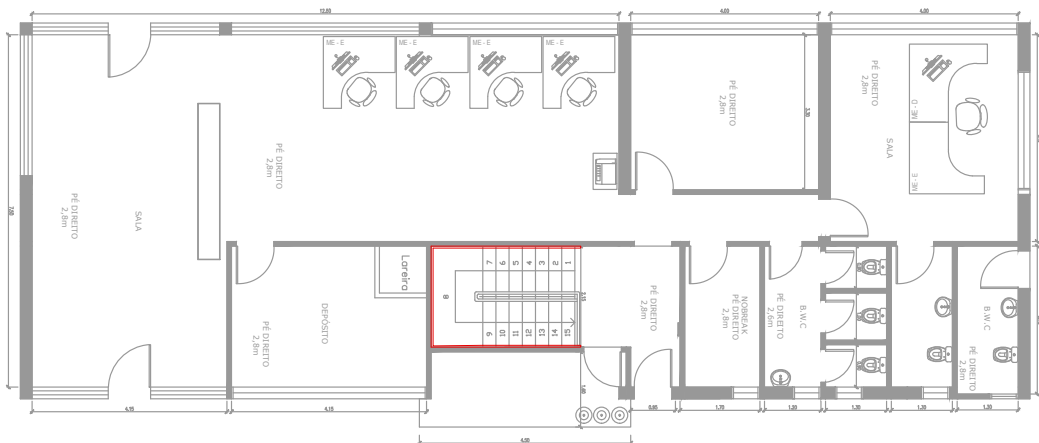


PLANTA DO 1º PAVIMENTO
Escala 1:100

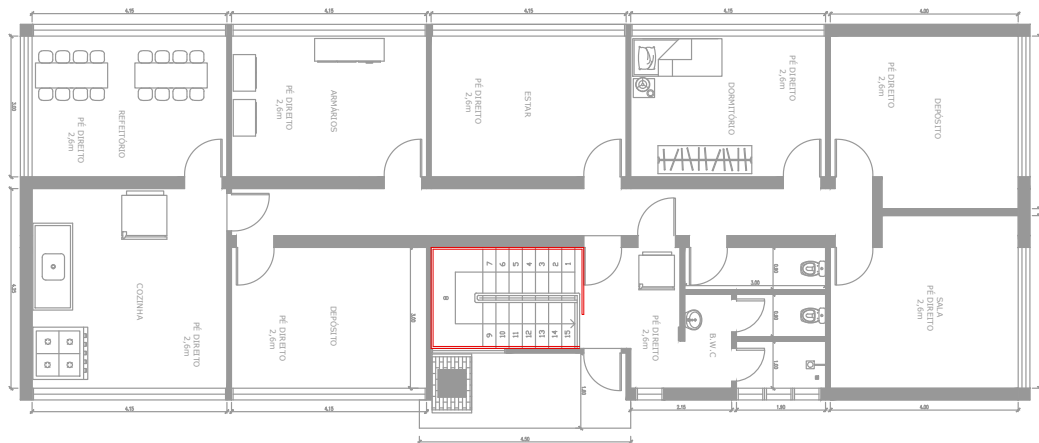

OBSERVAÇÃO:

Deverão ser instalados corrimão e guarda corpo de acordo com as dimensões e materiais recomendados pelas normas regulamentadoras.
Todas as dimensões deverão ser consultadas no local da obra antes da instalação da estrutura.

PLANTA DO DEPÓSITO
Escala 1:100

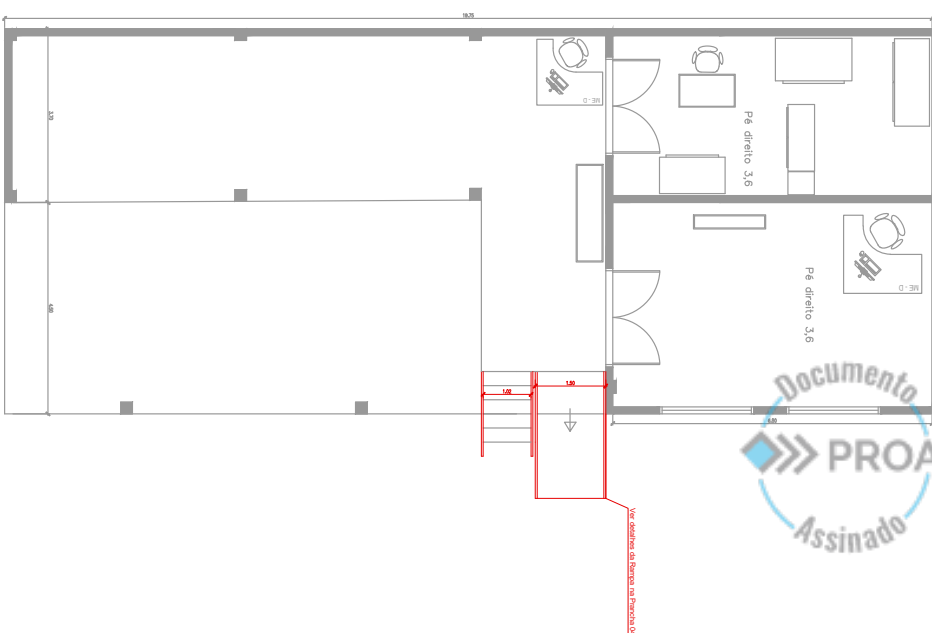

 DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO		SECRETARIA DA FAZENDA DO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO SEÇÃO DE INFRAESTRUTURA	
DEMANDA - LOCAL E SETOR	PSPCI POSTO FISCAL DE ESTREITO	DATA	31/08/2023
LOCALIZAÇÃO	BR 153, KM 03, MARCELINO RAMOS	ESCALA	1:100
ARQUITETO RESPONSÁVEL	FARLEY DOS SANTOS NASCIMENTO - CAU/SP A240202	PRANCHA	3/7
PRANCHA - ESPECIFICAÇÃO	PLANTA DE PSPCI		
LOCAL ARQUIVO	INTERVENÇÃO, Central de Planejamento-Projeto Elétrico Iluminação de Emergência PR ESTREITO		



23140000029956

Nome do documento: PRANCHA 3.pdf

Documento assinado por

Órgão/Grupo/Matrícula

Data

Farley dos Santos Nascimento

SF / SEINFRA DPI / 12113259621


05/09/2023 16:17:03






23140000029956


PSPCI - POSTO FISCAL DE ESTREITO (AJUSTES DE CORRIMÃO, GUARDA CORPO E DETALHE DA RAMPA)

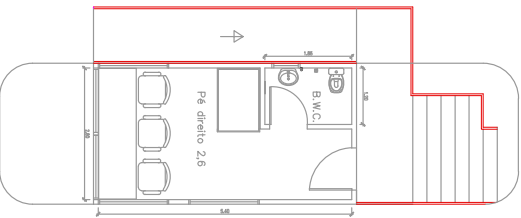


CABINE (SAÍDA)
Escala 1:100

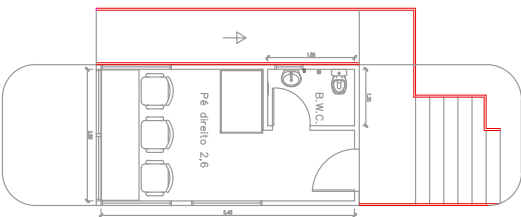


CABINE (ENTRADA)
Escala 1:100

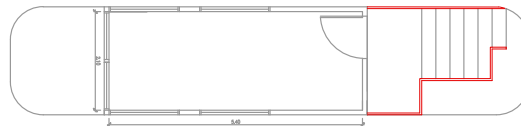

CABINES (DEPÓSITO)
Escala 1:100

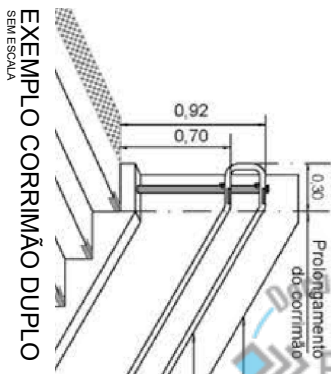


EXEMPLO CORRIMÃO DUPLO
SEM ESCALA




VISTA DA RAMPA (DEPÓSITO)
Escala 1:100



EXEMPLO GUARDA CORPO / CORRIMÃO DUPLO
SEM ESCALA

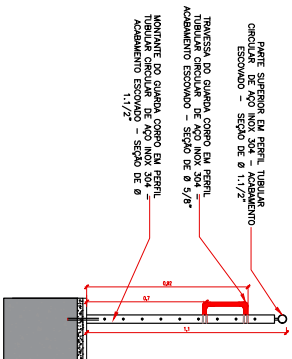

VISTA GUARDA CORPO / CORRIMÃO DUPLO
Escala 1:25

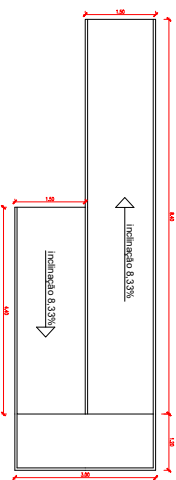

PLANTA DA RAMPA (DEPÓSITO)
Escala 1:100

OBSERVAÇÃO:
Deverão ser instalados corrimão e guarda corpo de acordo com as dimensões e materiais recomendados pelas normas regulamentadoras.
Todas as dimensões deverão ser consultadas no local da obra antes da instalação da estrutura.

 SECRETARIA DA FAZENDA DO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO SEÇÃO DE INFRAESTRUTURA	
RESP	GUILHERME AFFONSO PUGLIA - CHEFE DA SEÇÃO DE INFRAESTRUTURA
DEMANDA - LOCAL E SETOR	PSPCI POSTO FISCAL DE ESTREITO
LOCALIZAÇÃO	BR 153, KM 03, MARCELINO RAMOS
ARQUITETO RESPONSÁVEL	FARLEY DOS SANTOS NASCIMENTO - CAU/SP A2402092
PRANCHA - ESPECIFICAÇÃO	PLANTA DE PSPCI
LOCAL ARQUIVO	UNIVERSITÁRIA - Centro de Planejamento-Projeto Elétrico Iluminação de Emergência PR ESTREITO



23140000029956

Nome do documento: PRANCHA 4.pdf

Documento assinado por

Órgão/Grupo/Matrícula

Data

Farley dos Santos Nascimento


SF / SEINFRA DPI / 12113259621

05/09/2023 16:19:07





PSPCI - POSTO FISCAL DE ESTREITO (ILUMINAÇÃO DE EMERGÊNCIA)

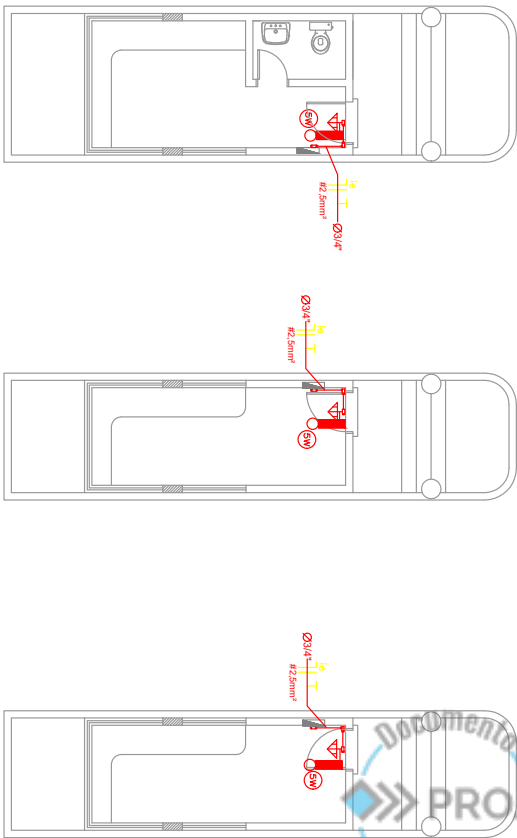

PLANTA DAS CABINES (SAÍDA)

Esc: 1:100

LEGENDA:

	- BLOCO AUTÔNOMO DE ILUMINAÇÃO DE EMERGÊNCIA, 2W, BIVOLT AUTOMÁTICO 127/220V, COM 30 LEDS DE ALTO BRILHO, DIFUSOR EM ACRÍLICO FOSCO, BATERIA SELADA 4 HORAS, INSTALADO EM PAREDE OU SOB O FORRO, H=0,40M ABAIXO DA LINHA DO FORRO OU INDICADA.
	- TOMADA 10A - ILUMINAÇÃO EMERGÊNCIA - H= 2,5m.
	- CONDULETE MÚLTIPLO X 3".
	- ELETRODUTO DE FERRO GALVANIZADO PESADO 3".
	- NEUTRO, FASE, RETORNO E TERRA.
	- CENTRO DE DISTRIBUIÇÃO ELÉTRICA EXISTENTE.

OBSERVAÇÕES

1. Quando necessário atravessar paredes, utilizar eletroduto seção circular e efetuar a furação por meio de serra-copo.
2. Utilizar preferencialmente curva tipo cotovelo ou condutete com tampa cega para realizar curvas nos eletrodutos, interseções e derivações.
3. Utilizar fiação 2,5 mm² (F/N/T) e disjuntor monopolar de 15 A para os circuitos das tomadas de iluminação de emergência.
4. Utilizar os CDs existentes para instalação dos disjuntores de proteção dos circuitos de iluminação de emergência.
5. Utilizar eletroduto PVC rígido quando no forro ou galvanizado quando em instalação aparente para passar a fiação do circuito.
6. As tomadas altas em paredes, bem como as instaladas no forro, se destinam ao ponto de alimentação do bloco autônomo de iluminação de emergência, sendo constituídas de condutetes metálicos com buchas e arruelas, com tomada de 2 polos + Terra.
7. Utilizar abraçadeiras de fixação dos eletrodutos a cada 2m quando no forro, e a cada 1m nas instalações aparentes.




SECRETARIA DA FAZENDA DO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO | SEÇÃO DE INFRAESTRUTURA

DEMANDA - LOCAL E SETOR	PSPCI POSTO FISCAL DE ESTREITO	DATA	31/08/2023
LOCALIZAÇÃO	BR 153, KM 03, MARCELINOPOLIS	ESC.	1:25 / 1:50
ARQUITETO RESPONSÁVEL	VANISE ROCA - CREASP 93032	PRANCHA	5/7
FRANCHA - ESPECIFICAÇÃO	PLANTA DE PSPCI (ILUMINAÇÃO DE EMERGÊNCIA)		
LOCAL ARQUIVO	INTERVENÇÃO - Central de Processamento - Posto Elétrico Iluminação de Emergência - P. Estreito		

PLANTA DO TÉRREO

Esc: 1:100

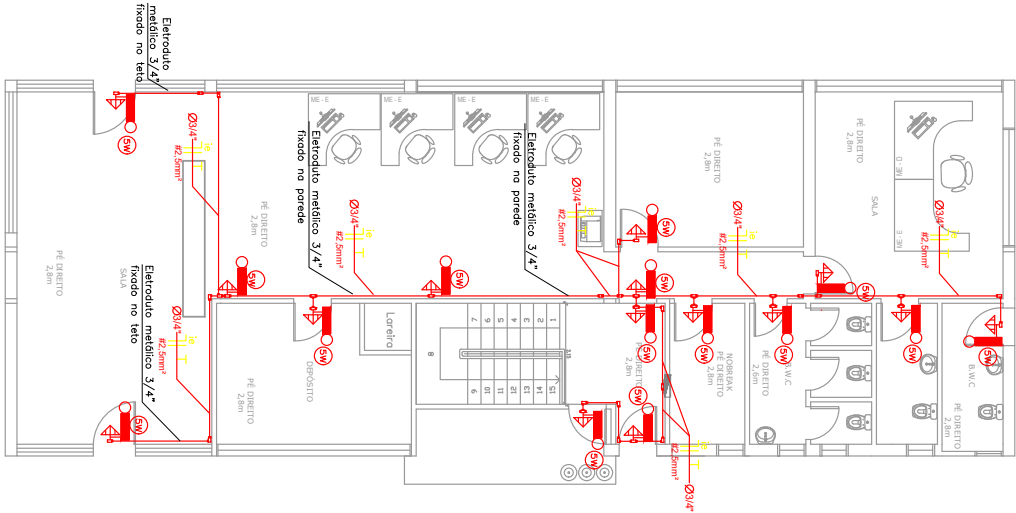



23140000029956

Nome do documento: PRANCHA 5.pdf

Documento assinado por

Órgão/Grupo/Matrícula

Data

Farley dos Santos Nascimento



SF / SEINFRA DPI / 12113259621

05/09/2023 16:19:35






PSPCI - POSTO FISCAL DE ESTREITO (ILUMINAÇÃO DE EMERGÊNCIA)

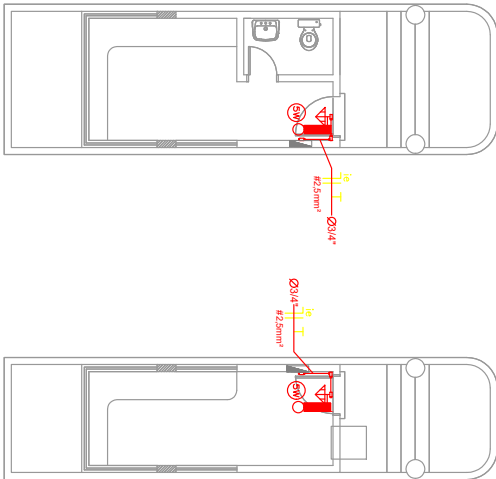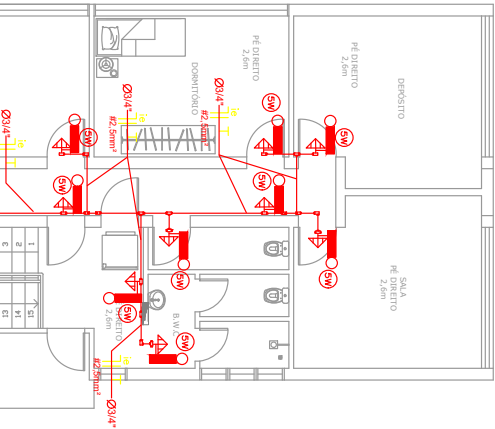

PLANTA DAS CABINES (ENTRADA)

Esc: 1:100

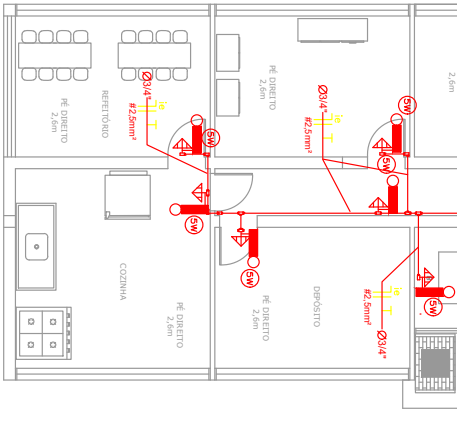

PLANTA DO 1º PAVIMENTO

Esc: 1:100

LEGENDA:

	- BLOCO AUTÔNOMO DE ILUMINAÇÃO DE EMERGÊNCIA, 2W, BLOCO AUTOMÁTICO 127/220V, COM 30 LEDS DE ALTO BRILHO, DIFUSOR EM ACRÍLICO FOSCO, BATERIA SELADA 4 HORAS, INSTALADO EM PAREDE OU SOB O FORRO, H=0,40M ABAIXO DA LINHA DO FORRO OU INDICADA.
	- TOMADA 10A - ILUMINAÇÃO DE EMERGÊNCIA - H= 2,5m.
	- CONDULETE MÚLTIPLO X 3/4"
	- ELETRODUTO DE FERRO GALVANIZADO PESADO 3/4"
	- NEUTRO, FASE, RETORNO E TERRA
	- CENTRO DE DISTRIBUIÇÃO ELÉTRICA EXISTENTE.

OBSERVAÇÕES

1. Quando necessário atravessar paredes, utilizar eletroduto seção circular e efetuar a furação por meio de serra-copo.
2. Utilizar preferencialmente curva tipo cotovelo ou condutele com tampa cega para realizar curvas nos eletrodutos, interseções e derivações.
3. Utilizar fiação 2,5 mm² (F/N/T) e disjuntor monopolar de 15 A para os circuitos das tomadas de iluminação de emergência.
4. Utilizar os CDS existentes para instalação dos disjuntores de proteção dos circuitos de iluminação de emergência.
5. Utilizar eletroduto PVC rígido quando no forro ou galvanizado quando em instalação aparente para passar a fiação do circuito.
6. As tomadas altas em paredes, bem como as instaladas no forro, se destinam ao ponto de alimentação do bloco autônomo de iluminação de emergência, sendo constituídas de conduteles metálicos com buchas e arruelas, com tomada de 2 pólos + Terra.
7. Utilizar abraçadeiras de fixação dos eletrodutos a cada 2m quando no forro, e a cada 1m nas instalações aparentes.

		SECRETARIA DA FAZENDA DO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL	
DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO SEÇÃO DE INFRAESTRUTURA			
DEMANDA - LOCAL E SETOR	PSPCI POSTO FISCAL DE ESTREITO	DATA	31/08/2023
LOCALIZAÇÃO	BR 153, KM 03, MARCELINO RAMOS	ESC.	1/25 / 1:50
ARQUITETO RESPONSÁVEL	VANISE ROCA - CREASP 93032	PRANCHA	6/7
PRANCHA - ESPECIFICAÇÃO	PLANTA DE PSPCI (ILUMINAÇÃO DE EMERGÊNCIA)		
LOCAL ARQUIVO	UNIVERSIT - Central de Projeto-Vide-Projeto Elétrico Iluminação de Emergência PR ESTREITO		



23140000029956

Nome do documento: PRANCHA 6.pdf

Documento assinado por

Órgão/Grupo/Matrícula

Data

Farley dos Santos Nascimento

SF / SEINFRA DPI / 12113259621

05/09/2023 16:20:00






PSPCI - POSTO FISCAL DE ESTREITO (ILUMINAÇÃO DE EMERGÊNCIA)




LEGENDA:

	- BLOCO AUTÔNOMO DE ILUMINAÇÃO DE EMERGÊNCIA, 2W, BIVOLT AUTOMÁTICO 127/220V, COM 30 LEDS DE ALTO BRILHO, DIFUSOR EM ACRÍLICO FOSCO, BATERIA SELADA 4 HORAS, INSTALADO EM PAREDE OU SOB O FORRO, H=0,40M ABAIXO DA LINHA DO FORRO OU INDICADA.
	- TOMADA 10A - ILUMINAÇÃO EMERGÊNCIA - h=2,5m.
	- CONDULETE MULTIPLO X 3".
	- ELETRODUTO DE FERRO GALVANIZADO PESADO 3".
	- NEUTRO, FASE, RETORNO E TERRA.
	- CENTRO DE DISTRIBUIÇÃO ELÉTRICA EXISTENTE.

PLANTA DO DEPÓSITO DA BM

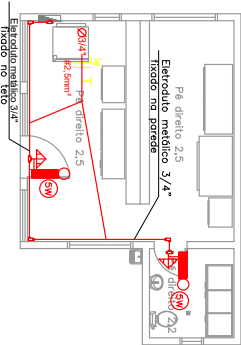

PLANTA DO DEPÓSITO E CONFERÊNCIA

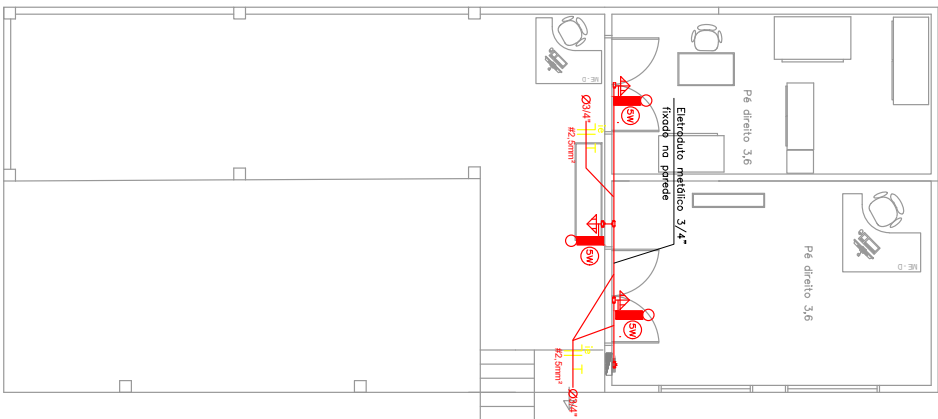

- OBSERVAÇÕES**
1. Quando necessário atravessar paredes, utilizar eletroduto seção circular e efetuar a furação por meio de serra-copo.
 2. Utilizar preferencialmente curva tipo cotovelo ou condutele com tampa cega para realizar curvas nos eletrodutos, interseções e derivações.
 3. Utilizar fiação 2,5 mm² (F/N/T) e disjuntor monopolar de 15 A para os circuitos das tomadas de iluminação de emergência.
 4. Utilizar os CDS existentes para instalação dos disjuntores de proteção dos circuitos de iluminação de emergência.
 5. Utilizar eletroduto PVC rígido quando no forro ou galvanizado quando em instalação aparente para passar a fiação do circuito.
 6. As tomadas altas em paredes, bem como as instaladas no forro, se destinam ao ponto de alimentação do bloco autônomo de iluminação de emergência, sendo constituídas de conduteles metálicos com buchas e arruelas, com tomada de 2 pólos + Terra.
 7. Utilizar abraçadeiras de fixação dos eletrodutos a cada 2m quando no forro, e a cada 1m nas instalações aparentes.

		SECRETARIA DA FAZENDA DO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL	
DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO SEÇÃO DE INFRAESTRUTURA		DATA	
DEMANDA - LOCAL E SETOR		31/08/2023	
LOCALIZAÇÃO		ESC.	
ARQUITETO RESPONSÁVEL		717	
PRANCHA - ESPECIFICAÇÃO		PLANTA DE PSPCI (ILUMINAÇÃO DE EMERGÊNCIA)	
LOCAL ARQUIVO		VIA INTERNET - Centro de Processos e Produtos Elétricos - Iluminação de Emergência - P. Estreito	



23140000029956

Nome do documento: PRANCHA 7.pdf

Documento assinado por

Órgão/Grupo/Matrícula

Data

Farley dos Santos Nascimento

SF / SEINFRA DPI / 12113259621

05/09/2023 16:20:24

