

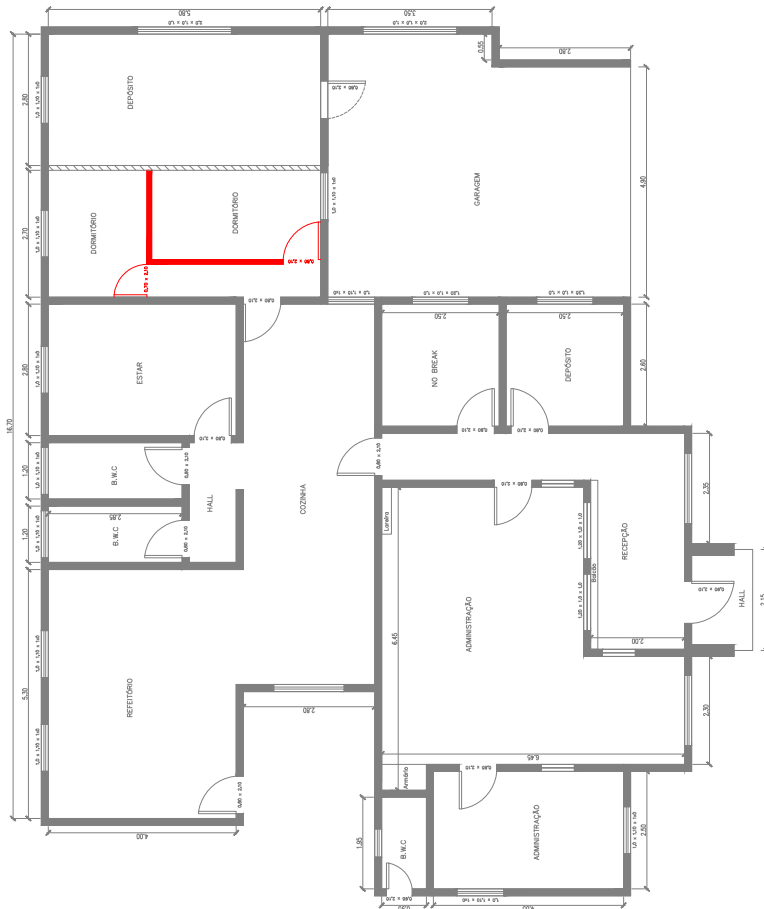


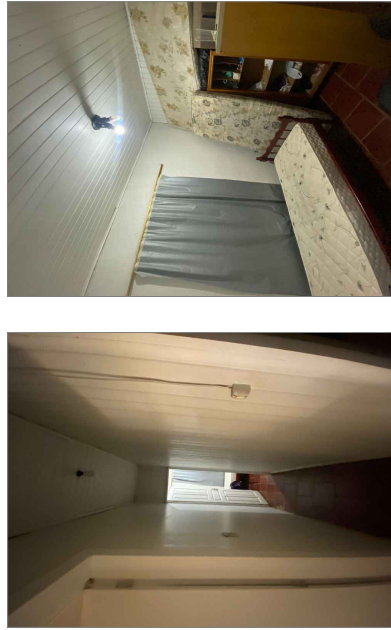

23140000029972

PSPCI - POSTO FISCAL DE BARRAÇÃO (DEMOLIÇÃO DE PAREDE E ESQUADRIA)

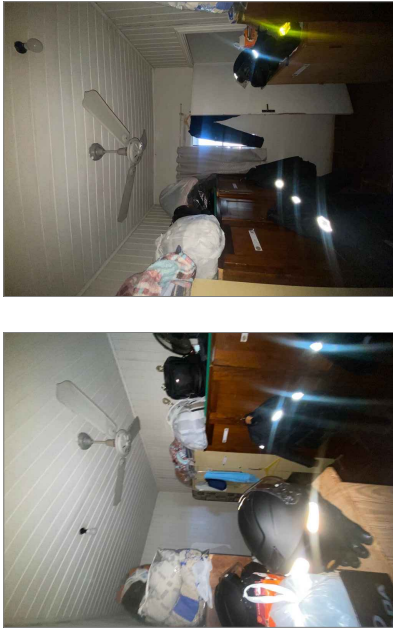

ADMINISTRATIVO TÉRREO
Esc 1:100



QUADRO DE ÁREAS		
	Nº UNITÁRIO	QUANTIDADE
PREDIO PRINCIPAL ADMINISTRATIVO	224,16	1
CABINE ENTRADA	54,71	1
CONFERENCIA DE CARGAS	30,50	1
CABINE SAIDA	74,48	1

LEGENDA
DEMOLIR

	SECRETARIA DA FAZENDA DO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL	
	DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO SEÇÃO DE INFRAESTRUTURA	
	DE	DE
	GUILHERME AFFONSO PUGLIA - CHEFE DA SEÇÃO DE INFRAESTRUTURA	
DEMANDA - LOCAL E SETOR	PSPCI POSTO FISCAL DE BARRAÇÃO	DATA
LOCALIZAÇÃO	EST. BR 470, KM 06, BARRAÇÃO	ESC
ARQUITETO RESPONSÁVEL	FARLEY DOS SANTOS NASCIMENTO - CAUI/SP A2402092	PRANCHAS
		1/4
PLANTA DE PSPCI		
LOCAL ARQUIVO		



23140000029972

Nome do documento: PRANCHA 1.pdf

Documento assinado por

Órgão/Grupo/Matrícula

Data


Farley dos Santos Nascimento

SF / SEINFRA DPI / 12113259621


04/01/2024 15:14:43



PSPCI - POSTO FISCAL DE BARRAÇÃO (ROTA DE FUGA, EXTINTORES E SINALIZAÇÃO DE EMERGÊNCIA)

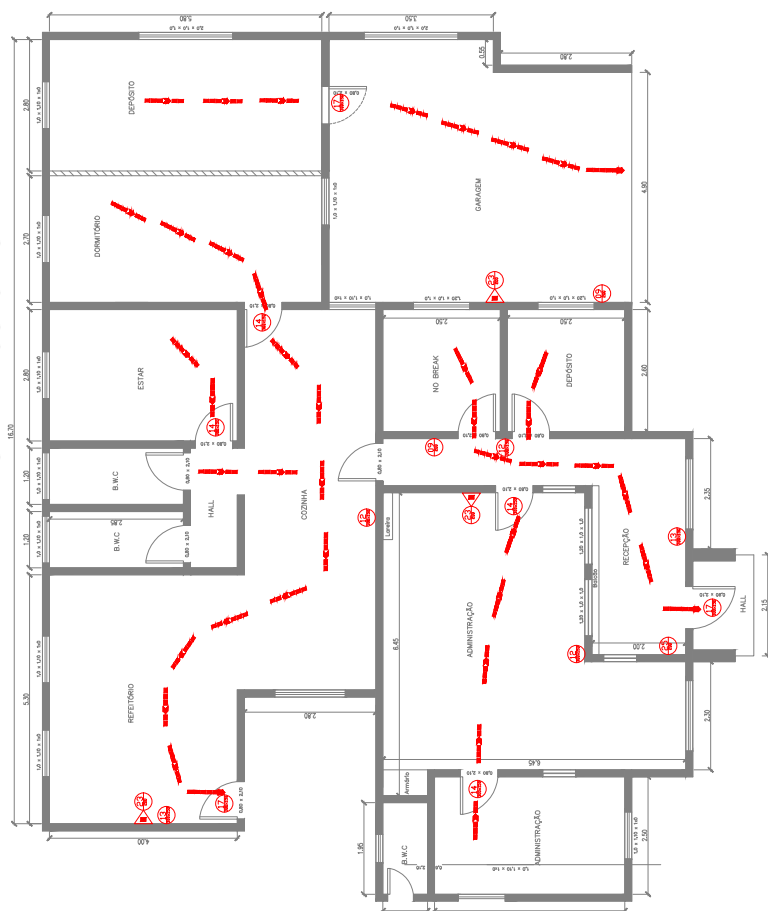


ADMINISTRATIVO TÉRREO
Esc 1:100

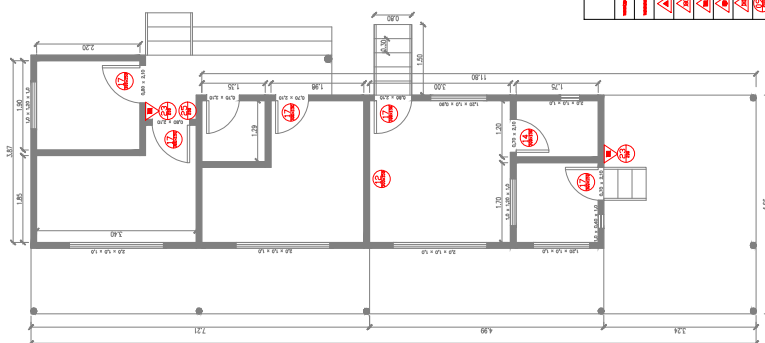


CABINE DE SAÍDA
Esc 1:100

LEGENDA	
	ROTA DE FUGA, DIREÇÃO A SEGUIR
	SINAL FINAL
	EXTINTOR DE GÁS CARBÔNICO - CO ₂ (kg)
	EXTINTOR DE ÁGUA PRESSURIZADA - AP (toll)
	EXTINTOR DO QUÍMICO SECOS ECG - POSABE (4 kg)
	EXTINTOR DE ESPUMA MECÂNICA - EM (8L)
	EXTINTOR DO QUÍMICO SECOS ECG - POSABE (4 kg)
	PAINEL AUTOMÁTICO DE CHOCQUE ELÉTRICO
	PLACA FOTOULIM, SENTIDO DA ROTA DE SAÍDA DE EMERGÊNCIA
	PLACA FOTOULIM, SENTIDO DA ROTA DE SAÍDA DE EMERGÊNCIA
	PLACA FOTOULIM, SENTIDO DA ROTA DE SAÍDA DE EMERGÊNCIA
	PLACA FOTOULIM, SENTIDO DA ROTA DE SAÍDA DE EMERGÊNCIA
	PLACA FOTOULIM, SENTIDO DA ROTA DE SAÍDA DE EMERGÊNCIA
	PLACA INDICATIVA DO TIPO DO PAVIMENTO
	SALA DE EMERGÊNCIA
	PLACA SINALIZADORA DE EQUIP. EXTINTOR DE INCÊNDIO
	PLACA DE PROIBIR O FUMAR

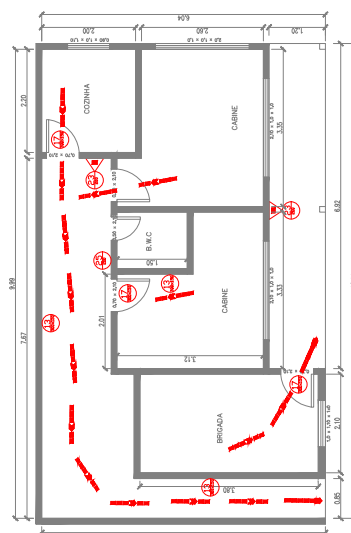

CABINE DE ENTRADA
Esc 1:100

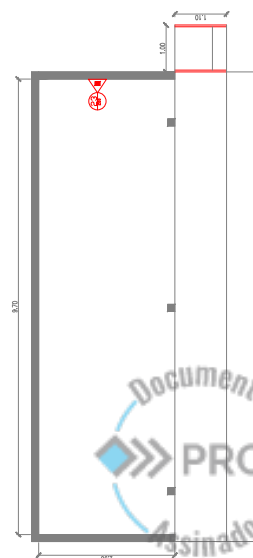

PLATAFORMA DE VERIFICAÇÃO
Esc 1:100

	SECRETARIA DA FAZENDA DO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO SEÇÃO DE INFRAESTRUTURA			
	RFS GUILHERME AFINSONO PUGLIA - CHEFE DA SEÇÃO DE INFRAESTRUTURA			
	DEMANDA - LOCAL E SETOR	PSPCI POSTO FISCAL DE BARRAÇÃO		
	LOCALIZAÇÃO	EST. BR 470, KM 06, BARRAÇÃO		
	ARQUITETO RESPONSÁVEL	FARLEY DOS SANTOS NASCIMENTO - CAU/SP A2402092		
PRANCHAS - ESPECIFICAÇÃO	PRANCHAS			
LOCAL ARQUIVO				



23140000029972

Nome do documento: PRANCHA 2.pdf

Documento assinado por

Órgão/Grupo/Matrícula

Data

Farley dos Santos Nascimento

SF / SEINFRA DPI / 12113259621

04/01/2024 15:15:37






23140000029972


PSPCI - POSTO FISCAL DE BARRACÃO (AJUSTES DE ESCADA, CORRIMÃO E GUARDA CORPO)




EXEMPLO CORRIMÃO DUPLO SEM ESCALA

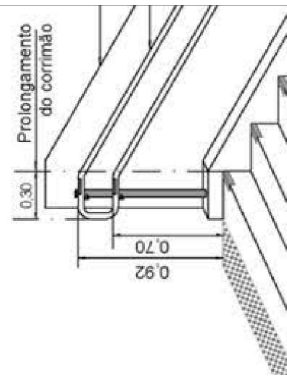


EXEMPLO CORRIMÃO DUPLO SEM ESCALA

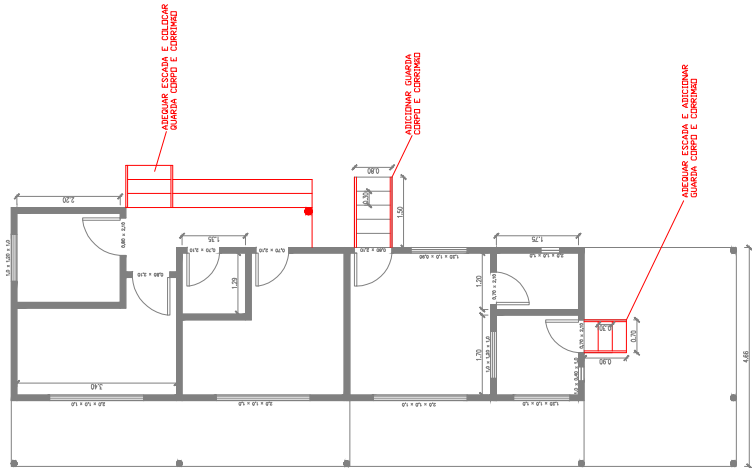

CABINE DE SAÍDA Esc 1:100

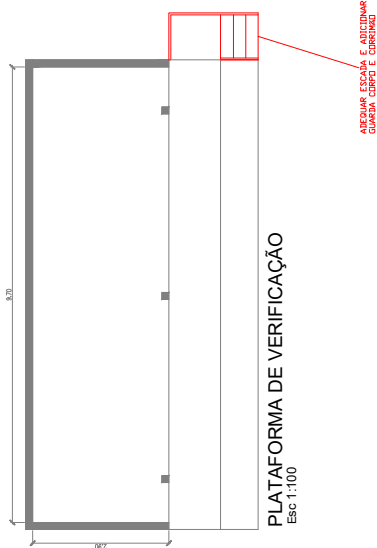

PLATAFORMA DE VERIFICAÇÃO Esc 1:100

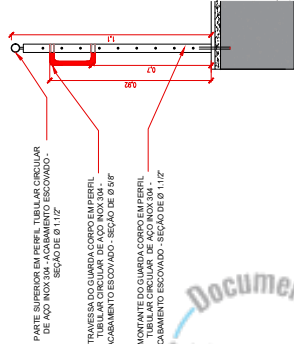

VISTA GUARDA CORPO / CORRIMÃO DUPLO Escala 1/25

*25,796 metros de corrimão a executar
*7,040 metros de guarda-corpo a executar

DEPAD DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO	SECRETARIA DA FAZENDA DO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL		
	DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO SEÇÃO DE INFRAESTRUTURA		
	GUILHERME AFFONSO PUGLIA - CHEFE DA SEÇÃO DE INFRAESTRUTURA		
	PSPCI POSTO FISCAL DE BARRACÃO		
DEMANDA - LOCAL E SETOR	PSPCI POSTO FISCAL DE BARRACÃO		
LOCALIZAÇÃO	EST. BR 470, KM 08, BARRACÃO		
ARQUITETO RESPONSÁVEL	FARLEY DOS SANTOS NASCIMENTO - CAU/SP A2402092		
PRANCHIA - ESPECIFICAÇÃO	PRANCHIA - 3/4		
LOCAL ARQUIVO	PLANTA DE PSPCI		





23140000029972

Nome do documento: PRANCHA 3.pdf

Documento assinado por

Órgão/Grupo/Matrícula

Data

Farley dos Santos Nascimento


SF / SEINFRA DPI / 12113259621

04/01/2024 15:16:04






PSPCI - POSTO FISCAL DE BARRAÇÃO (ILUMINAÇÃO DE EMERGÊNCIA)

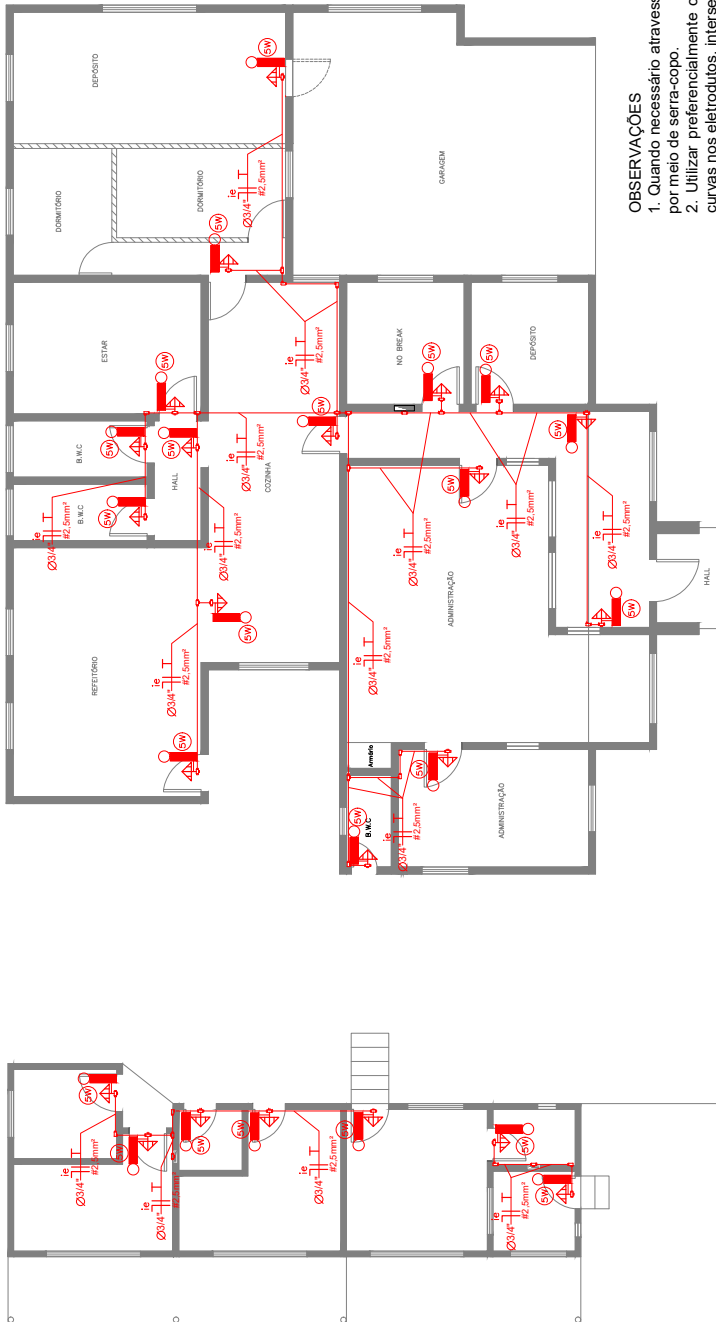

CABINE DE SAÍDA
Esc 1:100

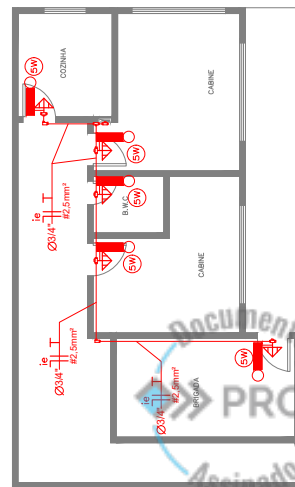

CABINE DE ENTRADA
Esc 1:100

ADMINISTRATIVO
Esc 1:100

LEGENDA:

	- BLOCO AUTÔNOMO DE ILUMINAÇÃO DE EMERGÊNCIA. 2W, BIVOLT AUTOMÁTICO 127/220V, COM 30 LEDS DE ALTO BRILHO, DIFUSOR EM ACRÍLICO FOSCO, BATERIA SELADA 4 HORAS, INSTALADO EM PAREDE OU SOB O FORRO, H=0,40M ABAIXO DA LINHA DO FORRO OU INDICADA.
	- TOMADA 10A - ILUMINAÇÃO EMERGÊNCIA - h= 2,5m.
	- CONDULETE MÚLTIPLO X 3/4".
	- ELETRODUTO DE FERRO GALVANIZADO PESADO 3/4".
	- NEUTRO, FASE, RETORNO E TERRA.
	- CENTRO DE DISTRIBUIÇÃO ELÉTRICA EXISTENTE.

OBSERVAÇÕES

1. Quando necessário atravessar paredes, utilizar eletroduto seção circular e efetuar a furação por meio de serra-copo.
2. Utilizar preferencialmente curva tipo cotovelo ou condulete com tampa cega para realizar curvas nos eletrodutos, interseções e derivações.
3. Utilizar fiação 2,5 mm² (F/N/T) e disjuntor monopolar de 15 A para os circuitos das tomadas de iluminação de emergência.
4. Utilizar os CDs existentes para instalação dos disjuntores de proteção dos circuitos de iluminação de emergência.
5. Utilizar eletroduto PVC rígido quando no forro ou galvanizado quando em instalação aparente para passar a fiação do circuito.
6. As tomadas altas em paredes, bem como as instaladas no forro, se destinam ao ponto de alimentação do bloco autônomo de iluminação de emergência, sendo constituídas de conduletes metálicos com buchas e arruelas, com tomada de 2 pólos + Terra.
7. Utilizar abraçadeiras de fixação dos eletrodutos a cada 2m quando no forro, e a cada 1m nas instalações aparentes.

 DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO	SECRETARIA DA FAZENDA DO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO SEÇÃO DE INFRAESTRUTURA			
	GUILHERME AFFONSO PUGLIA - CHEFE DA SEÇÃO DE INFRAESTRUTURA			
	DEMANDA - LOCAL E SETOR	PSPCI POSTO FISCAL DE BARRAÇÃO	DATA	22/12/2023
	LOCALIZAÇÃO	EST. BR 470, KM 06, BARRAÇÃO	ESC.	1:100
	ENGENHEIRO RESPONSÁVEL	VANISE SCHETTER ROCA - CREA/SP 93032	PRANCHAS	
PRANCHAS - ESPECIFICAÇÃO	PLANTA DE PSPCI			
LOCAL ARQUIVO				



23140000029972

Nome do documento: PRANCHA 4.pdf

Documento assinado por

Órgão/Grupo/Matrícula

Data

Farley dos Santos Nascimento

SF / SEINFRA DPI / 12113259621

04/01/2024 15:16:43

