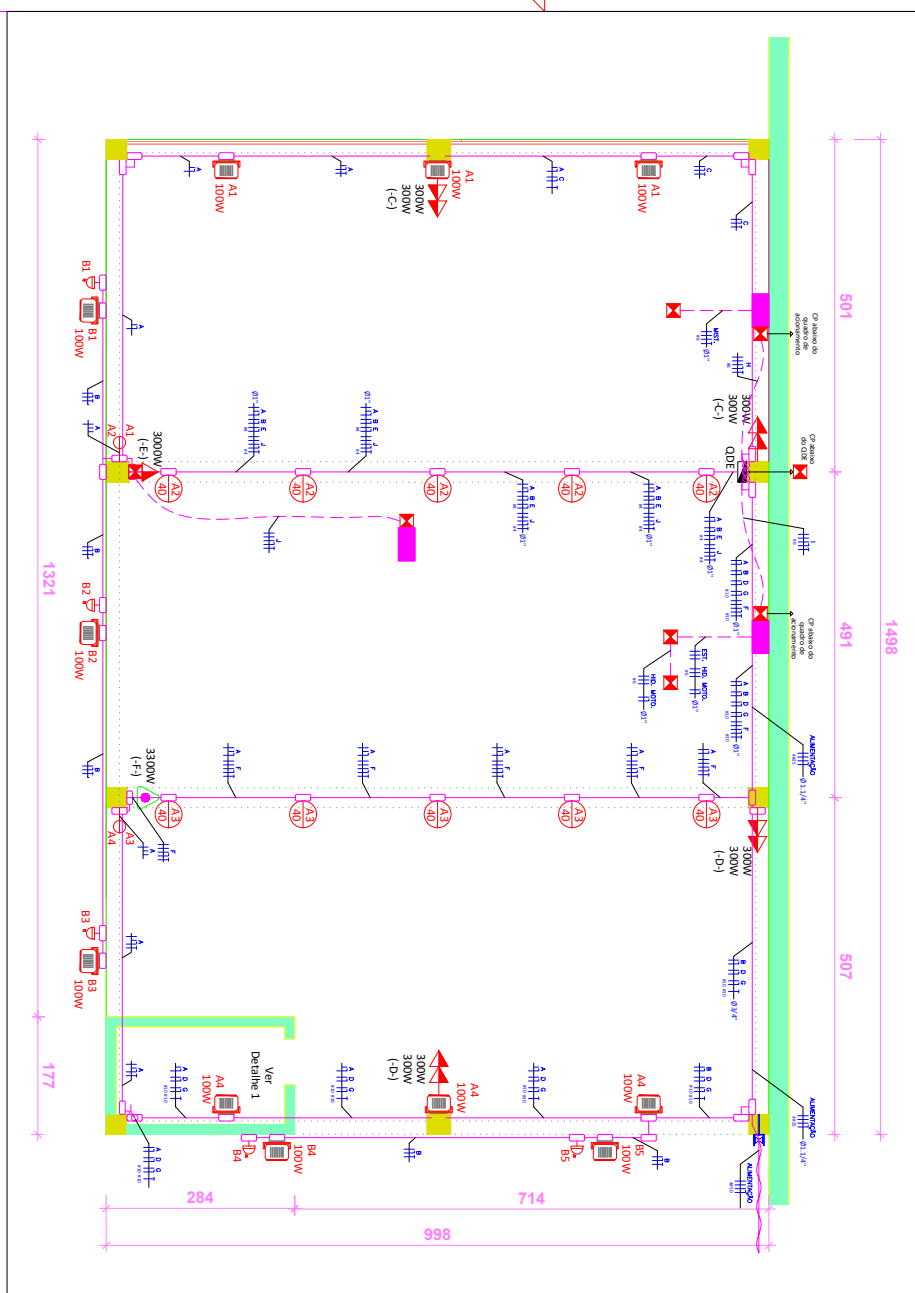


PLANTA ELÉTRICA
ESC: 1:50

DETAILHE 1
ESC 1:50

LEGENDA	
	PONTO DE ILUMINAÇÃO
A -	INTERRUPTOR NO QUAL ESTÁ LIGADO
—○	INTERRUPTOR SIMPLES APARENTE
—○	INTERRUPTOR DUPLO APARENTE
↘	TOMADA BAIXA 2P+1T APARENTE
↘	TOMADA MÉDIA 2P+1T APARENTE
↘	TOMADA ALTA 2P+1T APARENTE
↘	PONTO ELÉTRICO PARA CHUVEIRO
	CAIXA DE PASSAGEM 200x200mm, ALUTRA MÉDIA
	CAIXA DE PASSAGEM 200x200mm, SUBTERRÂNEA
	ATERRAMENTO COM HASTE E BACULHO DE INSPEÇÃO
—	ELETRODUTO APARENTE
— — —	ELETRODUTO EMBUTIDO NO PISO
	CABO QUADRUPLAX ALUMINIO
.....	PROTEÇÃO DAS VIGAS
	QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO APARENTE
	QUADRO DE ACOMODAMENTO
	CONDULETE PVC COM TAPA
	DESCIDA DE ELETRODUTO
	CONJUNTO ISOLADOR TIPO ROLIMAN
	REFLETOR LED 100W
	RELE FOTOELÉTRICO

NOTAS

1. ENTREGA LITIGADA DA OFERTA DE ATENDIMENTO DE CUMPRIMENTO A PARTIR DO DOPO POSICIONAMENTO NA SUBSTITUIÇÃO DA ENTREGA LITIGADA.
2. NÃO DOPO SER INSTIGADO PARA DISCUSSÃO TRIBUTADA DE TUA PARTE, DERIVADO DO CIRCULO DE ATUALIZAÇÃO DA ENTREGA LITIGADA.
3. O CÍRCULO TRIBUTADA DE ATUALIZAÇÃO DE SER INSTIGADO NOS SEUS INTERESSES TRIBUTADA COM ALTA RE-GERAÇÃO.
4. A CONDIÇÃO ENTRE OS CASOS DE LITIGANTE E OS CASOS DE CONTRA DIVER SER REALIZADA COM CONDIÇÃO TRIBUTADA ESTATAL COM TUA ATUALIZAÇÃO E TUA SOLUÇÃO TRIBUTADA.
5. TODOS OS CONDIÇÕES SEM ESPECIFICAÇÃO DE SEÇÃO NOMINAL DEVEM SER CONSIDERADO DE 2,5mm².
6. TODOS OS ENTENDIDOS SEM ESPECIFICAÇÃO DE DIÂMETRO DEVEM SER CONSIDERADOS DE Ø9,4x.

[illegible]

Nome do documento: ELE 01-03 - PEL.pdf

Documento assinado por

Órgão/Grupo/Matrícula

Data

Lucas Griep Tuchtenhagen

SSPS / DEAPS / 4823729

20/06/2023 13:43:29

