


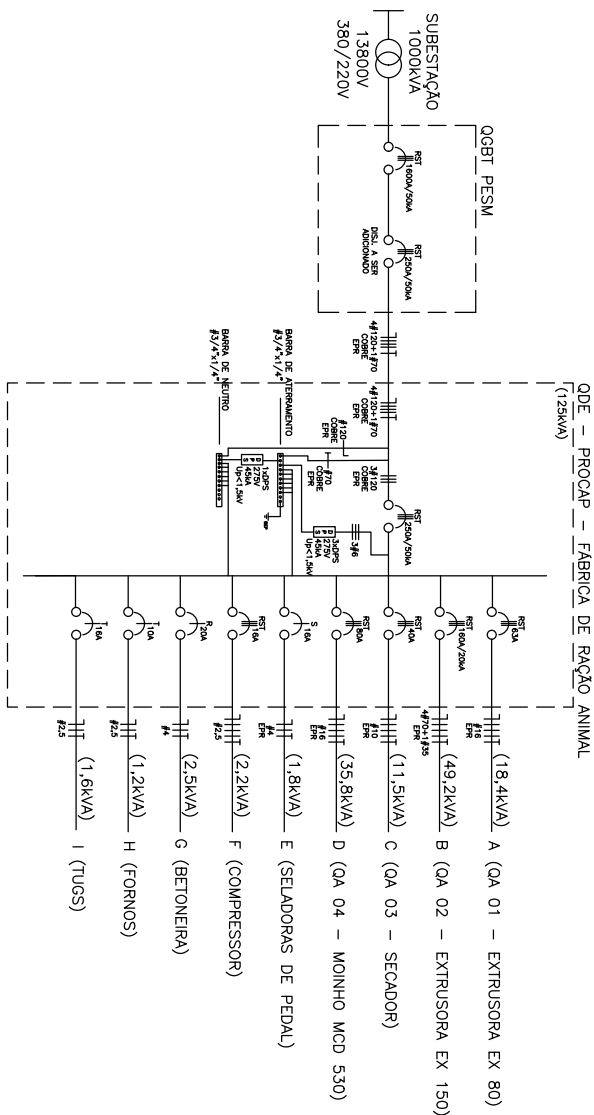

- NOTAS:
- 1 - DENIAR A ALIMENTAÇÃO DA OFICINA DE FABRICA DE RAÇÃO ANIMAL A PARTIR DO QGBT POSICIONADO NA SUBESTAÇÃO DE ENERGIA ELTRICA.
- 2 - NO QGBT DEVE SER INSTALADO UM DISJUNTOR TRIPOLAR DE 250A PARA DERIVAÇÃO DO CIRCUITO DE ALIMENTAÇÃO DA OFICINA, CONFORME DIAGRAMA UNIFILAR APRESENTADO.
- 3 - A OFICINA DO PROCAP - FABRICA DE RAÇÃO ANIMAL NÃO DEVERÁ SER ATENDIDA PELO GERADOR DE ENERGIA ELTRICA DIESEL.
- 4 - TODOS OS CONDUTORES SEM ESPECIFICAÇÃO DE SEÇÃO NOMINAL DEVEM SER CONSIDERADOS DE 7,5mm².
- 5 - TODOS OS ELTREDUTOS SEM ESPECIFICAÇÃO DE DIÂMETRO DEVEM SER CONSIDERADOS DE Ø3/4".
- 6 - TODAS AS MEDIDAS SEM UNIDADE ESTÃO EM CM.
- 7 - TODAS AS MEDIDAS DEVERÃO SER CONFERIDAS NO LOCAL.
- 8 - ODE: QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO ESPECÍFICO.
- 9 - QA: QUADRO DE AIONAMENTO.
- 10 - QGBT: QUADRO GERAL DE BAIXA TENSÃO.

DIAG. UNIFILAR QDE
S/ESCALA

[illegible]DIST. DE CIRCUITOS
S/ESCALA[illegible]

Nome do documento: ELE 03-03 - PESM.pdf

Documento assinado por

Órgão/Grupo/Matrícula

Data

Lucas Griep Tuchtenhagen

SSPS / DEAPS / 4823729

20/07/2023 14:39:22

