


ESC.: 1/100

OBSERVAÇÃO

TANQUE SÉPTICO, FILTRO ANAERÓBIO E SUMIDOURO DEVERÃO TER:
DISTÂNCIA MÍNIMA DE 1,50m DA DIVISA DO TERRENO
DISTÂNCIA MÍNIMA DE 3,00m DE ÁRVORES

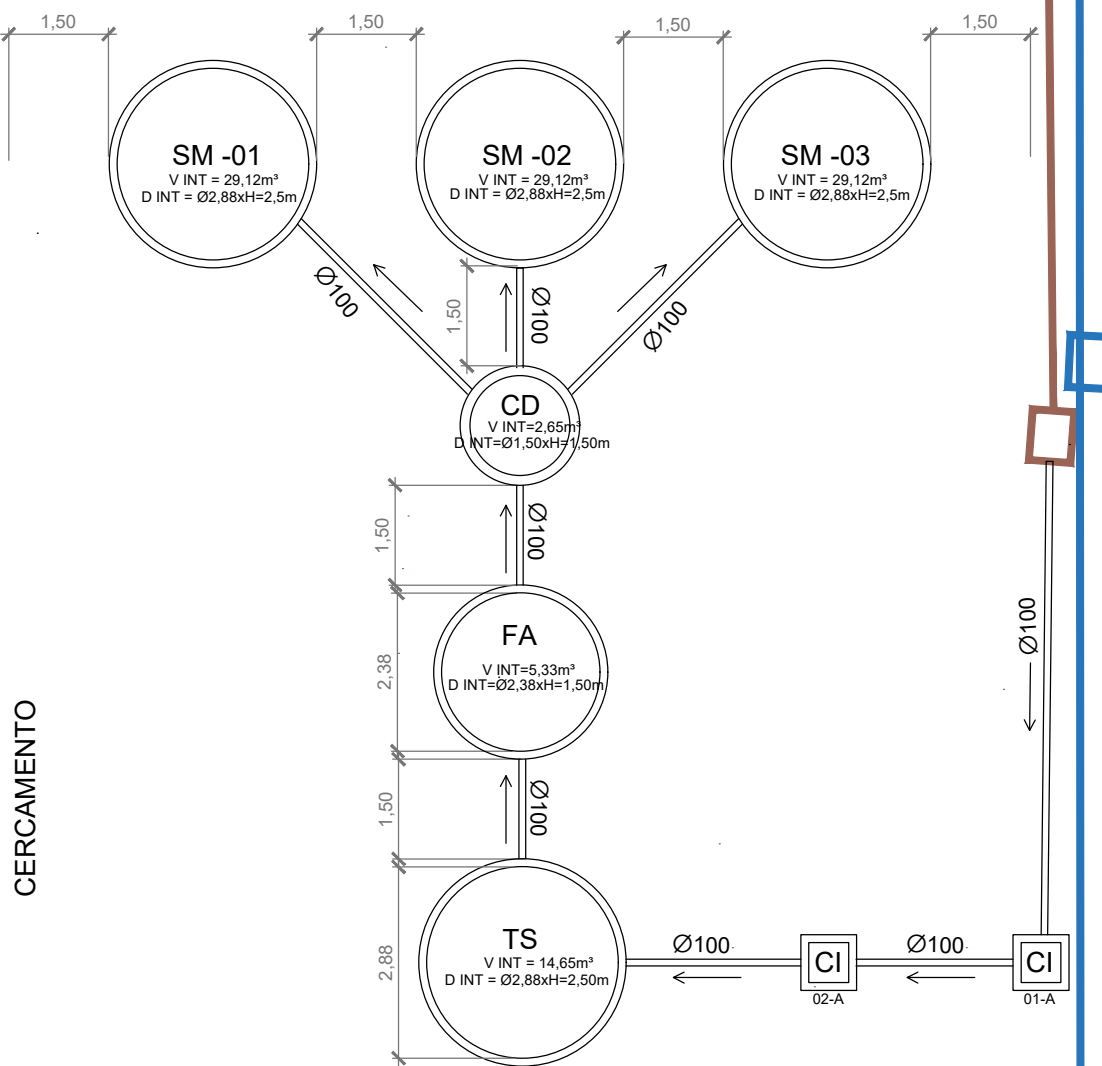

TS - TANQUE SÉPTICO
FA - FILTRO ANAERÓBIO
CD - CAIXA DE DISTRIBUIÇÃO
CI - CAIXA DE INSPEÇÃO SANITÁRIA C/TAMPA À VISTA 60X60
SM- SUMIDOURO



Documentado
PRO
Assinado

Nome do documento: FASE_TRAT ESGOTO-PR03_PROJETO ESGOTO ALA A.pdf

Documento assinado por

Órgão/Grupo/Matrícula

Data

Lilliane Guimarães de Andrade

FASE / NEA / 387214901

01/08/2023 11:59:02

