




22050000016612



LEGENDA ELÉTRICA

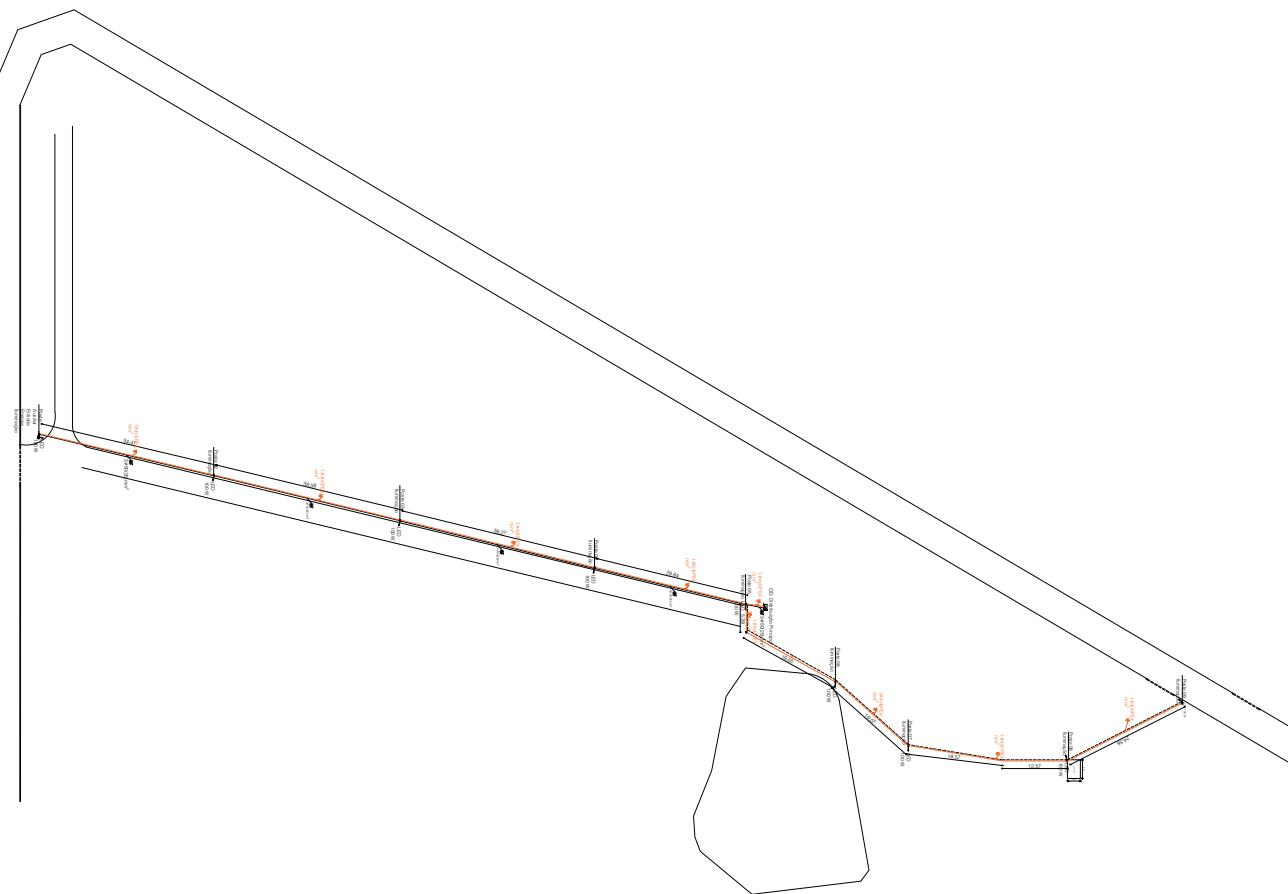

- Casa do passageiro: distância mínima 0,50x3,50/6,0 m entre os prédios. Poste concreto seção circular ou duplo T. Resistência mínima 200 kN, branco médio e luminária LED 100 W.
- Círculo de iluminação 6 + 1 + 1 PE 14 mm²
- Círculo alimentador do Quadro principal de Distribuição 3#50(25)mm²



SECRETARIA DO MEIO AMBIENTE E INFRAESTRUTURA

CENTRO AUTOMATIZADO DE ENERGIA DA SERRA DA SERRA DA SERRA - PROA

PROJETO
DESENHADOR TÉCNICO
DIRETÓRIO DE UNIDADES DE CONSERVAÇÃO

FRANCISCO ANDREUZZI SOARES

PROJETO	Parque Serrano Principal da Serraria	PROJETO	Hchts
PROJETANTE	Av. Fernando Belo, 3145	CONSTRUTOR	Transmigraf RS
Eletro		PROJETO	Transportes

Postes e detalhes

A-0101



22050000016612

Nome do documento: Prancha_Eletrica_HortoFlorestal_A1.pdf**Documento assinado por**

Francisco Andreazza Soares

Órgão/Grupo/Matrícula

SEMA / DE / 483724001

Data

09/10/2023 09:08:14

