


5 NOTAS DE PROJETO
3EM ESCALA



- a) As características dos materiais são: 80% SiO_2 , com ganho térmico elétrico; (exceto no solo Digital/Infravermelho do andar térreo onde é utilizado 90% SiO_2).
- b) Todo o conteúdo (eletródico e acústico) deve ser eletrificado em um único ponto;
- c) O trabalho das condutas para a rede elétrica deve ser feito em pontos apropriados;
- d) Cada um dos eletrodos tem um comprimento superior a 20m, deve-se iniciar uma rede de passagem no condutador com um tubo;
- e) Para evitar interferências eletromagnéticas, os cabos de telecomunicações devem passar distantes mínimo de 30cm de cabos utilizados na distribuição;
- f) A eletrodos utilizados 100x100mm, metálicos, lisos;
- g) Os eletrodos devem ser eletrificados, através de uma rede elétrica, através de um ponto de distribuição;
- h) Devem ser utilizados curvas de 90° do tipo suave, não são permitidas curvas fechadas de 90°.

3 PROJETO ELÉTRICO: BLOCO I - TERREO

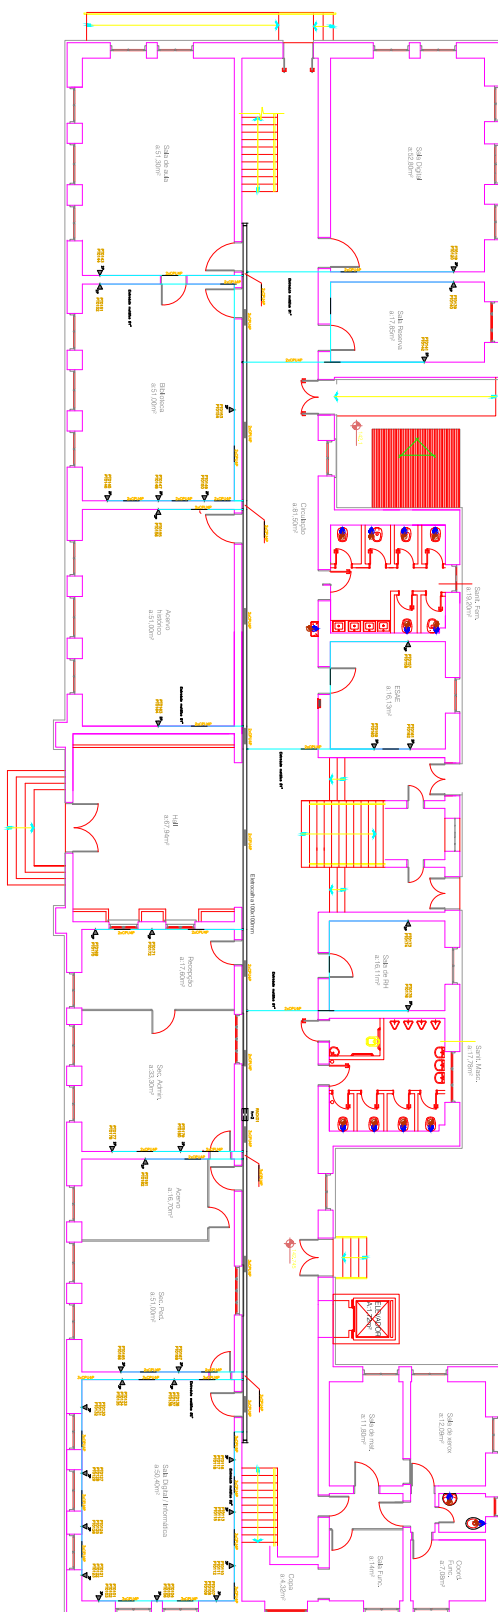

4 DADOS DO PACK

Produto a instalar	UA/Produto	UA(Total)
Painel de conexão (24 portas)	1	4
Organizador horizontal (24 portas)	1	4
Switch Ethernet (16 portas)	1	4
Switch Ethernet 10/100	1	4
Rotador de acesso	1	1
Modem	1	1
Expansão (10% ou 4UA)	-	4
TOTAL (UA)		19

Layout do Rack

[illegible]

- <<-HUB c/ger
- <<-Switch Ethernet deplto
- <<-Rotuleador de acesso
- <<-Modems
- <<-Expansão

[illegible]

Nome do documento: 22190000317588-ELE-LOG-01-R000.pdf

Documento assinado por

Órgão/Grupo/Matrícula

Data

Mauricio Minoru Toschi Miyamoto

SOP / SPELETRICOS / 394635502

20/12/2022 09:52:31



Nome do documento: 22190000317588-ELE-LOG-02-R000.pdf

Documento assinado por

Órgão/Grupo/Matrícula

Data

Mauricio Minoru Toschi Miyamoto

SOP / SPELETRICOS / 394635502

20/12/2022 09:52:42





6. As características das eletrodos são: 01: material, tamanho, geometria, eletrólito, (exceto no selo digital/infravermelho do sensor térmico onde é utilizado 92°).
7. Selo o conjunto (eletrodos e conexão) deve ser fornecido em um único ponto.
8. Selo o conjunto (eletrodos e conexão) deve ser fornecido em um único ponto.
9. Caso seja água, após a instalação, realizar procedimento alternando com solução em semente sintética ou similar, utilizar a cor característica.
10. Caso um segmento de eletrodo tenha comprimento superior a 20cm, deve-se instalar uma série de passagens ou curvaturas com tempo.
11. Para evitar interferências eletromagnéticas, as tubulações de telecomunicações devem passar distantes mínimo de 30cm de cabos utilizados no distribuidor.
12. A eletrodos utilizados 1000 litros, método, tipo.
13. Para evitar interferências eletromagnéticas, as tubulações de telecomunicações devem passar distantes mínimo de 30cm de cabos utilizados no distribuidor.
14. Devem ser utilizadas curvas de 90° do tipo suave, não são permitidas curvas fechadas de 90°.




1 SITUAÇÃO
Escala 1/2000

2 LOCALIZAÇÃO
ESCALA 1/1000

NOTAS DE PROJETO 5 389 BICMA

3 PROJETO ELÉTRICO: BLOCO I - TERREO
ESCALA: 1/50

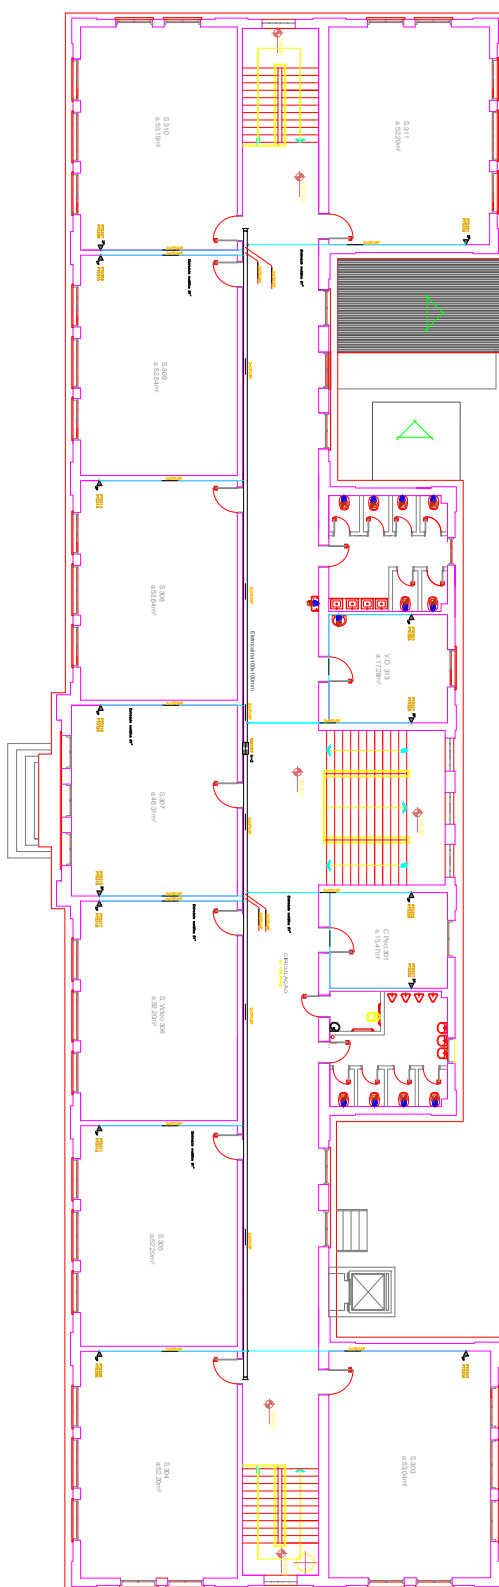

4 DADOS DO RACK

Produto e instalador	Un/Produto	Un(Total)
Painel de controle (24 portas)	1	2
Organizador horizontal (24 portas)	1	2
Switch Ethernet (16 portas)	1	1
Rotador de acesso	1	1
Modems	1	1
Expansão (10% ou 4Un)	-	4
TOTAL (Un)		13

Layout de Rack

ORGANIZADOR	ORGANIZADOR	ORGANIZADOR	ORGANIZADOR	MODEM	MODEM	MODEM	MODEM		
-------------	-------------	-------------	-------------	-------	-------	-------	-------	--	--

- <- Painel de conexão
- <- Organizador horizontal
- <- Painel de conexão
- <- Organizador horizontal
- <- HUB c/ger
- <- Switch Ethernet depto
- <- Rotador de acesso
- <- Modems
- <- Expansão

[illegible]

Nome do documento: 22190000317588-ELE-LOG-03-R000.pdf

Documento assinado por

Órgão/Grupo/Matrícula

Data


Mauricio Minoru Toschi Miyamoto

SOP / SPELETRICOS / 394635502


20/12/2022 09:52:58





1 SITUAÇÃO
ESTADO: 1/1000

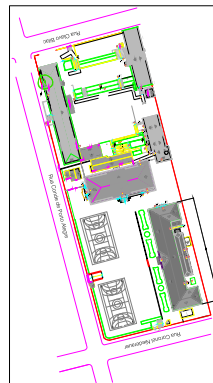


2 LOCALIZAÇÃO
BICOMAL: 1/1000

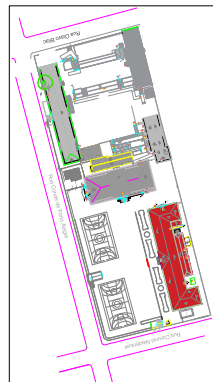

4 DETALHES DO SISTEMA DE PROTEÇÃO CONTRA DESCARGAS ATMOSFÉRICAS SEM ESCALA

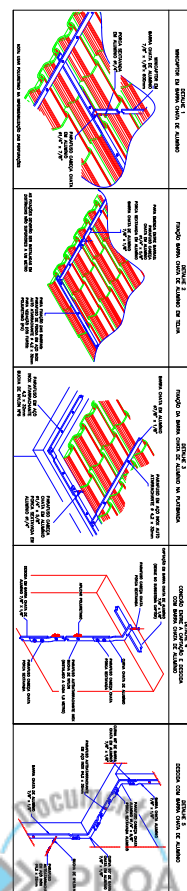

3 PROJETO SPDA

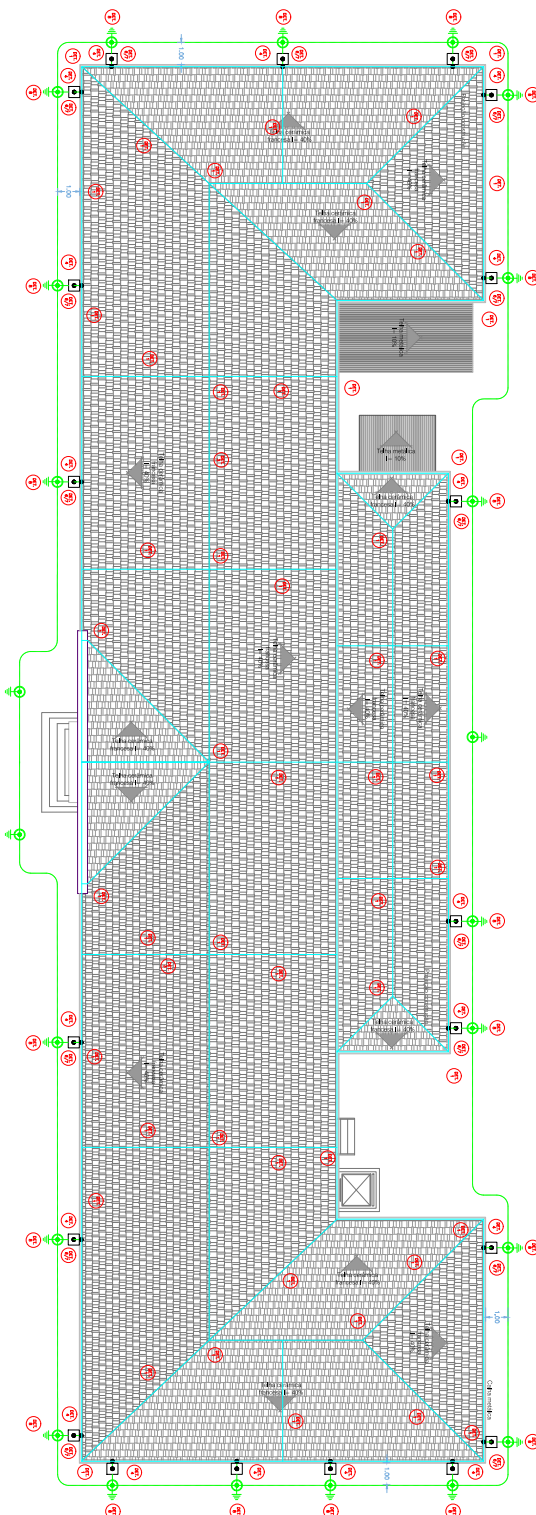

5 OBSERVAÇÕES

- a) O SPQA empreteja está comprometido na aplicação das medidas de proteção, das medidas e do modo de implementação;
- b) O subsistema empreteja em consultação com o país receptor, desenvolva e aplique o plano de implementação;
- c) Os contêineres da descida serão bens culturais do patrimônio cultural do Estado do Rio de Janeiro (77° x 18°);
- d) O condutor do navio livre será contratado por meio eletrônico a quem do "Domus";
- e) Os bens culturais de interesse serão entregues a quem do "Domus";
- f) Os dados de rastreamento serão armazenados e transmitidos para o sistema de rastreamento do país;
- g) Os dados de rastreamento não poderão ser utilizados para fins comerciais ou para o comércio;
- h) As condições de armazenamento deverão ser feitas por meio eletrônico;
- i) Os contêineres da descida deverão ser feitos por meio eletrônico;
- j) Os contêineres da descida deverão ser feitos por meio eletrônico;
- k) Os contêineres da descida deverão ser feitos por meio eletrônico;
- l) Os contêineres da descida deverão ser feitos por meio eletrônico;
- m) Os contêineres da descida deverão ser feitos por meio eletrônico;
- n) Os contêineres da descida deverão ser feitos por meio eletrônico;
- o) Os contêineres da descida deverão ser feitos por meio eletrônico;
- p) Os contêineres da descida deverão ser feitos por meio eletrônico;
- q) Os contêineres da descida deverão ser feitos por meio eletrônico;
- r) Os contêineres da descida deverão ser feitos por meio eletrônico;
- s) Os contêineres da descida deverão ser feitos por meio eletrônico;
- t) Os contêineres da descida deverão ser feitos por meio eletrônico;
- u) Os contêineres da descida deverão ser feitos por meio eletrônico;
- v) Os contêineres da descida deverão ser feitos por meio eletrônico;
- w) Os contêineres da descida deverão ser feitos por meio eletrônico;
- x) Os contêineres da descida deverão ser feitos por meio eletrônico;
- y) Os contêineres da descida deverão ser feitos por meio eletrônico;
- z) Os contêineres da descida deverão ser feitos por meio eletrônico;

IMPORTANT!

- [illegible]

[illegible]

Nome do documento: 22190000317588-ELE-PDA-01-R000.pdf

Documento assinado por

Órgão/Grupo/Matrícula

Data


Mauricio Minoru Toschi Miyamoto

SOP / SPELETRICOS / 394635502


20/12/2022 09:56:19



1 SITUAÇÃO
BISCAIA 1/1000

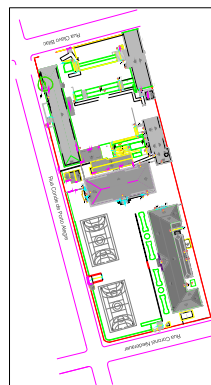


2 LOCALIZAÇÃO
ESCALA 1:1000

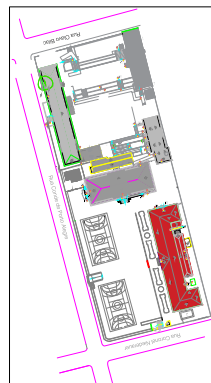


4 DETALHES DO SISTEMA DE PROTEÇÃO CONTRA DESCARGAS ATMOSFÉRICAS

[illegible]

3 SPDA - VISTAS
EBCAL: 1/100

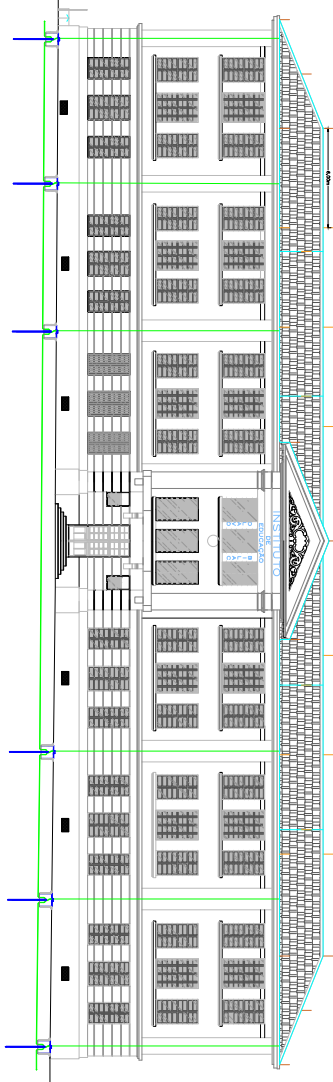


FACHADA NORDESTE

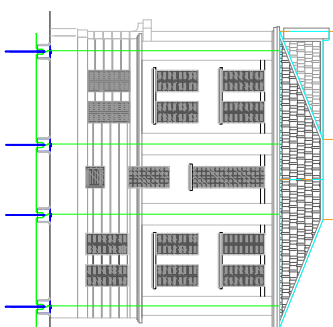


FACHADA NOROEST

5 OBSERVAÇÕES GERAIS

- [illegible]

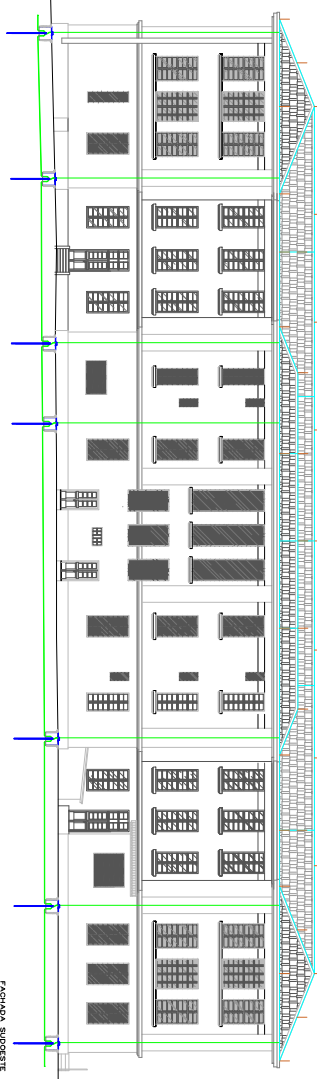

FACHADA SUDOEST

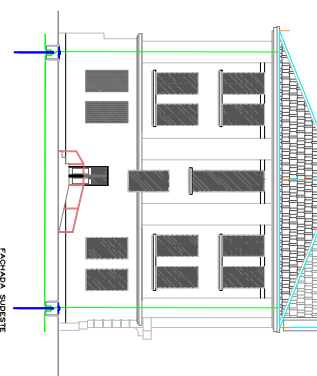

FACHADA SUDES

IMPORTANTE

- A avaliação dos porcos ocorrida por empresa especializada e deverá emitir relatório técnico da inspeção.
- A avaliação do abastecimento do porco deve ser de 5,0 ou mais, de acordo com a tabela.
- A avaliação do abastecimento do porco deve ser de 5,0 ou mais, de acordo com a tabela.

A ABN

[illegible]

Nome do documento: 22190000317588-ELE-PDA-02-R000.pdf

Documento assinado por

Órgão/Grupo/Matrícula

Data

Mauricio Minoru Toschi Miyamoto

SOP / SPELETRICOS / 394635502

20/12/2022 09:56:22

