


Cinta 30/20

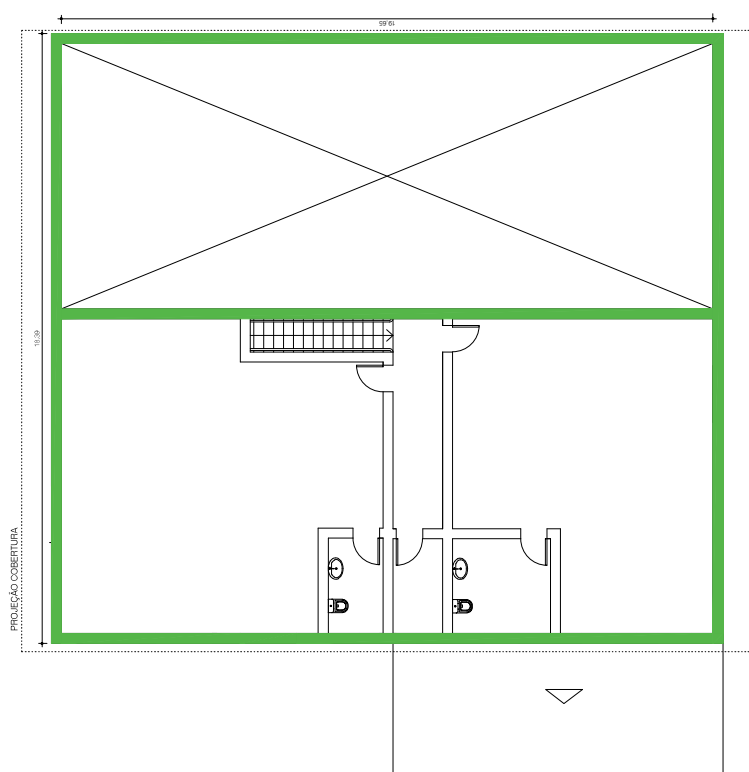

Pavimento Superior
Cinta Amarração C.A.


*construir sobre paredes existentes
Esc: 1/50

Esc: 1/50

Legenda:

Cinta 30 x 20 cm

NOTA: Confirmar "in loco" todas as dimensões (largura das paredes).
Os serviços e procedimentos de execução estão especificados no memorial descritivo.

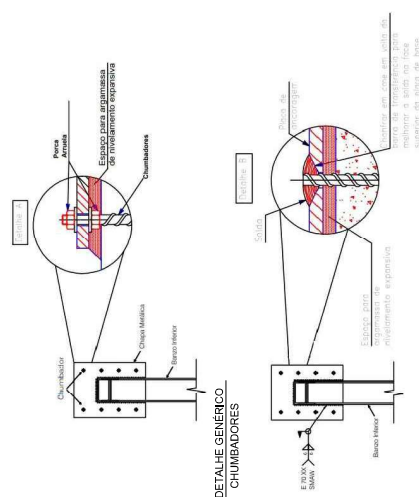

NOTA:

- Na execução das cintas prever chumbadores conforme projeto metálico.
- As dimensões das espessuras deverão ser conferidas "in loco" devido sua variabilidade.

ACO	POS	BLT	QUANT	COMPRIMENTO
		mm	UNIT	UNIT TOTAL
			UNIT	CM
TUBERIA				
50A		1,0	3	301,53
50A		2	8	301,53
60A		3	5	301,53
			639	582,49
				91
RESUMO DE AÇO				
ACO	BLT	COMPR	PESO	
	mm		Kg	
50A	1,0	18,2	301,53	5,92
50A	2	8	302	119
50A	3	5	301,53	38,7
Peso Total	60A	302	60	497
			302	50

Quantitativos:

C25:

Cintas= 5,74 m³

Formas:
Cintas = 38.29 m²

Notas Gerais

Estrutura em concreto

1. Usar fck=25 MPa.
2. Fator águas / cimento=0,6
3. Dimensão máxima do agregado gradado 19mm.
4. Módulo de elasticidade do concreto na desforma > 23800MPa.
5. Consumo mínimo de cimento> 280Kg/m²
6. Conter todas as medidas no local.
7. Seguir as indicações da NBR6118/2023.
8. Cobrimento das Armaduras Passivas (3 cm)

[illegible]



24120700002970

Nome do documento: EST01 - CINTAS DE AMARRACAO.pdf

Documento assinado por

Órgão/Grupo/Matrícula

Data

Bruna Moro Druzian

SOP / SPESTRUTURAL / 470860102

17/06/2024 15:57:48

