

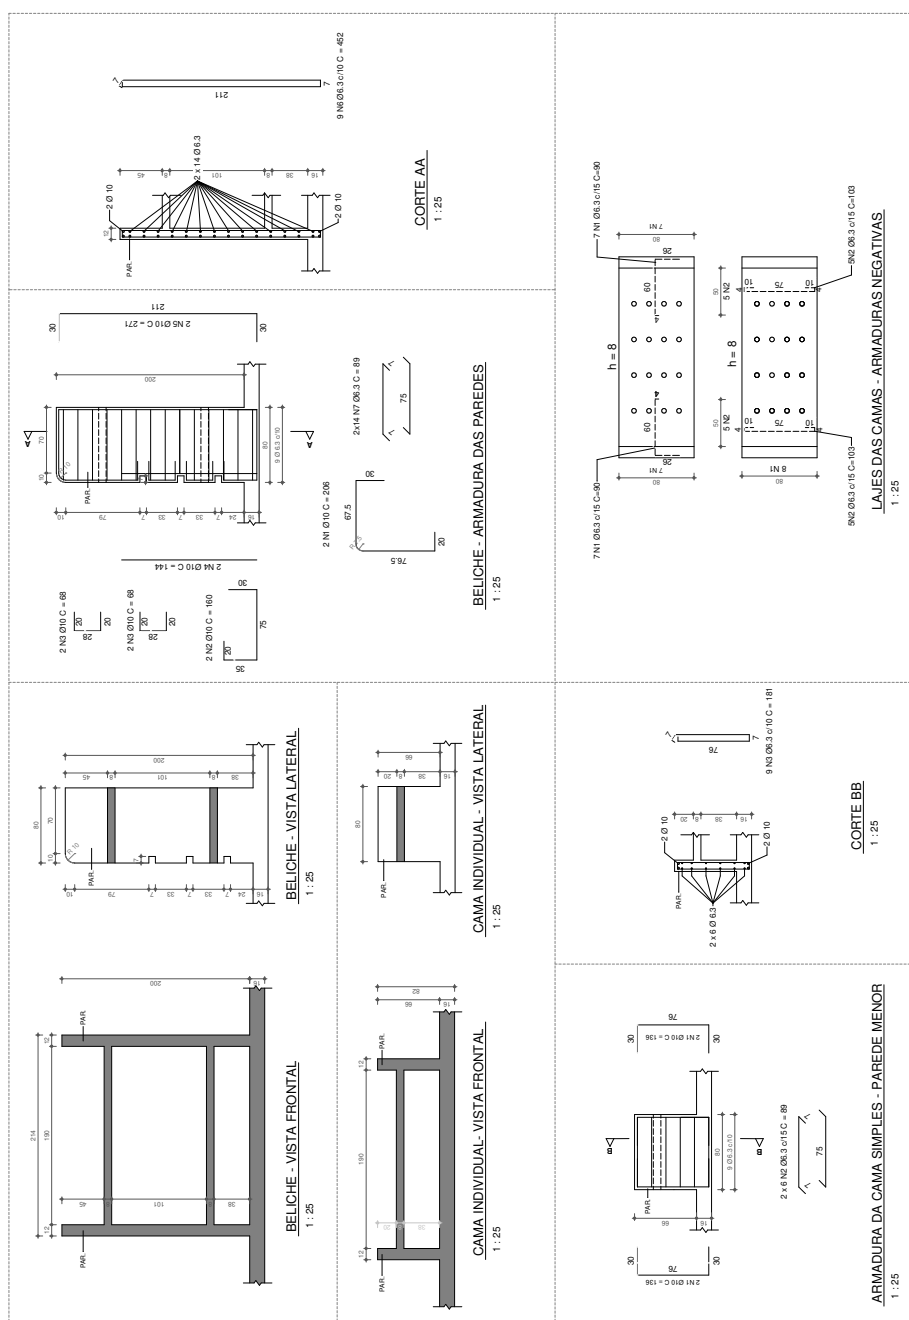
TABELA DE VERGALÃO						
POS.	AÇO	DIAM. (mm)	QTD.	COMP. UNIT. (cm)	COMP. TOTAL (cm)	CURVATURA
1. LAJE PARA CAMA (S2 X)						
1	CA-50	6,3	742	90	66780	
2	CA-50	6,3	530	103	54590	
3	CA-50	6,3	424	209	88616	
4	CA-60	5	848	75	63600	
2. BELICHES - PAREDES (S2 X)						
1	CA-50	10	104	206	21424	
2	CA-50	10	104	160	16640	
3	CA-50	10	208	68	14144	
4	CA-50	10	104	144	14976	
5	CA-50	10	104	271	28184	
6	CA-50	6,3	468	452	211536	
7	CA-50	6,3	1456	89	129584	
3. CAMA INDIVIDUAL - PAREDE (2 X)						
1	CA-50	10	8	136	1088	
2	CA-50	6,3	24	89	2136	
3	CA-50	6,3	18	181	3258	

RESUMO DE AÇO - BELICHES			
DIAM. (mm)	COMP.	TOTAL (m)	PESO (kg)
CA-60			
5.0		636	98
CA-50			
6.3		5565	1364
10		965	596
Peso Total 60B =			98 kg
Peso Total 50A =			1960 kg

NOTAS:
NOTAS EM CENTÍMETROS. INDICAÇÕES DE NÍVEIS EM METROS.

- g) CONCRETO:
 - USAR $f_{ck} \geq 30,0$ MPa;
 - RELACÃO AQUECIMENTO: até 40,0%;
 - CONSUMO MÍNIMO DE CIMENTO ≥ 300 kg/m³.
- h) GRAMOTE, PARA OS COXINS:
 - ADOPTAR RESISTÊNCIA CARACTERÍSTICA $f_{yk} \geq 30,0$ MPa;
- i) UTILIZAR CONCRETO ADITIVADO COM IMPERMEABILIZANTE, PRÉVIO ÀS ANOTAÇÕES DO PROJETO, E APLICAR EM DUAS CAMADAS, ANTES DA CONCRETAGEM DOS RADEIRS, PREVER A INSERÇÃO DE ARMADURA DE AÇO NA LAJE DE CONCRETO, DE ACORDO COM O PROJETO.

TODAS AS MEDIDAS E NÍVEIS DEVEM SER CONFERIDAS NO LOCAL.

[illegible]



19120200008212

Nome do documento: PMEU-EST-FL02-BELICHES-R00.pdf

Documento assinado por

Órgão/Grupo/Matrícula

Data

Livio Pires de Carvalho Melo

SSPS / DEAPS / 4821050

29/05/2024 14:46:12

