
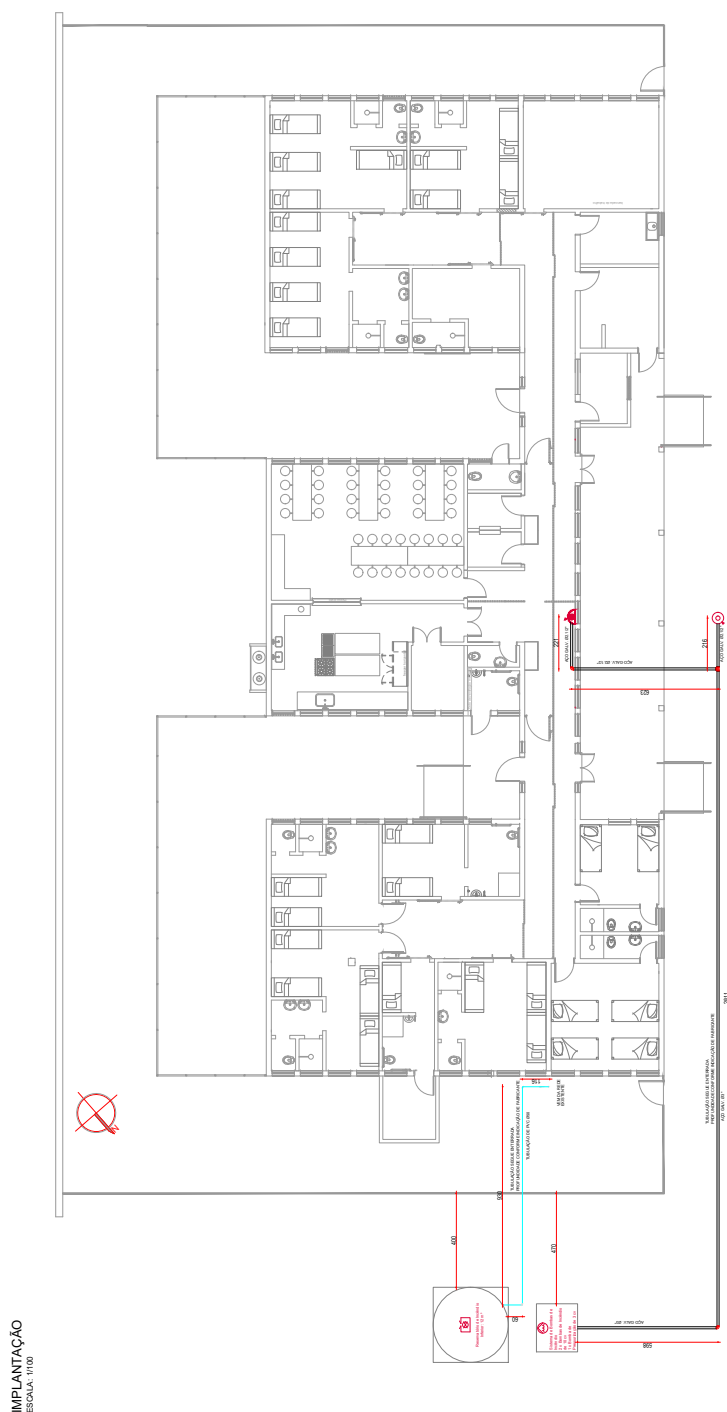


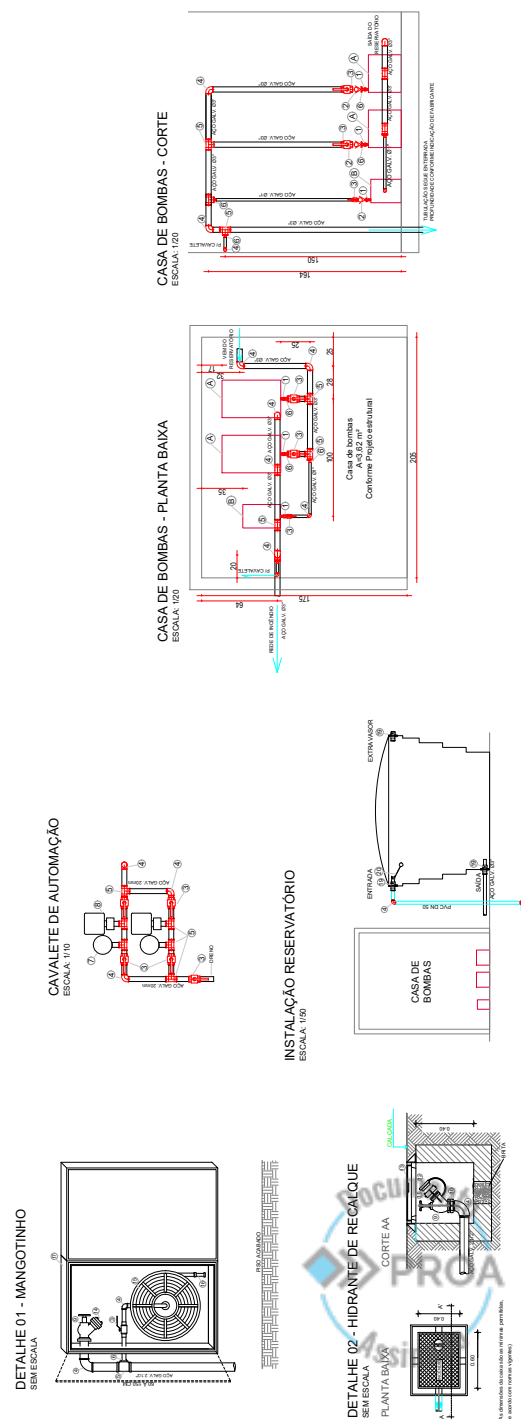

ITEM	DESCRIÇÃO
A	Bomba de Incêndio Trifásica 10 cv
B	Bomba Jockey Trifásica 3 cv
1	União
2	Válvula de Retenção
3	Registro Esfera
4	Joelho 90°
5	Tê Junção
6	Lupa de Redução
7	Manômetro 20mm
8	Pressostato 20mm
9	Registro Globo Angular 45° ø 2,1/2"
10	Niple Duplo Galvanizado ø 2,1/2"
11	Adaptador ç rosca macho p/ engate rápido ø 2,1/2"
12	Tampão ç engate rápido com corrente ø 2,1/2"
13	Tampa de ferro fundido com inscrição incêndio
14	Adaptador rosca x Storz ç redução ø 2,1/2" x DN40
15	Mangueira Semi-rígida 25mm - 30m
16	Esguicho regulável p/ mangotinho ø 1/2"
17	Abriço de hidrante duplo 90x120cm
18	Mangueira de incêndio Tipo 1
19	Adaptador p/ caixa d'água
20	Tomleira Bola 3"
21	Tubulação
22	Abraçadeira Sprinkler ø 2,1/2"
23	Conjunto de cabo metálico p/ suporte de abraçadeira (1m), com chumbadores e placa de fixação
24	Supporte para tubulação horizontal 12cm de altura, ø 2,1/2", com chumbadores e placa de fixação

LEGENDA	
	PROIBIDO
	PROIBIDO
	PROIBIDO
	PROIBIDO
	PROIBIDO
	PROIBIDO
	PROIBIDO
	PROIBIDO
	PROIBIDO

- PRESSÃO TOTAL NA ENTRADA DO MANGOTINHO - 80 m.c.a
 PRESSÃO MÍNIMA NA MOTOBOMBA - 88 m.c.a
 VAZÃO TOTAL REQUERIDA - 200 l/min
 EQUIPAMENTOS DE REFERÊNCIA
 PUMPAS SCHNEIDER, 100 HP, 110V
 MOTOR SCHNEIDER, 100 HP, 110V, 30
 SERÁ APROPRIADA, APENAS A POSIÇÃO DO HIDRANTE ATUAL, SENDO DESATIVADA A REDE
 EXISTENTE

[illegible]



19120200008212

Nome do documento: PPCI_HID_PMEU_R01.pdf

Documento assinado por

Órgão/Grupo/Matrícula

Data

Gabriel Fernandes Machado

SSPS / DEAPS / 4817079

31/05/2024 09:00:02

