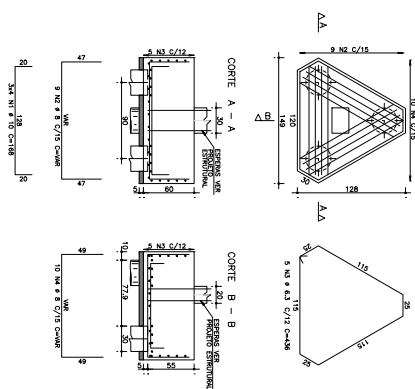
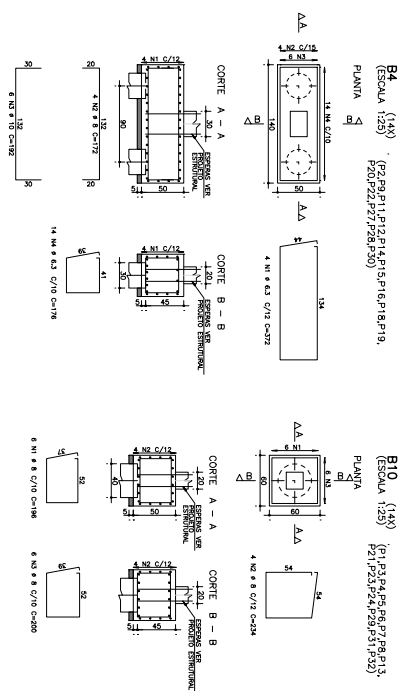


[illegible]

USAR tek $\geq 25,0$ MPa.
 FATOR AGUA/CEMENTO: a/c $\leq 0,60$
 CONSULMO MÍNIMO DE CIMENTO: > 280 kg/m³
 COEFICIENTE DAS ARMADURAS: $\sigma_{ad} \leq 40$ cm
 (OBSERVAR RIGOROSO CONTROLE DURANTE A
 EXECUÇÃO, CONFORME ITEM 7.4.7.4
 DA NBR 6118/2003).
 VOLUME DE CONCRETO: 10,55 m³
 ÁREA DE FORMAS: 54,04 m²

[illegible]