

PLANTA BAIXA - P17 - SERVIÇOS

PLANTA BAIXA - P21 - PÓRТИCO

PLANTA BAIXA - P19 - REVISTA

RACK 17 (24U) ATIVO / PASSIVO
SEM ESCALA

RACK 21 (40U) ATIVO / PASSIVO

RACK 19 (24U) ATIVO / PASSIVO SEM ESCALA

- ## SIMBOLOGIA
- | | |
|---|---|
|  | Tomada baixa de rede (RJ45) instalada a 0,3m do piso |
|  | Tomada dupla baixa de rede (RJ45) instalada a 0,3m do piso |
|  | Tomada simples para televisão, instalada a 2,2m do piso |
|  | Rack 24U |
|  | Rack 24U ou 40U, ver projeto do Rack |
|  | Eletroduto de PVC rígido Ø1" embutido na parede e sobre a laje |
|  | Eletroduto de PVC rígido Ø1" sobreposto na laje |
|  | Eletroduto de PVC rígido Ø1" embutido em placa pré-moldada |
|  | Eletrocabla reforçada e perfurada de ferro galvanizado a fogo, dimensão 100x100mm |
|  | Indicação de descida e subida de cabos, eletrodutos e eletrocablas, respectivamente |
|  | Condutoite, o modelo utilizado dependerá das conexões em prancha |

NOMENCLATURA

- | | |
|----------------|--|
| TD-00-PP0-P00 | Nomenclatura da tomada, nº da tomada, nº do Patch Panel e nº do prédio |
| TD-00-IDC0-P00 | Nomenclatura da tomada, nº da tomada, nº do bloco IDC e nº do prédio |
| ANT-00-RP0-P00 | Nomenclatura da antena, nº da antena, nº do receiver e nº do prédio |

NOTAS

- Nota 01: Todos os pontos duplo de tomada de rede, possuem um ponto para internet e um ponto para telefone
- Nota 02: Os pontos de tomada de rede individuais, foram considerados para ponto de internet
- Nota 03: O rack utilizado para o sistema de telecomunicações será o mesmo para antenna, sonorização, CFTV e automação (caso necessário)
- Nota 04: Todos os eletrodutos não cotados, possuem seção de Ø1"
- Nota 05: Todos as eletrocalhas não cotados, possuem dimensão de 100x100mm
- Nota 06: Os sistemas de telecomunicações, antenas, sonorização e automação utilizarão a mesma eletrocalha
- Nota 07: O detalhe básico do rack representado na planilha, mostra apenas os equipamentos necessários para o projeto de telecomunicações e antenas

DIAGRAMA DE REDE DE TELEFONIA


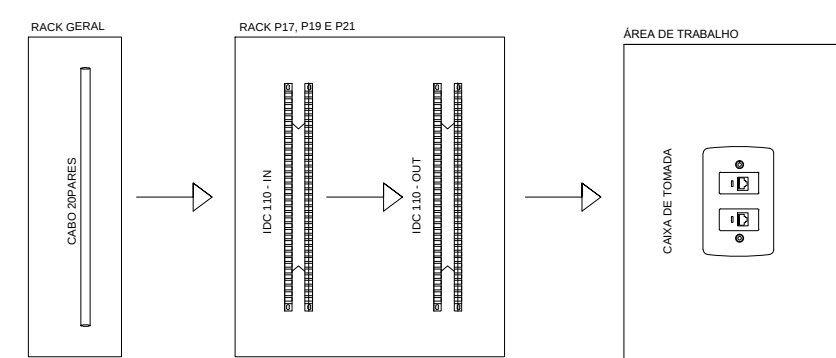


DIAGRAMA DE REDE DE DADOS

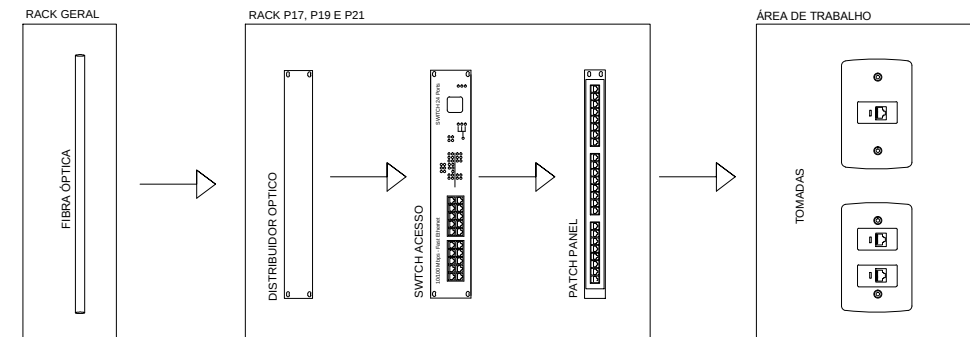

04	PROJETO EXECUTIVO	26/12/2017
03	PROJETO EXECUTIVO	30/11/2017
02	PROJETO EXECUTIVO	31/10/2017
01	PROJETO BÁSICO	12/10/2017
Nº	REVISÃO	DATA

 ESTEL ENGENHARIA Rua José Quirino, 147 - São João - CEP 88505-000 - Itajaí-SC Tel: (47) 3064-2001 Fax: (47) 3064-2004 e-mail: estelengh@estelengh.com.br - www.estelengh.com.br		PROJETO Nº 1311/17	
 TOUS PELO RIO GRANDE Rua da República, 100 - Centro - CEP 91201-900 - Porto Alegre - RS Tel: (51) 3081-1000 Fax: (51) 3081-1001 e-mail: tous@tous.org.br - www.tous.org.br		INSTALAÇÕES ELÉTRICAS E TELEFÔNICAS PROJ.: P17, P19 E P21 - TELECOM - ANTENA	
CLIENTE SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL, TRABALHO, JUSTIÇA E DIREITOS HUMANOS DO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL - PROGRAMA DE OPORTUNIDADES E DIREITOS			
PROJETO "CENTRO DE ATENDIMENTO SOCIOECONÔMICO (CASE) OSÓRIO - RIO GRANDE DO SUL"			
CONTEÚDO DISTRIBUIÇÃO DE TELECOM E ANTENA - PLANTA BAIXA P17, P19 E P21			
PRANCHAS Nº	RESPONSÁVEIS TÉCNICOS	PROPRIETÁRIO	
01/01	RUI FELIPE KALB CREA/SC 172274-7	SDS/TJH - RS	
	RALPH DIEHL FRANZOZI CREA/SC 138559-1		
AUTORS DO PROJETO	CAO	DATA	REVISÃO
RALPH DIEHL FRANZOZI	SABRINA REINERT	02/12/2017	04
ÁREA	VERIFICAÇÃO	ESCALA	ARQUIVO
INDICADA	YANESSA MEUNER	1/50	TE_01_P17P19P21-1.dwg
		CONTROLE DE PROJETOS	
		PROJETO NÃO DEFINITIVO (X)	
		PROJETO NÃO DEFINITIVO	