


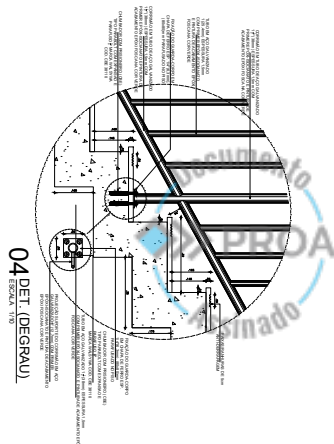
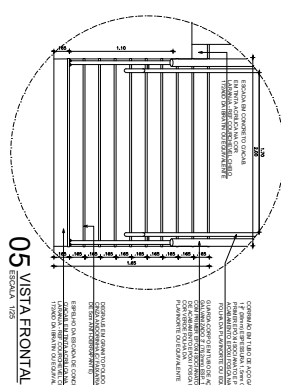
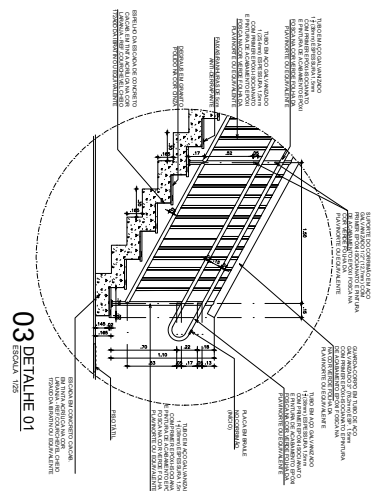


07 DET. GUARDA-CORPO
CORTE ESCALA 1/10

[illegible][illegible]

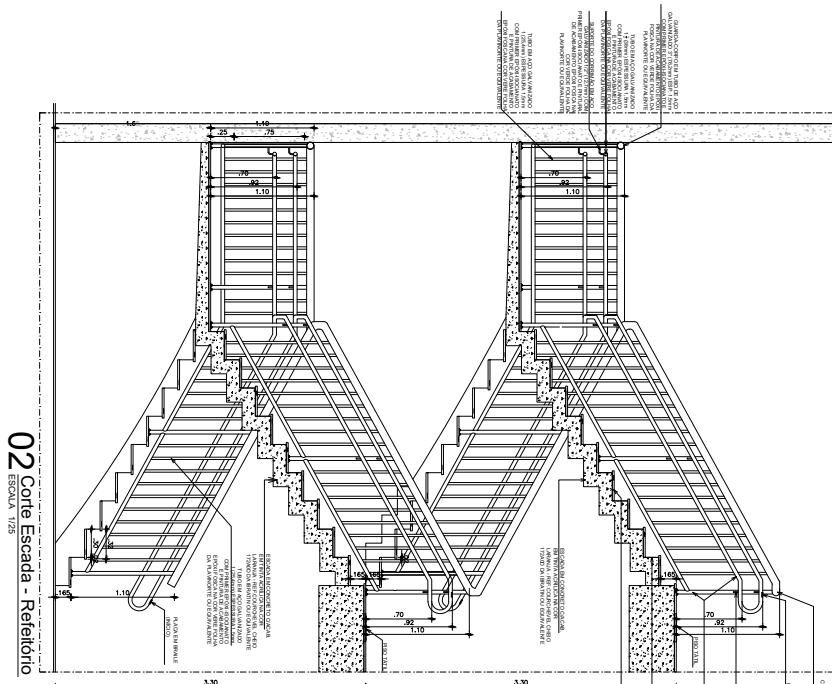

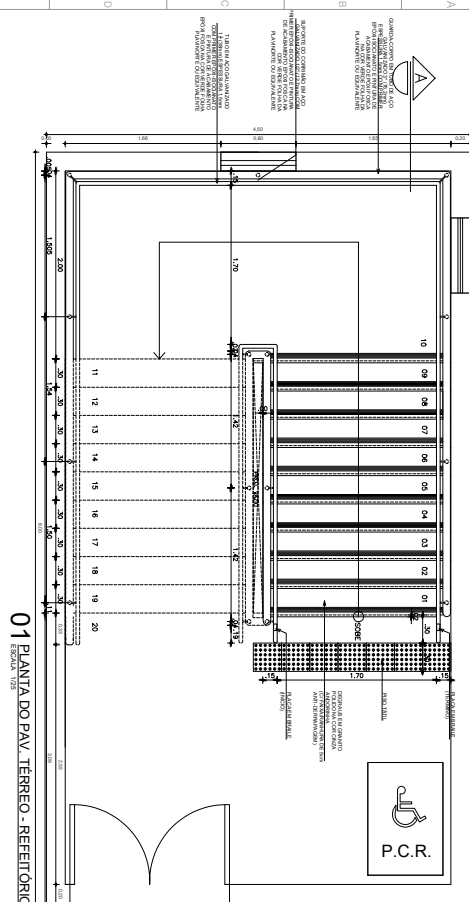

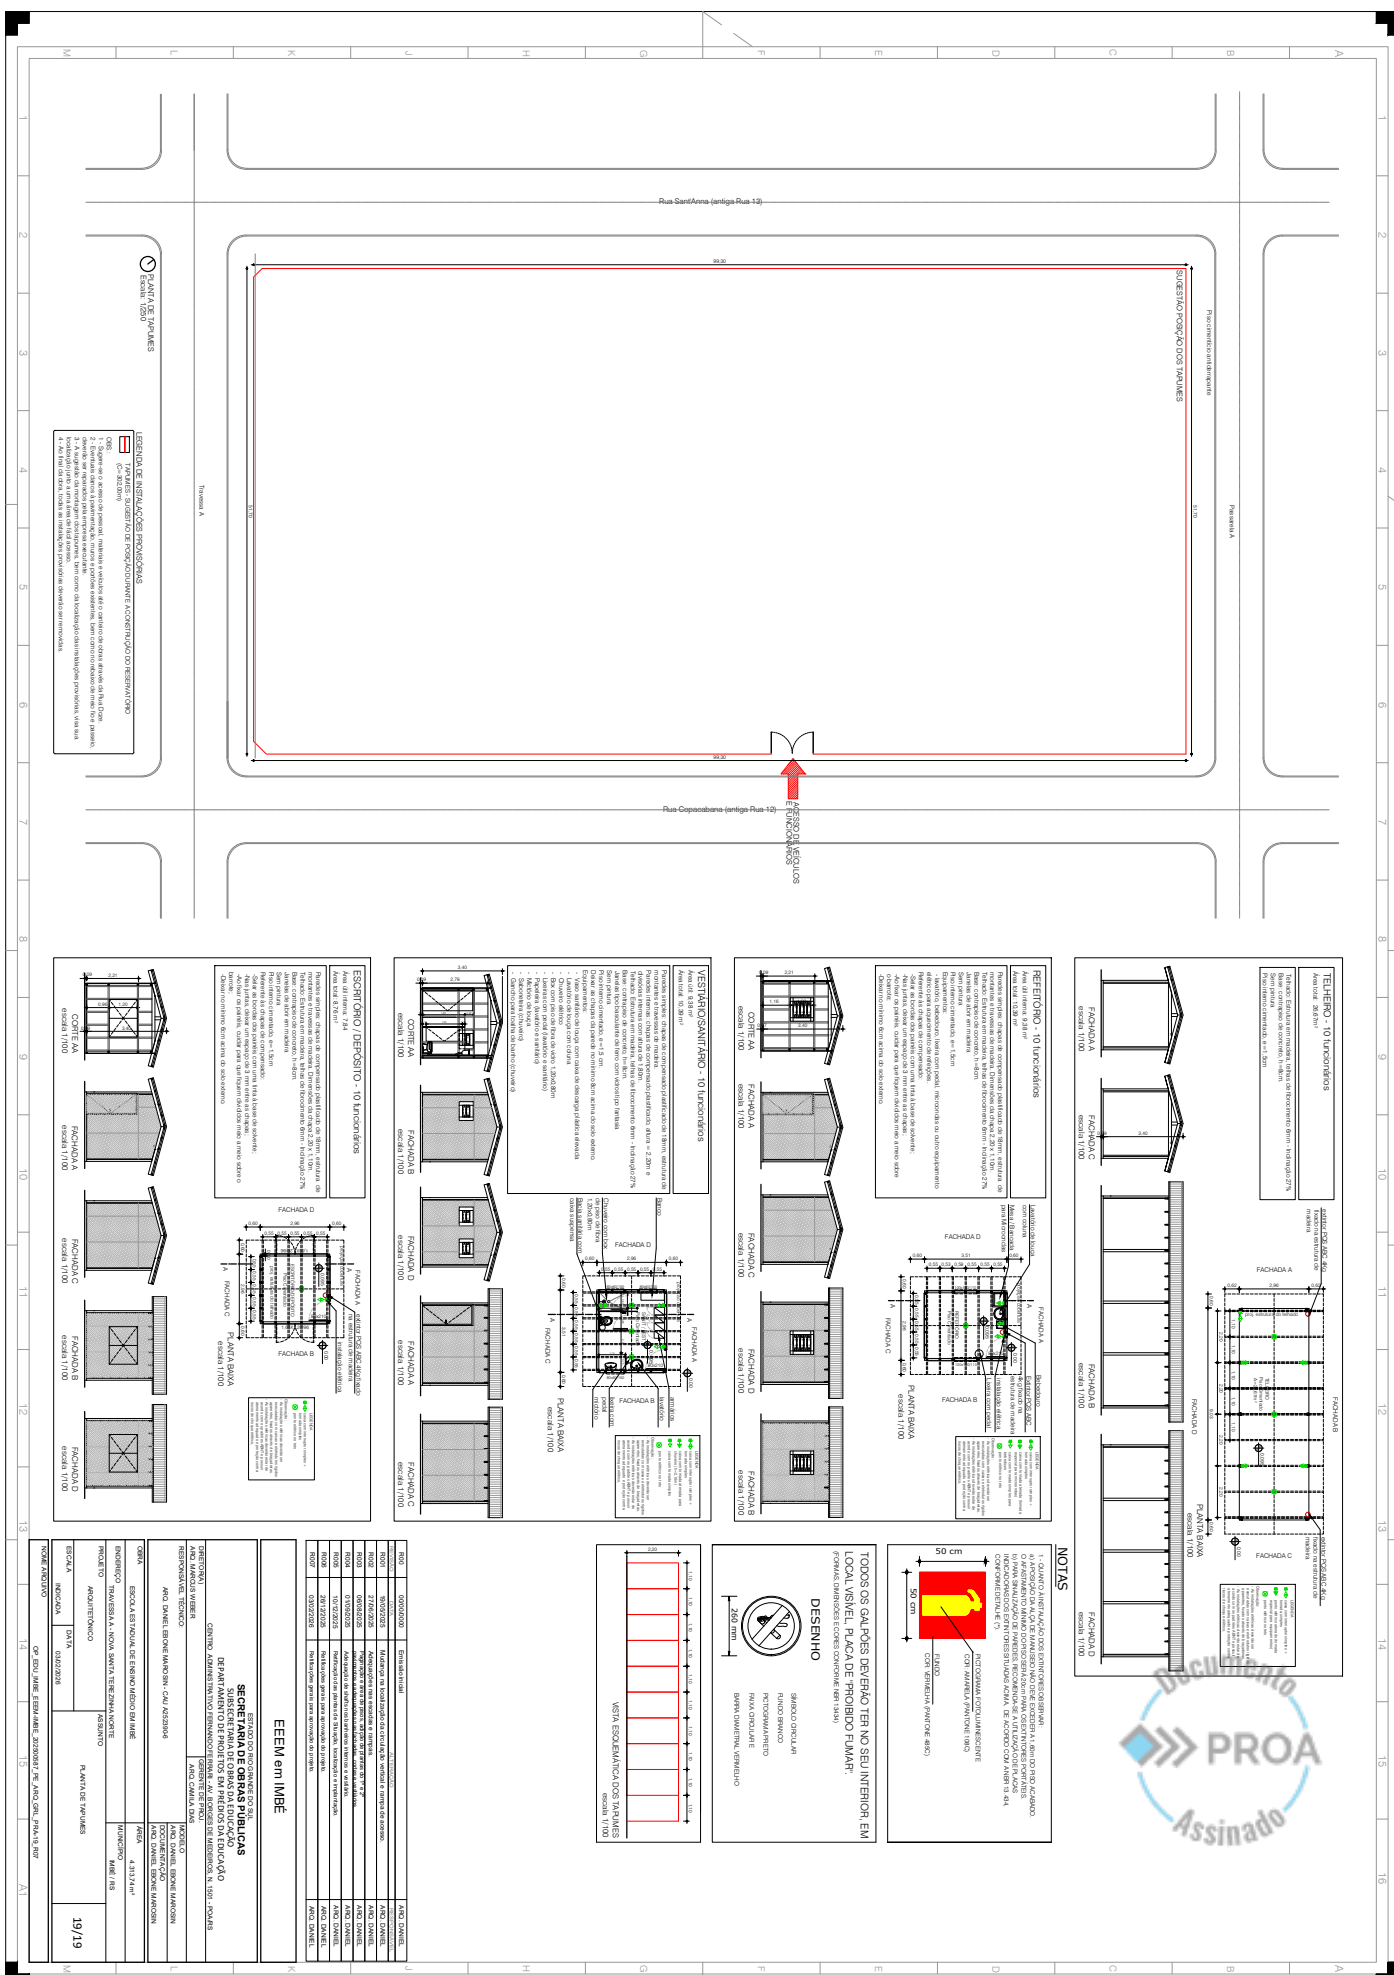

25190000247403

Nome do documento: OP_EDU_IMBE_EEEM-IMBE_2025587_PE_ARQ_GRL_PRA-01_R07.pdf

Documento assinado por

Órgão/Grupo/Matrícula

Data

Daniel Ebone Marosin

SOP / SPESCOLARES / 487221501

03/02/2026 16:46:41





MEMORIAL DESCRITIVO PROJETO EXECUTIVO – TORRE DE RESERVATÓRIOS

Subsecretaria de Obras da Educação
DEPARTAMENTO DE PROJETOS EM PRÉDIOS DA EDUCAÇÃO
dppe@sop.rs.gov.br | (51) 3288-5739





SUMÁRIO

0. DISPOSIÇÕES GERAIS.....	8
0.1. APRESENTAÇÃO	8
0.2. OBJETO.....	8
0.3. AUTORIA DO PROJETO	8
0.4. DIVERGÊNCIAS.....	9
0.5. RESPONSABILIDADES DA CONTRATADA.....	9
0.6. MATERIAIS.....	10
0.7. DOCUMENTAÇÕES, CÓPIAS E PLOTAGENS	10
0.8. DESPESAS LEGAIS	10
0.9. SEGUROS	10
0.10. LICENÇAS E TAXAS	11
0.11. EQUIPAMENTOS DE PROTEÇÃO COLETIVA – EPC.....	11
0.12. EQUIPAMENTOS DE PROTEÇÃO INDIVIDUAL – EPI.....	11
0.13. VIGILÂNCIA	11
0.14. CARGAS E TRANSPORTES.....	11
0.15. LIVRO DIÁRIO DE OBRA	11
1. PROJETO ARQUITETÔNICO:.....	12
1.1. DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS:	12
1.2. PLANILHA DE ÁREAS GERAIS	12
1.3. SERVIÇOS INICIAIS:	12
1.3.1. SERVIÇOS TÉCNICOS	12
1.3.1.1. LEVANTAMENTO PLANIALTIMÉTRICO	12
1.3.1.2. ESTUDOS GEOTÉCNICOS	13
1.3.1.3. CÓPIAS E PLOTAGENS	13
2. INSTALAÇÕES PROVISÓRIAS E MOBILIZAÇÃO DE OBRA.....	13
2.1. TAPUMES.....	13
2.2. LOCAÇÃO DA OBRA	14
2.1. DEMOLIÇÕES.....	14
2.2. PLACAS DE OBRA	14
2.3. GALPÕES DE OBRA	15

Subsecretaria de Obras da Educação

DEPARTAMENTO DE PROJETOS EM PRÉDIOS DA EDUCAÇÃO

dppe@sop.rs.gov.br | (51) 3288-5739





2.4.	UNIDADE SANITÁRIA.....	15
2.5.	BEBEDOUROS	15
2.6.	EXTINTORES	15
2.7.	SINALIZAÇÃO	16
2.8.	ÁGUA E ENERGIA	16
2.9.	MÁQUINAS E FERRAMENTAS	17
2.10.	ANDAIMES.....	17
2.11.	LIMPEZA DA OBRA.....	17
2.11.1.	LIMPEZA PERMANENTE DA OBRA	17
2.11.2.	RETIRADA DE ENTULHO.....	18
2.12.	TRABALHOS EM TERRA	18
2.12.1.	LIMPEZA DO TERRENO.....	18
2.12.2.	DESTOCAMENTO, REMOÇÃO E PODA DE ÁRVORES.....	18
2.12.3.	ESCAVAÇÕES	18
2.12.4.	ATERRO E REATERRO	19
2.12.5.	COMPACTAÇÃO DE SOLO.....	19
2.12.6.	MOVIMENTO DE TERRA.....	19
2.12.7.	RETIRADA DE TERRA.....	19
3.	ADMINISTRAÇÃO DA OBRA E DESPESAS GERAIS:	20
3.1.	RESPONSÁVEL TÉCNICO PELA OBRA	20
3.2.	MESTRE DE OBRAS OU ENCARREGADO	20
3.3.	VIGIA	20
4.	PROJETO DE INFRAESTRUTURA E FUNDAÇÕES	21
5.	PROJETO DE SUPERESTRUTURA DE CONCRETO ARMADO	21
6.	IMPERMEABILIZAÇÃO E JUNTAS DE DILATAÇÃO.....	21
6.1.	IMPERMEABILIZAÇÃO	21
6.1.1.	TINTA BETUMINOSA.....	21
6.1.2.	IMPERMEABILIZAÇÃO RÍGIDA.....	22
6.1.3.	IMPERMEABILIZAÇÃO COM MANTA ASFÁLTICA	22
6.1.4.	IMPERMEABILIZAÇÃO COM MANTA LÍQUIDA	23
6.2.	JUNTAS DE DILATAÇÃO	23

Subsecretaria de Obras da Educação

DEPARTAMENTO DE PROJETOS EM PRÉDIOS DA EDUCAÇÃO

dppe@sop.rs.gov.br | (51) 3288-5739





7. PISOS	23
7.1. BASES E SUB-BASES.....	23
7.2. PISO INTERNO	23
7.2.1. PISOS EM CONCRETO	23
7.2.1.1. PISO DE CONCRETO INDUSTRIAL POLIDO	Erro! Indicador não definido.
7.2.1.2. PISOS EM CONCRETO - DESEMPENADO	23
7.2.1.3. PISO EM CONCRETO - LISO	Erro! Indicador não definido.
7.2.1.4. PISO EM CONCRETO LISO PARA ARQUIBANCADA.....	Erro! Indicador não definido.
7.2.2. PISO ÁREA MOLHADA	Erro! Indicador não definido.
7.2.2.1. BASE EM LAJE IMPERMEABILIZADA	Erro! Indicador não definido.
7.2.2.2. PISO EM PORCELANATO TÉCNICO	Erro! Indicador não definido.
7.2.3. PISO TÁTIL.....	Erro! Indicador não definido.
7.3. PISO EXTERNO.....	Erro! Indicador não definido.
7.3.1. PISO DE CONCRETO DESEMPENADO.....	Erro! Indicador não definido.
7.4. PINTURA DOS PISOS	Erro! Indicador não definido.
7.4.1. PINTURA EPÓXI PARA PISO	Erro! Indicador não definido.
7.4.2. PINTURA EM ACRÍLICO PARA PISO	Erro! Indicador não definido.
7.5. SOLEIRAS	Erro! Indicador não definido.
8. SISTEMA DE PAREDES E PAINÉIS DE VEDAÇÃO	24
8.1. ALVENARIAS	24
8.1.1. BLOCO CERÂMICO	24
8.1.2. TIJOLOS CERÂMICOS MACIÇOS	Erro! Indicador não definido.
8.2. VERGAS E CONTRAVERGAS DE CONCRETO	Erro! Indicador não definido.
8.3. DIVISÓRIAS DE GRANITO.....	Erro! Indicador não definido.
8.4. PAREDES TIPO DRY-WALL EM PLACAS CIMENTÍCIAS ..	Erro! Indicador não definido.
8.5. REVESTIMENTOS	24
8.5.1. PREPARO DAS PAREDES	24
8.5.1.1. CHAPISCO	24
8.5.1.2. MASSA ÚNICA.....	25
8.5.1.3. REBOCO SOBRE ALVENARIA DE TIJOLOS E DE CONCRETO.....	25
8.5.2. REVESTIMENTO CERÂMICO	Erro! Indicador não definido.

Subsecretaria de Obras da Educação

DEPARTAMENTO DE PROJETOS EM PRÉDIOS DA EDUCAÇÃO

dppe@sop.rs.gov.br | (51) 3288-5739





9. COBERTURA, ESTRUTURA E FACHADAS METÁLICAS	25
9.1. ESTRUTURA METÁLICA.....	26
9.2. COBERTURA	26
9.2.1. TELHA METÁLICA ONDULADA SIMPLES	26
9.2.2. TELHA ONDULADA EM POLICARBONATO	Erro! Indicador não definido.
9.3. FACHADA METÁLICA.....	26
9.3.1. ELEMENTOS EM CHAPA DE ALUMÍNIO COMPOSTO	Erro! Indicador não definido.
9.3.2. ELEMENTOS EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO	27
9.4. RUFOS, CALHAS E PINGADEIRAS.....	27
9.5. FECHAMENTO DO RESERVATÓRIO	Erro! Indicador não definido.
10. GUARDA CORPO E CORRIMÃO	29
10.1. CORRIMÃO DAS ESCADAS	Erro! Indicador não definido.
10.2. SINALIZAÇÃO TÁTIL EM BRAILLE.....	Erro! Indicador não definido.
10.3. FITA ANTIDERRAPANTE E SINALIZADORA.....	Erro! Indicador não definido.
10.4. GUARDA CORPO	Erro! Indicador não definido.
11. FORROS.....	Erro! Indicador não definido.
11.1.1. FORRO DE GESSO ACARTONADO.....	Erro! Indicador não definido.
12. ESQUADRIAS	29
12.1. ESQUADRIAS EM MADEIRA	Erro! Indicador não definido.
12.1.1. PORTAS	Erro! Indicador não definido.
12.2. ESQUADRIAS EM ALUMÍNIO	Erro! Indicador não definido.
12.3. ESQUADRIAS EM FERRO	29
12.3.1. GRADIL METÁLICO - PF1	Erro! Indicador não definido.
12.3.2. PORTÃO EM TELA ONDULADA -PF2.....	Erro! Indicador não definido.
12.3.3. PORTÃO EM CHAPA PERFURADA-PF3.....	29
12.4. FERRAGENS E ACESSÓRIOS.....	30
12.4.1. FECHADURAS E DOBRADIÇAS	Erro! Indicador não definido.
12.4.2. BARRA ANTIPÂNICO.....	Erro! Indicador não definido.
12.4.3. TARJETAS - LIVRE/OCUPADO	Erro! Indicador não definido.
12.4.4. BARRA DE APOIO RETA PARA PORTA	Erro! Indicador não definido.
12.4.5. CHAPA DE PROTEÇÃO PARA PORTA	Erro! Indicador não definido.

Subsecretaria de Obras da Educação

DEPARTAMENTO DE PROJETOS EM PRÉDIOS DA EDUCAÇÃO

dppe@sop.rs.gov.br | (51) 3288-5739





O futuro nos une.

12.5.	MOLDURAS E PEITORIL	Erro! Indicador não definido.
12.6.	VIDROS.....	Erro! Indicador não definido.
13.	PINTURA	30
13.1.	PINTURA EM SUPERFÍCIES METÁLICAS – TINTA ESMALTE SINTÉTICO	30
13.2.	PINTURA EM SUPERFÍCIES REBOCADAS – TINTA LÁTEX ACRÍLICA.....	30
13.3.	PINTURA SOBRE LAJE DE CONCRETO – TINTA PVA. Erro! Indicador não definido.	
13.4.	PINTURA DE SUPERFÍCIES DE MADEIRA – TINTA ESMALTE SINTÉTICO	Erro! Indicador não definido.
14.	INSTALAÇÕES ELÉTRICAS E DE ENERGIA:	31
15.	INSTALAÇÕES HIDROSSANITÁRIAS.....	31
16.	BANCADA, LOUÇAS, METAIS E ACESSÓRIOS ..	Erro! Indicador não definido.
16.1.	BANCADAS.....	Erro! Indicador não definido.
16.2.	LOUÇAS.....	Erro! Indicador não definido.
16.2.1.	LAVATÓRIOS	Erro! Indicador não definido.
16.2.2.	CUBAS DE EMBUTIR.....	Erro! Indicador não definido.
16.2.3.	BACIAS SANITÁRIAS COM CAIXA ACOPLADA	Erro! Indicador não definido.
16.2.4.	MICTÓRIOS.....	Erro! Indicador não definido.
16.3.	METAIS E ACESSÓRIOS	Erro! Indicador não definido.
16.3.1.	VÁLVULAS, SIFÕES E LIGAÇÕES FLEXÍVEIS	Erro! Indicador não definido.
16.3.2.	TORNEIRAS	Erro! Indicador não definido.
16.3.3.	DUCHAS E CHUVEIROS	Erro! Indicador não definido.
16.3.4.	BARRAS DE APOIO.....	Erro! Indicador não definido.
16.3.5.	BOTOEIRA EMERGÊNCIA SANITÁRIO PCD	Erro! Indicador não definido.
16.3.6.	ESPELHOS.....	Erro! Indicador não definido.
16.3.7.	PAPELEIRAS E CABIDES	Erro! Indicador não definido.
16.3.8.	SABONETEIRAS E GANCHO PORTA TOALHAS.	Erro! Indicador não definido.
17.	MOBILIÁRIOS E COMPLEMENTOS	Erro! Indicador não definido.
17.1.	BEBEDOUROS ELÉTRICOS.....	Erro! Indicador não definido.
17.2.	EQUIPAMENTOS ESPORTIVOS	Erro! Indicador não definido.
17.2.1.	TABELA DE BASQUETE.....	Erro! Indicador não definido.
17.2.2.	CONJUNTO DE BALIZA DE FUTEBOL	Erro! Indicador não definido.
17.2.3.	REDE DE VOLEIBOL	Erro! Indicador não definido.

Subsecretaria de Obras da Educação

DEPARTAMENTO DE PROJETOS EM PRÉDIOS DA EDUCAÇÃO

dppe@sop.rs.gov.br | (51) 3288-5739





18. BRISES METÁLICOS.....	Erro! Indicador não definido.
19. PROJETO DE SISTEMAS DE SEGURANÇA DO TRABALHO:	31
20. PROJETO DO PLANO DE PREVENÇÃO E PROTEÇÃO CONTRA INCÊNDIO:	Erro! Indicador não definido.
21. COMPLEMENTAÇÃO DA OBRA:	32
21.1. LIMPEZA	32
21.1.1. LIMPEZA FINAL.....	32
21.1.2. RETIRADA DE ENTULHOS	32
21.1.3. DESMONTAGEM DO CANTEIRO DE OBRAS E REMOÇÃO DOS TAPUMES	32
21.2. OBRAS COMPLEMENTARES.....	32
21.2.1. COMPLEMENTOS, ACABAMENTOS E ACERTOS FINAIS.	32
21.2.2. LIGAÇÃO DEFINITIVA E CERTIDÕES.....	33
21.3. RECEBIMENTO DA OBRA.....	33
21.3.1. ENSAIOS GERAIS NAS INSTALAÇÕES.....	33
21.3.2. AS BUILT	33
21.3.3. DESPESAS EVENTUAIS	33
21.3.4. CONCLUSÃO DA OBRA	33
22. CONSIDERAÇÕES FINAIS.....	34

Subsecretaria de Obras da Educação
DEPARTAMENTO DE PROJETOS EM PRÉDIOS DA EDUCAÇÃO
dppe@sop.rs.gov.br | (51) 3288-5739





0. DISPOSIÇÕES GERAIS

0.1. APRESENTAÇÃO

O presente Memorial Descritivo integra o Projeto Executivo do Modelo “**AES02 - TORRE DE RESERVATÓRIOS**” a ser implantada no município de Capão da Canoa e Imbé e tem por finalidade especificar os materiais, acabamentos e componentes a serem empregados em sua execução nas escolas dos municípios do Rio Grande do Sul.

O projeto padrão de reservatórios em altura está inserido no escopo do programa “**ESCOLA +**”, desenvolvido pela Secretaria de Obras Públicas em conjunto com a Secretaria de Educação. Esse programa visa qualificar as edificações escolares do estado por meio da utilização de módulos padronizados, permitindo diferentes composições de implantação.

Este documento não contempla a implantação que será qualificada em Memorial Descritivo específico.

0.2. OBJETO

A edificação consiste em prédio com 3 andares em concreto armado, no qual serão instalados 2 conjuntos de reservatórios 10.000L em polipropileno totalizando 40.000L. Conforme necessidade é possível a instalação de conjunto adicional de 8.000l para chegar a carga total 56.000L.

Sua base ocupa um perímetro mínimo de **4,92x 9,24 m**, com área de projeção de **45,50 m²**. A área construída total é de **96,00 m²**. Recomenda-se a implantação em terrenos com dimensões mínimas de **10,00 x20,00 m**, com baixa inclinação. A edificação foi projetada com desnível de **15 cm** em relação ao terreno imediato, visando proteção contra umidade e adequada drenagem. As soluções de acessibilidade para os acessos externos não estão contempladas neste projeto, devendo ser desenvolvidas no projeto de implantação.

O escopo total do modelo padrão é composto pelos seguintes projetos:

- Projeto Arquitetônico;
- Projeto de Fundações e Estruturas de Concreto Armado;
- Projeto de Instalações Hidrossanitárias.

0.3. AUTORIA DO PROJETO

O Projeto Arquitetônico de implantação, bem como este Memorial Descritivo, é de propriedade da Secretaria de Obras Públicas (SOP), sendo de autoria do Responsável Técnico identificado pela respectiva Anotação de Responsabilidade Técnica (ART) ou Registro de Responsabilidade Técnica

Subsecretaria de Obras da Educação

DEPARTAMENTO DE PROJETOS EM PRÉDIOS DA EDUCAÇÃO

dppe@sop.rs.gov.br | (51) 3288-5739





(RRT). Nenhuma modificação, adaptação ou adequação dos projetos e especificações poderá ser executada sem a prévia autorização da SOP.

0.4. DIVERGÊNCIAS

Qualquer divergência entre as medidas cotadas em projeto e medidas verificadas no local, a FISCALIZAÇÃO da SOP deverá ser comunicada.

0.5. RESPONSABILIDADES DA CONTRATADA

O Projeto Arquitetônico é composto por planta de implantação, plantas baixas, e detalhamentos devidamente entregues à CONTRATADA, assim como as suas atualizações.

É de responsabilidade da CONTRATADA:

- a) Efetuar estudo e análise criteriosa das plantas, memoriais e outros documentos que compõe o projeto. É de total responsabilidade da Contratada o completo conhecimento dos projetos de Arquitetura e Engenharia, detalhes construtivos, normas de trabalho e impressos.
- b) Comunicar à FISCALIZAÇÃO qualquer caso de divergências, contradição, omissão ou erro.
- c) Realizar visita prévia ao local da obra.
- d) Submeter à FISCALIZAÇÃO, em tempo hábil, a apreciação de amostras e catálogos de materiais que venham em substituição aos especificados nos Projetos e Memoriais.
- e) Retirar imediatamente do canteiro da obra qualquer material que for rejeitado em inspeção pela FISCALIZAÇÃO.
- f) Desfazer ou corrigir as obras e serviços rejeitados pela FISCALIZAÇÃO, dentro do prazo estabelecido por ela, arcando com as despesas de material e da mão-de-obra envolvidas.
- g) Fornecer e arcar com os custos decorrentes da contratação de mão-de-obra, exceto nos casos em que a FISCALIZAÇÃO dispuser diferentemente.
- h) Custear e manter no escritório de obra, conjunto de projetos de Arquitetura e de Engenharia, detalhamentos, especificações, memoriais, cronograma, diário de obra, planilhas e alvarás de construção atualizados e impressos, sempre disponíveis para a consulta da FISCALIZAÇÃO.

Subsecretaria de Obras da Educação
DEPARTAMENTO DE PROJETOS EM PRÉDIOS DA EDUCAÇÃO
dppe@sop.rs.gov.br | (51) 3288-5739





A Secretaria de Obras Públicas, através do Departamento de Projeto em Prédios da Educação, não aceitará, em hipótese alguma, alegações da CONTRATADA referente ao desconhecimento, incompreensão, dúvida ou esquecimento de qualquer detalhe especificado, sendo de sua responsabilidade qualquer ônus daí decorrente.

Em caso de divergência no material fornecido pela SOP, cabe a esta informar as correções às demais proponentes para revisão de suas respectivas propostas econômicas nos prazos estabelecidos pela Lei vigente durante o procedimento licitatório, não cabendo aditivos de valores por situações não previstas ou omissas nos elementos técnicos e não apontados. Nenhuma alteração nas plantas, detalhes ou discriminações técnicas, determinando ou não alteração no valor da obra, será executada sem autorização da Equipe Técnica do DPPE/SOP.

0.6. MATERIAIS

Todos os materiais a serem empregados na obra serão novos e de primeira qualidade e deverão obedecer às especificações dos projetos e do Memorial Descritivo e às Normas Brasileiras específicas. Todas as marcas e especificações dos produtos integrantes deste memorial são referenciais de padrão e qualidade, técnica e acabamento. Na comprovação da impossibilidade de emprego ou aquisição de determinado material especificado deverá ser solicitada sua substituição, a juízo da FISCALIZAÇÃO e aprovação dos responsáveis técnicos.

0.7. DOCUMENTAÇÕES, CÓPIAS E PLOTAGENS

A CONTRATADA deverá manter no canteiro de obra, no mínimo, uma cópia de toda e qualquer documentação necessária à execução dos serviços contratados. Outra cópia dessa mesma documentação deverá ser entregue à FISCALIZAÇÃO.

0.8. DESPESAS LEGAIS

É de responsabilidade da CONTRATADA o pagamento das despesas legais, como o pagamento do seguro pessoal, despesas decorrentes das leis trabalhistas e impostos a respeito dos empregados e serviços contratados.

0.9. SEGUROS

A CONTRATADA deverá providenciar, conforme necessário, o Seguro de Risco de Engenharia para o período de duração da obra, com todos os custos às suas expensas. Compete a esta providenciar, também seguro contra acidentes, contra terceiros e outros, mantendo em dia os respectivos prêmios, com todos os custos às suas expensas.

Subsecretaria de Obras da Educação
DEPARTAMENTO DE PROJETOS EM PRÉDIOS DA EDUCAÇÃO
dppe@sop.rs.gov.br | (51) 3288-5739





0.10. LICENÇAS E TAXAS

A CONTRATADA ficará responsável pela obtenção de todas as licenças necessárias aos serviços que executar, pagando os emolumentos prescritos por lei e observando as legislações, códigos de posturas referentes à obra e à segurança pública.

A CONTRATADA arcará com as despesas das taxas de ART (Anotação de Responsabilidade Técnica) e/ou RRT (Registro de Responsabilidade Técnica) pertinentes à execução da obra e deverá entregar no início da obra uma das vias devidamente assinada pelo profissional legalmente habilitado à FISCALIZAÇÃO.

0.11. EQUIPAMENTOS DE PROTEÇÃO COLETIVA – EPC

A CONTRATADA ficará responsável pelo fornecimento e instalação dos Equipamentos de Proteção Coletiva que se fizerem necessários no decorrer das diversas etapas da obra, de acordo com o previsto na NR-18, da Portaria nº 3214 do Ministério do Trabalho, bem como demais dispositivos de segurança necessários.

0.12. EQUIPAMENTOS DE PROTEÇÃO INDIVIDUAL – EPI

A CONTRATADA ficará responsável pelo fornecimento e cobrança do uso dos Equipamentos de Proteção Individual, necessários e adequados ao desenvolvimento de cada tarefa nas diversas etapas da obra, de acordo com o previsto na NR-06 e NR-18, da Portaria nº 3214 do Ministério do Trabalho, bem como demais dispositivos de segurança necessários.

0.13. VIGILÂNCIA

É de responsabilidade de a CONTRATADA exercer severa vigilância sobre suas ferramentas, equipamentos e materiais a serem utilizados na obra, tanto no período diurno como no noturno, durante o transcorrer da obra.

0.14. CARGAS E TRANSPORTES

As cargas e os transportes (manuais ou mecanizados) de materiais deverão ser realizados de modo a não danificar as instalações existentes, obedecendo-se as normas de segurança do trabalho.

0.15. LIVRO DIÁRIO DE OBRA

A CONTRATADA deverá, assim que iniciar os serviços, abrir e manter no canteiro o Livro de Ordem o Diário de Obra que atenda à resolução 1024 do CONFEA. Neste, será anotado todos os serviços executados diariamente, quaisquer ocorrências significativas, instruções e observações da

Subsecretaria de Obras da Educação

DEPARTAMENTO DE PROJETOS EM PRÉDIOS DA EDUCAÇÃO

dppe@sop.rs.gov.br | (51) 3288-5739





Fiscalização, constando também: numeração das páginas, dias trabalhados acumulados, número de funcionários existentes na obra, ocorrência ou não de chuvas ou outras intempéries significativas e outras observações que se acharem necessários e que afetem o andamento da obra. Serão preenchidas diariamente as anotações em duas vias todas assinadas pelo Engenheiro Responsável Técnico e Fiscal. A primeira via ficará com a fiscalização e a segunda via com a CONTRATADA.

1. PROJETO ARQUITETÔNICO:

A CONTRATADA deverá obedecer às diretrizes e especificações do DPPE da Secretaria de Obras Públicas. As áreas indicadas no projeto arquitetônico e os quantitativos fornecidos têm caráter meramente informativo, não servindo de base para cobrança de serviços adicionais por parte da empreiteira.

Em caso de dúvidas quanto às especificações, descontinuidade de materiais durante a execução ou necessidade de utilização de materiais equivalentes, a Equipe Técnica do Departamento de Projetos em Prédios da Educação (SOP) deverá ser consultada previamente, a fim de garantir a manutenção do padrão de qualidade estabelecido

1.1. DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS:

A edificação será composta por superestrutura em concreto armado e cobertura em telhas metálicas trapezoidais. As vedações serão executadas em alvenaria de tijolos, complementadas por painéis em chapa de aço galvanizado perfurada. Será instalado um letreiro em chapa metálica com o nome da escola. O acesso entre pavimentos será realizado por meio de escada tipo marinho.

1.2. PLANILHA DE ÁREAS GERAIS

ÁREAS TOTAIS – MODELO AEA0B1 – QUADRA COMPLETA TIPO 2	
Área de Projeção de Cobertura	45,50 m²
Área Construída	96,00 m²
ÁREAS ÚTIL	
Térreo	28,16 m²
Nível 01	28,67 m²
Nível 02	39,17 m²
Área Útil Total	96,00 m²

1.3. SERVIÇOS INICIAIS:

1.3.1. SERVIÇOS TÉCNICOS

1.3.1.1. LEVANTAMENTO PLANIALTIMÉTRICO

Subsecretaria de Obras da Educação

DEPARTAMENTO DE PROJETOS EM PRÉDIOS DA EDUCAÇÃO

dppe@sop.rs.gov.br | (51) 3288-5739





O Levantamento Planialtimétrico realizado por terceiros deverá seguir as especificações e orientações da SOP, apresentando RRT / ART e Memorial Descritivo para aprovação no DPE / SOP. Os levantamentos realizados pela SOP deverão apresentar RRT / ART.

1.3.1.2. ESTUDOS GEOTÉCNICOS

Os Estudos Geotécnicos realizados por terceiros deverão seguir as especificações e orientações da SOP, apresentando RRT / ART e Memorial Descritivo para aprovação no DPPE / SOP.

1.3.1.3. CÓPIAS E PLOTAGENS

Será disponibilizado no orçamento o valor referente a dois (2) jogos completos de plantas e documentos técnicos dos projetos desenvolvidos pelo Departamento de Projetos em Prédios da Educação e pelo Departamento de Projetos Especializados da SOP. Os arquivos eletrônicos e as plantas aprovadas originais (extensão PDF) ficarão à disposição da contratada.

2. INSTALAÇÕES PROVISÓRIAS E MOBILIZAÇÃO DE OBRA

2.1. TAPUMES

Serão implantados tapumes visando garantir a segurança da obra e controlar a entrada e saída de pessoal e materiais. Os tapumes deverão ser executados em chapas de madeira compensada resinada fenólica, com espessura mínima de 12 mm. Nos encontros entre as chapas, deverão ser aplicados mata-juntas com sarrafos em cedro ou madeira equivalente, com seção mínima de 50 x 10 mm. A altura mínima será de 2,20 m, atendendo às disposições da NR18.

O acesso de materiais e profissionais ao canteiro deverá ocorrer pelos portões indicados na Planta de Instalações Provisórias. Quando necessário, portões, alçapões e portas para descarga de materiais e acesso de operários deverão ter as mesmas características do tapume, com contraventamento, ferragens e trancas de segurança.

Externamente, toda a superfície do tapume receberá pintura com tinta PVA branca, em duas demãos. A CONTRATADA deverá garantir boas condições de tráfego nos acessos de serviço, com greide adequado aos veículos, largura mínima preferencial de 3,50 m e sinalização clara e segura.

Após a conclusão da obra, os tapumes deverão ser removidos, e quaisquer danos causados a pisos, paredes, muros, portões, pavimentações, rebaixos de meio-fio e passeios deverão ser reparados pela CONTRATADA.

O eventual aproveitamento de muros e/ou paredes existentes como tapume deverá ser previamente autorizado pela FISCALIZAÇÃO da SOP, incluindo o ajuste de contas decorrente da economia obtida.

Subsecretaria de Obras da Educação

DEPARTAMENTO DE PROJETOS EM PRÉDIOS DA EDUCAÇÃO

dppe@sop.rs.gov.br | (51) 3288-5739





2.2. LOCAÇÃO DA OBRA

A CONTRATADA deverá efetuar no início dos trabalhos, a conferência das dimensões e pontos indicados nos Projetos fornecidos pela SOP, e efetuar a locação da obra com uso de instrumentos de precisão, a partir dos quais prosseguirá o serviço sob sua responsabilidade.

Havendo divergências entre o projeto e as condições locais, tal fato deverá ser comunicado, por escrito, à FISCALIZAÇÃO da SOP, que procederá às verificações e aferições que julgar oportunas.

Após a marcação dos alinhamentos e pontos de nível, a CONTRATADA fará a comunicação à Fiscalização, a qual procederá às verificações e aferições que julgar oportunas. A CONTRATADA manterá, em perfeitas condições, toda e qualquer referência de nível – RN, e de alinhamento, o que permitirá reconstruir ou aferir a locação em qualquer tempo ou oportunidade.

A ocorrência de erros na locação da obra implicará à CONTRATADA a obrigação de proceder, por sua conta e nos prazos estipulados às demolições, modificações e reposições que se tornarem necessárias, a juízo da FISCALIZAÇÃO, ficando também, sujeita às sanções, multas e penalidades aplicáveis em cada caso. A execução das demolições e correções não justifica supostos atrasos no cronograma da obra, nem a dispensa de eventuais multas ou outras sanções previstas em contrato.

2.1. DEMOLIÇÕES

As desmontagens, demolições e retiradas que possam vir a ocorrer deverão considerar o possível reaproveitamento dos componentes, os quais deverão ser estocados e isolados, bem como comunicados à FISCALIZAÇÃO que tratará o assunto diretamente com a Diretoria da Escola.

Os serviços de retiradas, demolições e remoções deverão ser executados de maneira cuidadosa e progressiva, manualmente com o uso de ferramentas portáteis ou mecanicamente, com o auxílio de máquinas e ferramentas motorizadas. Cuidados especiais deverão ser tomados para evitar quedas de alturas elevadas de materiais no momento das demolições.

A área de trabalho deverá ser limpa pelo menos uma vez por dia, devendo ser instalados containers específicos para uso de entulhos, em local acordado com a Fiscalização.

2.2. PLACAS DE OBRA

São de responsabilidade da CONTRATADA a confecção e afixação das placas de obra, conforme o padrão SOP, a qual deverá ser instalada em local visível, para identificação da obra em execução bem como os demais intervenientes. O local será aprovado pela FISCALIZAÇÃO da SOP.

Caso seja necessário, deverá ser executada estrutura “porta-placas”, no qual a CONTRATADA afixará as placas exigidas pela legislação vigente assim como dos responsáveis pela execução, conforme art. 16 da resolução n.º 218 do CREA. É proibida a fixação de placas em árvores.

Subsecretaria de Obras da Educação

DEPARTAMENTO DE PROJETOS EM PRÉDIOS DA EDUCAÇÃO

dppe@sop.rs.gov.br | (51) 3288-5739





2.3. GALPÕES DE OBRA

É de responsabilidade da CONTRATADA a montagem completa do canteiro da obra, com todas as instalações provisórias necessárias à execução dos serviços.

O canteiro de obra deverá seguir as normas técnicas e incluirá: refeitório, vestiário/sanitário, escritório/depósito e telheiro. O canteiro foi dimensionado de acordo com o planejamento sugerido pela SOP para efeito de orçamento. Caso seja necessária alguma modificação, a CONTRATADA deverá apresentar planta que deverá ser avaliada e aprovada pela fiscalização.

Os modelos de galpões de obra apresentados foram utilizados para fins de orçamento, devendo a CONTRATADA ser responsável pelo projeto executivo das edificações provisórias. Caso seja necessária alguma modificação, a CONTRATADA deverá apresentar planta que deverá ser avaliada e aprovada pela FISCALIZAÇÃO.

As despesas de manutenção, bem como utilização de galpões diferentes dos propostos ou o aumento no dimensionamento destas instalações ficarão a cargo da CONTRATADA, sem acréscimo de valor ao contrato.

Os escritórios deverão ser instalados próximos à entrada principal do canteiro da obra, visando o monitoramento de entrada e saída de pessoal, materiais e equipamentos. A localização dos galpões no canteiro de obras será definida pela CONTRATADA, devendo ser submetida à aprovação da FISCALIZAÇÃO da SOP.

2.4. UNIDADE SANITÁRIA

A CONTRATADA deverá providenciar e custear as instalações sanitárias provisórias para seus operários, sendo responsável pela destinação correta dos resíduos, de acordo com as prescrições mínimas estabelecidas pela legislação e normas técnicas vigentes.

A construção, localização e condições de manutenção destas instalações sanitárias deverão garantir condições de higiene, atendendo às exigências mínimas da saúde pública, e não deverão causar quaisquer inconvenientes às construções próximas do local da obra.

2.5. BEBEDOUROS

Deverá ser prevista pela CONTRATADA a instalação de bebedouro para uso exclusivo dos funcionários no canteiro de obras.

2.6. EXTINTORES

Subsecretaria de Obras da Educação
DEPARTAMENTO DE PROJETOS EM PRÉDIOS DA EDUCAÇÃO
dppe@sop.rs.gov.br | (51) 3288-5739





Deverão ser previstos pela CONTRATADA a instalação de extintores de incêndio para proteção das instalações do canteiro de obras, presentes no telheiro, refeitório, escritório e depósito. Ao final dos trabalhos os extintores do canteiro de obras deverão ser doados para a escola.

Caberá à FISCALIZAÇÃO, sempre que julgar necessário, apontar irregularidades de materiais e atitudes que ofereçam riscos de incêndio às obras.

2.7. SINALIZAÇÃO

A CONTRATADA deverá prever, para os acessos de serviços, boas condições de tráfego, greide adequado aos tipos de veículos a serem utilizados, largura de faixa preferencialmente não inferior a 3,50m, segurança satisfatória e sinalização adequada de fácil interpretação pelos usuários.

2.8. ÁGUA E ENERGIA

O fornecimento provisório de água durante a execução da obra será custeado pela Escola, mediante ponto de água da edificação existente. As instalações adicionais e a manutenção deste fornecimento serão de responsabilidade da CONTRATADA e, mesmo em caráter provisório, o abastecimento deverá atender as normas técnicas e legislações vigentes, bem como obedecer rigorosamente ao exigido pelas NR10 e NR18 e as normas da Concessionária local.

O fornecimento de energia deverá atender rigorosamente às exigências da Concessionária local sem precarizar nem competir com o abastecimento da Escola, mesmo em caráter provisório, o abastecimento deverá atender as normas técnicas e legislações vigentes, quanto à sua execução e materiais utilizados, bem como atender rigorosamente às exigências da Concessionária local sem precarizar nem competir com o abastecimento da Escola.

Para o bom funcionamento da obra, o abastecimento de água não sofrerá interrupções, devendo a CONTRATADA, se necessário, fazer uso de caminhão-pipa.

O fornecimento provisório de energia durante a execução da obra será custeado pela Escola, mediante ponto de energia da edificação existente. Não serão permitidas emendas nos cabos de ligação de quaisquer máquinas, ferramentas ou equipamentos. Visando reduzir o comprimento dos cabos de ligação elétrica, serão instaladas tomadas diversas, próximas a cada local de operação de máquinas, ferramentas e equipamentos. As máquinas e equipamentos, como serra circular, torre, máquinas de solda, etc., terão suas carcaças devidamente aterradas. Deverá ser prevista iluminação suficiente para os serviços e a segurança do canteiro da obra, inclusive à noite, mesmo quando não houver trabalhos programados para este período.

Subsecretaria de Obras da Educação
DEPARTAMENTO DE PROJETOS EM PRÉDIOS DA EDUCAÇÃO
dppe@sop.rs.gov.br | (51) 3288-5739





Em caso de carga insuficiente, a CONTRATADA deverá ser providenciar o aumento junto à Concessionária ou a instalação de gerador de energia. Serão executadas ligações em média ou baixa tensão, conforme a necessidade local e potência de cada equipamento instalado no canteiro da obra.

2.9. MÁQUINAS E FERRAMENTAS

Caberá à CONTRATADA o fornecimento de todas as máquinas, ferramentas e equipamentos, tais como betoneiras, guinchos, serras, vibradores, etc., necessárias à boa execução dos serviços. As ferramentas e equipamentos de uso nas obras serão dimensionados, especificados e fornecidos pela CONTRATADA, de acordo com seu plano de construção.

Do fornecimento e uso de qualquer máquina ou ferramenta pela CONTRATADA, não advirá qualquer acréscimo ao valor do contrato.

Deverão ser obedecidas todas as recomendações, com relação à segurança do trabalho, contidas na Norma Regulamentadora NR-18 (Condições e Meio Ambiente de Trabalho na Indústria da Construção), do Ministério do Trabalho.

2.10. ANDAIMES

O dimensionamento dos andaimes, sua estrutura de sustentação e de fixação, será de responsabilidade da CONTRATADA. Os andaimes deverão apresentar boas condições de segurança, observar as distâncias mínimas da rede elétrica e demais exigências das normas brasileiras, serem dotados de proteção contra queda de materiais em todas as faces livres e atenderem a legislação municipal vigente.

Para a instalação, utilização e realocação dos andaimes, a CONTRATADA deverá apresentar a ART-CREA/RS comprovando que a estrutura de andaimes possui as dimensões permitidas e atende às Normas de Segurança.

2.11. LIMPEZA DA OBRA

A obra será permanentemente limpa. É responsabilidade de a CONTRATADA dar solução adequada aos esgotos e ao lixo do canteiro.

2.11.1. LIMPEZA PERMANENTE DA OBRA

Todas as instalações do canteiro, inclusive da própria obra, deverão ser conservadas, limpas e em perfeito funcionamento durante todo o prazo contratual de execução dos trabalhos. Estrategicamente posicionadas em vários pontos do canteiro, deverão ser colocadas caixas coletoras móveis de lixo, as quais serão transportadas periodicamente ao depósito central.

Subsecretaria de Obras da Educação
DEPARTAMENTO DE PROJETOS EM PRÉDIOS DA EDUCAÇÃO
dppe@sop.rs.gov.br | (51) 3288-5739





2.11.2. RETIRADA DE ENTULHO

A periódica remoção de todo o entulho e detritos, que venham a se acumular no terreno no decorrer da obra, bem como o transporte e destinação serão de responsabilidade da CONTRATADA.

Deverão ser mantidas perfeitas as condições de acesso e tráfego na área da obra, tanto para veículos como para pedestres.

2.12. TRABALHOS EM TERRA

A CONTRATADA será responsável por todo o movimento de terra necessário e indispensável para a preparação do terreno nas cotas fixadas pelo projeto arquitetônico, observando-se os níveis estipulados na prancha de implantação.

Para os serviços aqui descritos deverão ser seguidas as normas técnicas vigentes:

- NBR 5681 - Controle tecnológico da execução de aterro em obras de edificações.
- NBR 9061 - Segurança de Escavação a Céu Aberto.
- NBR 7182 – Solo – Ensaio de Compactação
- NR-18 – Condições e Meio de Trabalho na Indústria da Construção

2.12.1. LIMPEZA DO TERRENO

Competirá à CONTRATADA efetuar os serviços de limpeza da área onde será realizada a obra, com remoção de todo o entulho e vegetação acumulados. Deverão ser tomados os devidos cuidados de forma a se evitar danos a terceiros e ao patrimônio público.

2.12.2. DESTOCAMENTO, REMOÇÃO E PODA DE ÁRVORES

Conforme a legislação municipal vigente, a CONTRATADA deverá protocolar junto ao órgão competente, visando à autorização da remoção de árvores, observando os prazos estipulados, de acordo com as indicações contidas no Projeto Arquitetônico de Implantação.

Sempre que necessária alguma supressão de árvores, deverão ser realizados serviços de remoção das raízes remanescentes no terreno.

2.12.3. ESCAVAÇÕES

A execução das escavações implicará responsabilidade integral da CONTRATADA, pela sua resistência e estabilidade.

Para o início dos serviços de escavação, a área de trabalho deve ser previamente limpa, devendo ser retirados ou escorados solidamente objetos de qualquer natureza, quando houver risco

Subsecretaria de Obras da Educação
DEPARTAMENTO DE PROJETOS EM PRÉDIOS DA EDUCAÇÃO
dppe@sop.rs.gov.br | (51) 3288-5739





de comprometimento de sua estabilidade durante a execução de serviços. Muros, edificações vizinhas e todas as estruturas que possam ser afetadas pela escavação também serão escorados.

Fica a cargo da CONTRATADA, caso necessário e sem acréscimo ao valor do contrato, os serviços de esgotamentos ou drenagens do local escavado, garantindo a estabilidade do terreno.

No espaço entre a área coberta e o entorno da quadra, o nível do terreno junto à base da nova escada deverá ser rebaixado para a mesma cota do entorno da quadra de esportes para nivelamento entre ambos os espaços.

2.12.4. ATERRO E REATERRO

Os trabalhos de aterro e reaterro deverão ser executados com material escolhido, sem detritos vegetais, em camadas sucessivas, convenientemente molhadas e apiloadas. Adotar-se-á igual método para todas as áreas remanescentes das escavações, onde for necessário regularizar o terreno, ou seja, deverá ser utilizado o volume de terra excedente das escavações para atingir o nível desejado.

Os materiais escavados que forem reaproveitáveis para o reaterro, sempre que possível, deverão ser depositados junto ao local de reaterro.

2.12.5. COMPACTAÇÃO DE SOLO

A superfície deverá ser nivelada de acordo com o projeto arquitetônico de implantação e compactada mecanicamente forma progressiva, ou seja, por camadas para que o solo ganhe capacidade de carga e não apresente recalques que afetem a integridade da futura pavimentação.

A superfície final deverá apresentar-se rígida, plana, com os devidos caimentos registrados na prancha de implantação do projeto arquitetônico.

2.12.6. MOVIMENTO DE TERRA

Estão incluídos neste item os serviços de terraplenagem, conforme a prancha de cortes e aterros fornecida pela SOP, necessários à adequação da topografia original do terreno aos níveis estipulados no projeto arquitetônico de implantação. É responsabilidade da CONTRATADA a verificação e conferência das medidas e níveis constantes na prancha de implantação.

2.12.7. RETIRADA DE TERRA

Todo material que for escavado, seja para atingir a cota dos projetos e da execução das fundações da edificação, e necessitar de descarte, devido à qualidade não aceitável para ser utilizado como aterro, deverá ser removido do canteiro da obra, transportado e depositado em local apropriado.

Subsecretaria de Obras da Educação
DEPARTAMENTO DE PROJETOS EM PRÉDIOS DA EDUCAÇÃO
dppe@sop.rs.gov.br | (51) 3288-5739





A CONTRATADA é responsável pelo destino dos resíduos de acordo com as legislações vigentes, bem como todas as despesas de manuseio e transporte.

3. ADMINISTRAÇÃO DA OBRA E DESPESAS GERAIS:

As parcelas referentes à administração da obra não ultrapassarão a proporcionalidade da evolução física dela.

Todo o material de escritório da obra será de inteira responsabilidade da CONTRATADA inclusive o fornecimento e o preenchimento, na parte que lhe competir, do Diário de Obra.

Todo e qualquer serviço realizado dentro do canteiro de obra deverá obedecer às Normas Regulamentadoras do Ministério, relativas à Segurança e Medicina do Trabalho, NR-18 (Condições e Meio Ambiente de Trabalho na Indústria da Construção), NR-6 (Equipamentos de Proteção Individual) e NR-10 (Instalações e Serviços em Eletricidade).

A FISCALIZAÇÃO da SOP poderá paralisar a obra se a CONTRATADA não mantiver suas atividades dentro de padrões de segurança exigidos por lei.

Serão de uso obrigatório e a CONTRATADA será responsável pelo fornecimento e manutenção do uso pelos operários dos equipamentos de proteção individual (EPI) estabelecidos em norma regulamentadora do Ministério do Trabalho, tais como: capacetes de segurança, protetores faciais, óculos de segurança contra impactos, luvas e mangas de proteção, botas de borrachas, calçados de couro, cintos de segurança, máscaras, avental de couro e outros que se fizerem necessários.

3.1. RESPONSÁVEL TÉCNICO PELA OBRA

A obra deverá ter um responsável técnico legalmente habilitado o qual deverá estar presente em todas as fases importantes da execução dos serviços.

3.2. MESTRE DE OBRAS OU ENCARGADO

A CONTRATADA deverá manter, no canteiro das obras, um mestre geral ou encarregado de obras (conforme o porte da obra), para comandar os demais funcionários e acompanhar a execução dos serviços, por todo o expediente diário, devendo acompanhar prioritariamente a FISCALIZAÇÃO da SOP em todas as visitas realizadas.

3.3. VIGIA

A CONTRATADA deverá manter no canteiro das obras, o serviço de vigilância a fim de salvaguardar os materiais, equipamentos e serviços executados no canteiro de obras até a entrega definitiva da obra à FISCALIZAÇÃO da SOP.

Subsecretaria de Obras da Educação
DEPARTAMENTO DE PROJETOS EM PRÉDIOS DA EDUCAÇÃO
dppe@sop.rs.gov.br | (51) 3288-5739





4. PROJETO DE INFRAESTRUTURA E FUNDAÇÕES

Os itens referentes às Fundações e à Infraestrutura deverão seguir seu respectivo Projeto de Infraestrutura, Projeto de Fundações, Memorial Descritivo e Memória de Cálculo, apresentados e assinados por responsável técnico habilitado. Os projetos seguirão às especificações e orientações da DPPE da SOP.

5. PROJETO DE SUPERESTRUTURA DE CONCRETO ARMADO

As definições e especificações dos elementos estruturais em concreto armado estão contidas no projeto estrutural específico, em seu memorial descritivo e no memorial de cálculo.

6. IMPERMEABILIZAÇÃO E JUNTAS DE DILATAÇÃO

É de responsabilidade da CONTRATADA a adoção de medidas de segurança contra o perigo de intoxicação, inalação ou queima de gases, quando da execução de trabalhos de impermeabilização betuminosa ou de elastômeros, através de ventilação adequada e evitando-se a aproximação de chamas ou faíscas. O pessoal será obrigado ao uso de máscaras especiais e os equipamentos elétricos utilizados devem ser garantidos contra centelhas, conforme NR-6 e NR-18.

Os trabalhos de impermeabilização serão executados sempre com o tempo seco e firme, e nunca enquanto houver umidade no concreto. Deverá ser feita a verificação minuciosa da conclusão e ajuste definitivo de todos os serviços e obras que possam intervir com a impermeabilização, tais como instalações hidrossanitárias, drenos, canalizações diversas, etc.

Antes de receber a pintura asfáltica, as superfícies serão bem regularizadas com argamassa de cimento e areia no traço 1:3 e acabamento desempenado a fim de reduzir o consumo de emulsão e de forma a não sofrer interferências que comprometam seu desempenho, tais como: regulação mal executada, fissuração do substrato, utilização de materiais inadequados na área a impermeabilizar, falhas na concretagem, cobrimento insuficiente de armadura, sujeiras, resíduos de desmoldantes, ralos, tubulações mal executadas, óleos, graxas, poeiras e agregados soltos.

6.1. IMPERMEABILIZAÇÃO

6.1.1. TINTA BETUMINOSA

Aplicação no Projeto: Vigas de Baldrame, lajes e alvenarias em contato com o solo.

Caracterização e Dimensões do Material: Tinta asfáltica base solvente, impermeabilizante, flexível, com grande aderência e alta resistência química, para uso sobre alvenarias e concreto, protegendo as peças contra a umidade.

Subsecretaria de Obras da Educação

DEPARTAMENTO DE PROJETOS EM PRÉDIOS DA EDUCAÇÃO

dppe@sop.rs.gov.br | (51) 3288-5739





Sequência de execução: Aplicar na parte superior das vigas de baldrame e descer, em toda a extensão das laterais, cobrindo também as áreas de conexão e interfaces com os demais elementos construtivos. As lajes e alvenarias a impermeabilizar receberão aplicação na face superior e estender-se pelas faces verticais em medida não inferior a 60 cm. Aplicar com uso de rolo de lã, pincel ou trincha, em três demãos cruzadas, com tempo mínimo de 8 horas de secagem entre as demãos. Para a primeira demão, o material será aplicado sem diluição e deverá ser bem esfregado sobre o substrato para penetração; as outras duas demãos serão para cobertura. O substrato impermeabilizado somente será revestido ou aterrado após a secagem completa, a qual será executada com argamassa de cimento e areia, traço 1:3, com aditivo líquido impermeabilizante para concreto e argamassa na dosagem recomendada pelo fabricante do produto.

6.1.2. IMPERMEABILIZAÇÃO RÍGIDA

Aplicação no Projeto: Vigas de baldrame, rodapés, paredes, muros e áreas molhadas.

Caracterização e Dimensões do Material: Argamassa à base de cimento polimérico resistente à pressão e contrapressão de água.

Sequência de execução: A mistura do produto será executada conforme as orientações do fabricante, adicionando a parte líquida ao pó até formar uma massa homogênea a qual não poderá ser usada após 45 minutos da mistura. Aplicar com trincha, em três demãos cruzadas, com um tempo mínimo de 3 horas de secagem entre as demãos, umedecendo a superfície antes de cada aplicação. Após o endurecimento do produto, a superfície deverá ser molhada abundantemente por 3 dias, no mínimo. Aplicar na parte superior das vigas de baldrame e descer, em toda a extensão das laterais, cobrindo também as áreas de conexão e interfaces com os demais elementos construtivos. Nas alvenarias, a impermeabilização deverá ter uma medida média de 1 metro de altura. O revestimento final somente será realizado após a secagem total do produto em prazo não inferior a 7 dias.

6.1.3. IMPERMEABILIZAÇÃO COM MANTA ASFÁLTICA

Aplicação no Projeto: Vigas de Baldrame, lajes, terraços e áreas molhadas.

Caracterização e Dimensões do Material: Manta asfáltica polimérica e elastomérica em rolos de 10,00x1,0m.

Sequência de execução: Instalar a manta sobre a tinta betuminosa com o uso de maçarico, aquecendo ambos os materiais e aplicando forte pressão do centro para fora para eliminar bolhas de ar, promovendo adequada aderência. As emendas e extremidades serão revisadas e refeitas em caso de falha na aderência. Após verificar a perfeita aderência e os testes de estanqueidade, será feita uma proteção mecânica primária desempenada composta de cimento e areia no traço 1:6 e espessura

Subsecretaria de Obras da Educação

DEPARTAMENTO DE PROJETOS EM PRÉDIOS DA EDUCAÇÃO

dppe@sop.rs.gov.br | (51) 3288-5739





mínima de 2 cm. Em caso de instalação de revestimento cerâmico para acabamento final, este somente será efetuado após a execução de contrapiso de cimento e areia traço 1:4 e espessura mínima de 3 cm.

6.1.4. IMPERMEABILIZAÇÃO COM MANTA LÍQUIDA

Aplicação no Projeto: Lajes expostas.

Caracterização e Dimensões do Material: Impermeabilizante tipo manta líquida flexível com resistência aos raios ultravioletas e intempéries, preferencialmente na cor branca.

Sequência de execução: Após a diluição do produto conforme as orientações do fabricante, aplicar com rolo, trinchá ou escova de cerdas gris, em duas demãos cruzadas, necessitando de um tempo de 2 a 3 horas de secagem entre ambas. A segunda demão será aplicada sem diluição. Em áreas como cantos vivos, ralos e passagens de tubulações, deve-se usar rela de poliéster ou banda elástica aplicada com a primeira demão. Em caso de aplicação de revestimento cerâmico para acabamento final, o mesmo somente será executado com uso de argamassa colante tipo AC III.

6.2. JUNTAS DE DILATAÇÃO

Os itens referentes às juntas de dilatação serão de acordo com as especificações do Projeto Estrutural específico e seguirão às especificações e às orientações da SOP. Os itens referentes às juntas de dilatação serão especificados no Memorial Descritivo do projeto Estrutural.

7. PISOS

7.1. BASES E SUB-BASES

A base dos contrapisos deverá ser compactada em diversas camadas. A laje do pavimento térreo será executada sobre lona plástica e leito de brita com 5 cm de espessura e eles serão em concreto simples e executados depois de estarem colocadas todas as canalizações que passem sob o piso. Onde for o caso, executar o sistema de drenagem.

7.1.1. PISOS EM CONCRETO

7.1.1.1. LAJE EM CONCRETO IMPERMEABILIZADO

Aplicação no Projeto: Térreo, Nível 02 e Nível 03

Característica: Piso sem acabamento, diretamente na laje estrutural em concreto armado conforme projeto estrutural, com espessura total de 15 cm. Impermeabilização será realizada com argamassa polimérica.

Subsecretaria de Obras da Educação

DEPARTAMENTO DE PROJETOS EM PRÉDIOS DA EDUCAÇÃO

dppe@sop.rs.gov.br | (51) 3288-5739





8. SISTEMA DE PAREDES E PAINÉIS DE VEDAÇÃO

8.1. ALVENARIAS

8.1.1. BLOCO CERÂMICO

Aplicação no Projeto: Paredes de vedação não estruturais externas (24 cm de espessura)

Características e Dimensões do Material: Blocos cerâmicos de nove furos de dimensões 19x19x29cm, de primeira qualidade, procedência conhecida e idônea, bem cozidos, com textura homogênea, compactos, com faces planas, cor uniforme e suficientemente duros para o fim a que se destinam, isentos de fragmentos calcários ou qualquer outro material estranho, e características técnicas enquadradas nas especificações da NBR 7171.

Sequência de execução: Deve-se começar a execução das paredes pelos cantos ou pelas ligações com quaisquer outros componentes e elementos da edificação, se assentando os tijolos em amarração. Os tijolos deverão ser umedecidos com uso de broxa e deverá ser aplicado chapisco nas regiões de contato da estrutura com a alvenaria. Durante toda a execução, o nível, alinhamento, prumo, extremidades e ângulos de cada fiada devem ser verificados. Os tijolos serão assentados com argamassa de cimento, cal e areia, traço 1:2:8, espessura entre 13 e 15 mm, com juntas verticais contrafiadas e horizontais niveladas e, posteriormente revestidos conforme especificações do projeto de arquitetura. Será removida, antes do seu endurecimento, toda a argamassa que salpicar em outras superfícies ou extravasar as juntas. Ao critério da FISCALIZAÇÃO poderá ser utilizada argamassa pré-misturada.

Conexões e interfaces com os demais elementos construtivos: A amarração das alvenarias de tijolos com as paredes lindeiras deverá ser feita de modo contrafiado, com o emprego de tela de amarração metálica de malha 15x15cm nas medidas 7,5x50cm fixadas às paredes existentes com finca-pinos de aço zincado com arruela cônica, estendendo-se longitudinalmente a cada duas fiadas alternadas. O encunhamento será realizado 14 dias após o assentamento da alvenaria.

8.2. REVESTIMENTOS

8.2.1. PREPARO DAS PAREDES

8.2.1.1. CHAPISCO

Aplicação no Projeto: Preparação para reboco em alvenarias de tijolos maciços e furados, blocos cerâmicos, blocos de concreto estrutural e peças de concreto.

Subsecretaria de Obras da Educação
DEPARTAMENTO DE PROJETOS EM PRÉDIOS DA EDUCAÇÃO
dppe@sop.rs.gov.br | (51) 3288-5739





Características e Dimensões do Material: As superfícies serão chapiscadas com mistura de cimento e areia grossa no traço 1:3, criando uma superfície rugosa para aderência do reboco.

Sequência de execução: Antes do chapisco, as superfícies serão escovadas e molhadas.

8.2.1.2. MASSA ÚNICA

Aplicação no Projeto: Camada de nivelamento sobre chapisco sobre alvenarias de tijolos maciços e furados, blocos cerâmicos, blocos de concreto estrutural e peças de concreto.

Características e Dimensões do Material: Mistura composta de massa única para revestimento de alvenarias

Sequência de execução: Aplicar camada de nivelamento sobre chapisco em alvenarias de tijolos maciços ou furados, blocos cerâmicos, blocos de concreto estrutural e peças de concreto, utilizando massa única para revestimento. As superfícies devem estar com o chapisco aplicado há pelo menos 5 dias; antes do, devem ser escovadas e umedecidas. A aplicação da massa será feita com desempenadeira de madeira, garantindo boa aderência. Quando a parede for receber revestimento cerâmico, a superfície deve permanecer rugosa para melhor fixação.

8.2.1.3. REBOCO SOBRE ALVENARIA DE TIJOLOS E DE CONCRETO

Aplicação no Projeto: Caso necessário para garantir a superfície lisa depois da aplicação da massa única nas Alvenarias de tijolos maciços e furados, blocos cerâmicos, blocos de concreto estrutural e peças de concreto.

9. COBERTURA, ESTRUTURA E FACHADAS METÁLICAS

Para trabalhos em telhados, a CONTRATADA deve instalar, para a fixação do cinto de segurança, cabos-guia de aço na estrutura definitiva da edificação, conforme NR 18. O trânsito sobre telhados concluídos e secos somente será permitido sobre tábuas ou chapas de madeira adequadamente apoiadas nas telhas. A cobertura compreende, ainda, a instalação das peças de funilaria: calhas, rufos e algeroz. As bordas, saliências e encaixes deverão ser íntegros e regulares.

Todas as etapas do processo executivo são de responsabilidade da CONTRATADA, que deverá verificar a perfeita uniformidade dos panos, o alinhamento e o encaixe das telhas e dos beirais, bem como a fixação e vedação da cobertura. Caberá à FISCALIZAÇÃO inspecionar cada etapa executada.

A CONTRATADA deve estocar as telhas em local coberto, seco e ventilado, para se evitar o fenômeno da corrosão galvânica resultante da umidade. Quando a utilização das telhas não for imediata, deve-se evitar a estocagem horizontal. As telhas devem ser acomodadas sobre suportes de

Subsecretaria de Obras da Educação

DEPARTAMENTO DE PROJETOS EM PRÉDIOS DA EDUCAÇÃO

dppe@sop.rs.gov.br | (51) 3288-5739





alturas diferentes, de forma a dar alguma inclinação ao fardo. Estando empilhadas, as telhas devem estar afastadas do piso a, no mínimo, 15 cm, apoiadas sobre caibros posicionados de forma que o peso de cada pilha seja distribuído atuando uniformemente sobre eles. Quando armazenadas sobre lona, deve-se inspecioná-las frequentemente para verificar se há deslocamento ou rasgaduras na cobertura que permita a penetração da umidade.

9.1. ESTRUTURA METÁLICA DA COBERTURA

A estrutura da cobertura será executada em aço galvanizado a fogo e será composta por tesouras metálicas com acabamento em tinta esmalte sintético na cor branca.

Características: Perfis, guias, montantes e treliças metálicas, com dimensionamento conforme Projeto de Estruturas Metálicas do DPPE fornecido pela SOP.

Sequência de execução: As treliças, perfis e demais componentes da estrutura da cobertura deverão ser fabricados em serralheria e, posteriormente, transportados até o local da obra para montagem e soldagem. Todas as peças deverão receber tratamento galvanizado a fogo. A instalação deverá ser realizada com o auxílio de equipamentos de precisão, assegurando o correto posicionamento e fixação dos elementos metálicos.

9.2. COBERTURA

9.2.1. TELHA METÁLICA TRAPEZOIDAL SIMPLES

Aplicação no Projeto: Cobertura

Características do Material: As telhas metálicas serão do tipo trapezoidal, referência TP25, em aço galvalume, conforme projeto. As peças terão largura útil de 1020 mm, espessura de 0,5 mm e acabamento em pré-pintura na cor cinza-claro em ambas as faces.

Sequência de execução: Instalar as telhas no sentido contrário aos ventos dominantes e em fiadas iniciadas a partir do beiral em direção à cumeeira, obedecendo à inclinação da estrutura metálica, nunca inferior a 5%. Fixar as telhas aos perfis e às terças metálicas de apoio através de, no mínimo 4 parafusos auto-perfurantes e autoatarrachantes, aplicados no canal inferior de cada telha. Nas sobreposições deverá ser instalada fita de vedação garantindo a estanqueidade. O vão entre apoios será especificado no Projeto Estrutural. Todos os elementos de fixação devem seguir as recomendações e especificações do fabricante.

9.3. ESTRUTURA METÁLICA DA FACHADA

As fachadas frontal e posterior da edificação receberão fechamento com painéis metálicos em chapa perfurada, estruturados por elementos metálicos compostos por pilares e traves em perfis "U"

Subsecretaria de Obras da Educação

DEPARTAMENTO DE PROJETOS EM PRÉDIOS DA EDUCAÇÃO

dppe@sop.rs.gov.br | (51) 3288-5739





enrijecidos em aço galvanizado a fogo, com acabamento em pintura esmalte de secagem rápida na cor branca. A da pintura será realizada antes da instalação, por meio de máquina de pulverização. Após a instalação, deverão ser executados os retoques nos pontos de solda, fixação de parafusos e demais locais que se fizerem necessários. A fixação nos elementos de concreto será realizada por meio de conjuntos de parabolts, devendo permitir a remoção dos painéis caso seja necessária a substituição das caixas d'água. Demais especificações deverão seguir o projeto estrutural.

9.3.1.ELEMENTOS EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO

Aplicação no Projeto: Fechamento das fachadas com plano metálico perfurado.

Características do Material: Chapa de aço carbono galvanizado, espessura de 1,25 mm, perfurada com furos circulares de 9,5 mm de diâmetro, espaçamento regular (EC) de 14 mm, acabamento com pintura esmalte nas cores cinza escuro RGB 77,74,73 referência “Carvão” – Suvinil ou similar e cinza-claro RGB 192,192,186, referência “Prata” – Suvinil ou similar, conforme projeto arquitetônico.

Sequência de Execução: As chapas serão fixadas sobre estrutura metálica em aço galvanizado, utilizando parafusos autobrochantes, garantindo alinhamento e prumo conforme detalhamento do projeto estrutural. As peças deverão receber dobras de 30 mm + 30 mm nos cantos para enrijecimento e fixação adequados. A pintura deverá ser aplicada após tratamento anticorrosivo, assegurando uniformidade e durabilidade do acabamento.

9.4. RUFOS, CALHAS E PINGADEIRAS

9.4.1.RUFO LATERAL

Aplicação no Projeto: Cobertura

Características do Material: Serão aplicados rufos laterais na interface entre a telha metálica e a alvenaria da platibanda. Serão confeccionados em chapa de aço gavam-me com espessuras de 0,5 mm, utilizando perfis dobrados conforme o detalhamento previsto no projeto arquitetônico.

Sequência de execução: Os rufos laterais deverão ser instalados após a finalização do recobrimento das telhas, conforme projeto de cobertura. Devem ser posicionados de forma que suas bordas cubram, no mínimo, duas cristas das telhas, garantindo estanqueidade. A fixação será realizada com adesivo PU e parafusos adequados, e a aba superior deverá ser engastada em rasgo na alvenaria, preenchido com argamassa para vedação.

9.4.2.CHAPIM DE MURO

Aplicação no Projeto: Platibanda

Subsecretaria de Obras da Educação

DEPARTAMENTO DE PROJETOS EM PRÉDIOS DA EDUCAÇÃO

dppe@sop.rs.gov.br | (51) 3288-5739





Características do Material: A pingadeira será executada em concreto pré-moldado, com espessura de 2 cm, largura de 29 cm e acabamento natural. Deverá possuir friso de gotejamento nas laterais. Deverá receber uma camada de pintura impermeabilizante hidrofugante incolor à base de silicone.

Sequência de execução: A pingadeira será instalada sobre a cinta de concreto que amarra a alvenaria da platibanda, sobre base nivelada e regularizada. O assentamento será feito com argamassa colante tipo AC-III, garantindo inclinação mínima para o escoamento da água. Entre as peças, deverá ser aplicado rejunte impermeável para vedação das juntas. Após a instalação e limpeza, aplicar pintura impermeabilizante hidrofugante à base de silicone sobre a superfície limpa.

9.5. LETREIRO E ORNAMENTO DE FACHADA

Na fachada serão instaladas letras em chapa de aço galvanizado, com altura de 35 cm, fonte GILL Sans MT, com acabamento em pintura esmalte sintético na cor branca. Serão aplicados também detalhes decorativos em chapa de aço galvanizado, espessura de 2,5 mm, nas seguintes dimensões e cores:

- 0,15 x 3,90 m – cor verde (RGB 93,112,61 – ref. “Floresta Temperada”, Suvinil ou similar);
- 0,15 x 2,80 m – cor vermelha (RGB 172,68,60 – ref. “Antúrio”, Suvinil ou similar);
- 0,15 x 1,65 m – cor amarela (RGB 255,181,44 – ref. “Crisântemo Amarelo”, Suvinil ou similar).

As peças serão fixadas diretamente nas chapas e na estrutura da fachada por meio de parafusos autoatarraxantes.

9.6. ESCADA DE MARINHEIRO

Aplicação no Projeto: Escada fixada na parede do reservatório para acesso à caixa d'água, e portinhola com alça para cadeado. Abertura para o exterior.

Características do Material: Escada tipo marinheiro com gaiola, executados com perfis metálicos com tratamento de galvanizado a fogo e acabamento com duas demãos de tinta esmalte. A gaiola e do guarda-corpo serão compostos por perfis de barra chata 2" x 1/4". Os degraus da escada serão em barra redonda 1 1/2" acabamento antiderrapante; enquanto as colunas laterais serão em perfil tubular quadrado 2". Fixação na estrutura de concreto por meio de cantoneiras e parabolts.

Sequência de execução: A estrutura da escada e demais peças componentes deverão ser executadas em serralheria e, posteriormente transportadas até o local de instalação na obra, onde serão montadas e soldadas nos pontos necessários. Instalar a escada à superfície com uso de Parabolts químico. Para trabalhos em telhados, a CONTRATADA deve instalar cabos guia de aço na estrutura da edificação para a fixação do cinto de segurança, conforme NR 18

Subsecretaria de Obras da Educação

DEPARTAMENTO DE PROJETOS EM PRÉDIOS DA EDUCAÇÃO

dppe@sop.rs.gov.br | (51) 3288-5739





10. GUARDA CORPO

Aplicação no Projeto: Escada Marinheiro

Características e Dimensões do Material: Composto por montantes de ferro galvanizado retangular 2" (50 mm), espessura 3mm e com longarinas em tubo de mesma dimensão e rodapés em chapa metálica em aço galvanizado espessura de 1,5mm altura de 200 mm. Acabamento em pintura esmalte na cor branca.

Sequência de execução: Os montantes dos guarda-corpos serão fixados à base através de flange metálica de aço galvanizado a fogo e parafusadas com Paraboltd químico. As furações que receberão os parafusos deverão ser aspiradas a fim de garantir a correta fixação e estabilidade das peças metálicas.

11. ESQUADRIAS

Deverão ser submetidas à apreciação prévia da FISCALIZAÇÃO todas as esquadrias que serão empregadas na obra. As peças empenhadas, rachadas, com defeitos de funcionamento e/ou desigualdade na madeira ou ferro, deverão ser recusadas pela FISCALIZAÇÃO. A dimensão das esquadrias encontra-se especificada juntamente com os detalhes do projeto e deverão ser confirmadas no local. As guarnições acompanharão os mesmos materiais das portas internas. As esquadrias de vãos envidraçados, sujeitos à ação de intempéries, serão submetidas a testes específicos de estanqueidade, utilizando-se jato de mangueira d'água sob pressão, de conformidade com as especificações de projeto.

11.1. ESQUADRIAS EM FERRO

11.1.1. PORTÃO EM CHAPA PERFURADA-PF1

Aplicação no Projeto: Térreo

Característica: O quadro metálico será composto por perfis laterais, superior e inferior em aço galvanizado, com seção de 7 x 7 cm. O fechamento será executado com chapa perfurada em aço galvanizado, espessura de 1,25 mm, fixada por parafusos no eixo externo dos perfis. A pintura da chapa será feita com esmalte sintético na cor cinza-claro (RGB: 137, 139, 136), correspondente à referência "Prata" – Suvinil ou similar. A chapa perfurada deverá apresentar furos com diâmetro (D) de 9,5 mm e espaçamento (EC) de 12 mm, dispostos alternadamente no sentido longitudinal. O conjunto contará com fecho para cadeado, confeccionado em barra redonda de 1" fixada em barra chata de 1" x 2", soldada ao painel. Cada folha receberá fecho inferior próprio. A movimentação será feita por conjunto de roldanas com pino rolante, soldadas em montante lateral, fixado à estrutura de pilares por

Subsecretaria de Obras da Educação

DEPARTAMENTO DE PROJETOS EM PRÉDIOS DA EDUCAÇÃO

dppe@sop.rs.gov.br | (51) 3288-5739





meio de parabolts. Com exceção da chapa perfurada, os demais elementos metálicos receberão acabamento em pintura esmalte sintético na cor branca.

11.2. FERRAGENS E ACESSÓRIOS

12. PINTURA

12.1. PINTURA EM SUPERFÍCIES METÁLICAS – TINTA ESMALTE SINTÉTICO

Aplicação no Projeto: Esquadrias de aço

Características e Dimensões do Material: As superfícies metálicas receberão pintura de fundo anticorrosivo e acabamento com tinta esmalte acetinada, cor a branca ou cinza, conforme projeto arquitetônico.

Sequência de execução: Antes dos elementos metálicos serem pintados, suas superfícies terão removidas todas as ferrugens, rebarbas, restos de solda, óleos e graxas. Após limpas e secas, as superfícies metálicas receberão, no mínimo, duas demãos de fundo anticorrosivo, intercaladas com lixamento, até possuírem superfícies lisas e isentas de asperezas. Em caso de metais galvanizados, antes da pintura receberão fundo aderente à base d'água, específica para superfícies de aço galvanizado. Pintar as superfícies com, no mínimo, duas demãos de tinta esmaltem acetinada, observando-se o intervalo entre estas. Superfícies zincadas, expostas a intempéries ou envelhecidas e sem pintura requerem uma limpeza com solvente tipo ácido acético glacial diluído em água, em partes iguais, ou vinagre da melhor qualidade, dando uma demão farta e lavando depois de decorridas 24 horas. As superfícies devidamente limpas, livres de contaminação e secas, poderão receber diretamente duas demãos de tinta-base. Adotar precauções a fim de evitar pingos de tintas em superfícies não destinadas à pintura (tijolos à vista, vidros, ferragens de esquadrias etc.), em especial as superfícies rugosas.

12.2. PINTURA EM SUPERFÍCIES REBOCADAS – TINTA LÁTEX ACRÍLICA

Aplicação no Projeto: Paredes de alvenaria e elementos de concreto rebocado

- Paredes externas – tinta acrílica fosca para fachadas premium, cor conforme indicado no projeto arquitetônico.
- Paredes internas – tinta acrílica semibrilho premium, cor conforme indicado no projeto arquitetônico.

Características do Material: As paredes externas receberão pintura com tinta acrílica fosca contra microfissuras para fachadas sobre massa única.

Subsecretaria de Obras da Educação
DEPARTAMENTO DE PROJETOS EM PRÉDIOS DA EDUCAÇÃO
dppe@sop.rs.gov.br | (51) 3288-5739





Sequência de execução: Em todas as superfícies rebocadas deverão ser verificadas trincas ou outras imperfeições visíveis, aplicando-se enchimento de massa, conforme o caso e, lixando-se levemente as áreas que não se encontrem bem niveladas e aprumadas. As superfícies deverão estar secas, sem gorduras, lixadas e seladas com Selador Acrílico antes de receber a tinta. Aplicar tantas demãos quantas forem necessárias para um acabamento perfeito, sendo no mínimo duas. Pintar as superfícies com, no mínimo, duas demãos de tinta, observando-se o intervalo entre estas. Adotar precauções para evitar pingos de tintas em superfícies não destinadas à pintura (tijolos à vista, vidros, ferragens de esquadrias, etc.), em especial as superfícies rugosas (vidros fantasia).

13. INSTALAÇÕES ELÉTRICAS E DE ENERGIA:

A CONTRATADA deverá obedecer às diretrizes e às especificações da Secretaria de Obras Públicas. As instalações referentes à rede elétrica e de energia serão do tipo sobreposta ou embutidas, conforme especificado em Projeto específico. Na fachada principal, os condolentes e conduto deverão ser em cor vermelha.

Os itens referentes ao Projeto de Instalações Elétricas e de Energia serão determinados em projeto e Memorial Descritivo específico.

14. INSTALAÇÕES HIDROSSANITÁRIAS

A CONTRATADA deverá obedecer às diretrizes e às especificações da Secretaria de Obras Públicas.

Os itens referentes ao Projeto de Instalações Hidrossanitárias serão determinados em projeto e Memorial Descritivo específico.

15. PROJETO DE SISTEMAS DE SEGURANÇA DO TRABALHO:


A CONTRATADA deverá obedecer às diretrizes e às especificações da Secretaria de Obras Públicas.

Para acessos aos telhados e coberturas, acesso a reservatórios superiores e em caso de trabalhos em altura deverá ser prevista a instalação de escadas do tipo marinho com degraus antiderrapantes (protegidas ou não), guarda-corpos em pavimentos superiores e sistema de estrutura metálica e linha de vida, providos de inteiro Sistema de Proteção Individual de Queda (SPIQ) conforme as normativas específicas vigentes. Deverá ser contratada empresa para prestação de Serviços Técnicos Profissionais Especializados em Engenharia e seguida a diretriz e especificação técnica para Projeto, Fabricação e Instalação de Escadas / Plataformas com Sistema de Proteção de Queda para

Subsecretaria de Obras da Educação

DEPARTAMENTO DE PROJETOS EM PRÉDIOS DA EDUCAÇÃO

dppe@sop.rs.gov.br | (51) 3288-5739





Acesso a Telhado e Reservatórios de água (quando houver) nas edificações escolares do Estado do RS. A CONTRATADA deverá cumprir o disposto nas NRs-12-18-35 no que tange à especificação dos materiais e dimensionais exigidos.

Os itens referentes ao Projeto de Sistemas de Segurança do Trabalho serão especificados no Memorial Descritivo próprio

16. COMPLEMENTAÇÃO DA OBRA:

16.1. LIMPEZA

16.1.1. LIMPEZA FINAL

Todas as pavimentações, revestimentos e áreas envolvidas na obra deverão ser totalmente limpos, e todos os detritos que ficarem aderentes serão removidos, sem danos às superfícies. Durante a limpeza da obra deve-se ter o cuidado para que outras partes da obra não sejam danificadas por este serviço, além de vedar todos os ralos para que os detritos provenientes da limpeza não venham obstruí-los posteriormente.

Deverá haver cuidado especial com a limpeza dos vidros, removendo-se quaisquer resíduos sem danificar ou arranhar os vidros. Todos os metais, ferragens e louças deverão ficar totalmente limpos.

Após a limpeza, serão feitos todos os arremates finais e retoques que forem necessários. A obra deverá ser entregue em plenas condições de uso, com limpeza impecável.

16.1.2. RETIRADA DE ENTULHOS

Serão cuidadosamente limpos e varridos todos os acessos às áreas cobertas e descobertas do prédio e removido todo o entulho de obra existente. O destino do entulho será de responsabilidade da CONTRATADA.

16.1.3. DESMONTAGEM DO CANTEIRO DE OBRAS E REMOÇÃO DOS TAPUMES

Concluídos os serviços, o canteiro será desativado, devendo ser feita imediatamente a retirada das máquinas, equipamentos, desmontagem dos galpões e telheiros de obra, bem como os restos de materiais, entulhos em geral e demais pertences de propriedade da CONTRATADA. A área deverá ser deixada perfeitamente limpa e em condições de ser utilizada.

16.2. OBRAS COMPLEMENTARES

16.2.1. COMPLEMENTOS, ACABAMENTOS E ACERTOS FINAIS.

Subsecretaria de Obras da Educação

DEPARTAMENTO DE PROJETOS EM PRÉDIOS DA EDUCAÇÃO

dppe@sop.rs.gov.br | (51) 3288-5739





No ato de lavratura do Termo de Recebimento Provisório ou no período de 30 dias após o mesmo, a FISCALIZAÇÃO informará a existência de defeitos ou imperfeições que venham a ser constatadas. Estes reparos deverão estar concluídos para que seja assinado o Termo de Recebimento Definitivo (TRD).

16.2.2. LIGAÇÃO DEFINITIVA E CERTIDÕES

A CONTRATADA deverá entregar documentação que comprove a regularidade da mesma junto aos órgãos fiscalizadores, requerendo também a Certidão Negativa de Débitos/CND-INSS junto à Receita Federal, a Certidão de Regularidade Fiscal (FGTS), notas fiscais e termos de garantia de todos os equipamentos e estrutura, assim como todos os documentos que se fizeram necessários em função das características e especificidades da obra/objeto do contrato.

16.3. RECEBIMENTO DA OBRA

16.3.1. ENSAIOS GERAIS NAS INSTALAÇÕES

A CONTRATADA verificará cuidadosamente as perfeitas condições de funcionamento e segurança de todas as instalações, o que deve ser aprovado pela FISCALIZAÇÃO.

16.3.2. AS BUILT

Etapla destinada a documentar tecnicamente e de forma fiel as os resultados da obra executada, a partir de projetos e eventuais alterações realizadas com anuência prévia da FISCALIZAÇÃO e os respectivos Responsáveis Técnicos dos projetos. A CONTRATADA deverá realizar o levantamento de todas as medidas existentes na/s edificação (ões), transformando as informações aferidas em um desenho técnico, que irá representar a atual situação de dados e trajetos de instalações elétricas, hidráulicas, estrutural, etc. Os desenhos técnicos deverão atender às Normas da ABNT vigentes, tais como: NBR 6492, NBR 10126, NBR 12298, NBR16752, NBR 16861, NBR 17006 e NBR 8160, todas em suas versões atualizadas.

Os arquivos de AS BUILT deverão ser fornecidos em formato DWG (AutoCad Drawing Database) ou IFC (Industry Foundation Classes) e PDF (Portable Document Format).

16.3.3. DESPESAS EVENTUAIS

Consideram-se incluídos todos os materiais, mão-de-obra e acessórios necessários para a completa execução dos serviços e da obra, mesmo que não estejam descritos nestas especificações.

16.3.4. CONCLUSÃO DA OBRA

Subsecretaria de Obras da Educação

DEPARTAMENTO DE PROJETOS EM PRÉDIOS DA EDUCAÇÃO

dppe@sop.rs.gov.br | (51) 3288-5739





A obra somente será considerada concluída após o recebimento definitivo pela FISCALIZAÇÃO do Departamento de Regionais e Fiscalização (DRF) da SOP.

A CONTRATADA deverá informar à FISCALIZAÇÃO, em documento escrito, a conclusão da obra. Uma vez que a obra e os serviços contratados estejam concluídos, conforme contrato, será lavrado o Termo de Recebimento Definitivo, que será passado em 05 (cinco) vias de igual teor e forma, ambas assinadas pela FISCALIZAÇÃO e pela CONTRATADA, após o reparo de defeitos ou de imperfeições constatados após o recebimento do Termo de Recebimento Provisório.

17. CONSIDERAÇÕES FINAIS

As especificações poderão ser revisadas conforme as necessidades do contratante. Todas as dúvidas e possíveis omissões constantes nas especificações e nos projetos deverão ser solucionadas com os autores dos projetos.

Documento assinado digitalmente
gov.br SAMUEL AHARON CASSOL BITTENCOURT DORTAS
Data: 22/09/2025 08:51:49-0300
Verifique em <https://validar.iti.gov.br>

Porto Alegre, Setembro de 2025.

Arq. Samuel Dortas

CAU/RS: A262154-1

Departamento de Projetos em Prédios da Educação

Secretaria de Obras Públicas

Subsecretaria de Obras da Educação
DEPARTAMENTO DE PROJETOS EM PRÉDIOS DA EDUCAÇÃO
dppe@sop.rs.gov.br | (51) 3288-5739





25190000247403

Nome do documento: IMBE_PAC_587-2025_RES_PE_ARQ_SOP_MEM.pdf

Documento assinado por

Órgão/Grupo/Matrícula

Data

Samuel Aharon Cassol Bittencourt DORTAS

SOP / FT PPCI / 487224001

26/01/2026 11:01:39









25190000247403

Nome do documento: IMBE_PAC_587-2025_RES_PE_ARQ.pdf

Documento assinado por	Órgão/Grupo/Matrícula	Data
Samuel Aharon Cassol Bittencourt DORTAS	SOP / FT PPCI / 487224001	26/01/2026 11:00:26





01 PLANTA BAIXA
SEÇÃO 1:500

02 CORTE XX (RAMPA INTERNA)
SEÇÃO 1:50

03 CORTE YY (RAMPA EXTERNA)
SEÇÃO 1:500

04 CORTE ZZ (RAMPA EXTERNA)
SEÇÃO 1:500

05 CORTE W (RAMPA EXTERNA)
SEÇÃO 1:500

06 DETALHE 01 (GRELHA)
SEÇÃO 1:500

07 DET 02 - GUARDA-CORPO
SEÇÃO 1:50

08 DET. CORRIMÃO
SEÇÃO 1:50

09 DET. FIXAÇÃO PAREDE
SEÇÃO 1:50

QUANTIDADE	UNIDADE	DESCRIÇÃO	REMARKS
10	m²	ALVENARIA DE CIMENTO	...
20	m³	CONCRETO	...
30	m	PORTA	...
40	m	JANELA	...
50	m	PORTA	...
60	m	JANELA	...
70	m	PORTA	...
80	m	JANELA	...
90	m	PORTA	...
100	m	JANELA	...
110	m	PORTA	...
120	m	JANELA	...
130	m	PORTA	...
140	m	JANELA	...
150	m	PORTA	...
160	m	JANELA	...
170	m	PORTA	...
180	m	JANELA	...
190	m	PORTA	...
200	m	JANELA	...
210	m	PORTA	...
220	m	JANELA	...
230	m	PORTA	...
240	m	JANELA	...
250	m	PORTA	...
260	m	JANELA	...
270	m	PORTA	...
280	m	JANELA	...
290	m	PORTA	...
300	m	JANELA	...
310	m	PORTA	...
320	m	JANELA	...
330	m	PORTA	...
340	m	JANELA	...
350	m	PORTA	...
360	m	JANELA	...
370	m	PORTA	...
380	m	JANELA	...
390	m	PORTA	...
400	m	JANELA	...
410	m	PORTA	...
420	m	JANELA	...
430	m	PORTA	...
440	m	JANELA	...
450	m	PORTA	...
460	m	JANELA	...
470	m	PORTA	...
480	m	JANELA	...
490	m	PORTA	...
500	m	JANELA	...
510	m	PORTA	...
520	m	JANELA	...
530	m	PORTA	...
540	m	JANELA	...
550	m	PORTA	...
560	m	JANELA	...
570	m	PORTA	...
580	m	JANELA	...
590	m	PORTA	...
600	m	JANELA	...
610	m	PORTA	...
620	m	JANELA	...
630	m	PORTA	...
640	m	JANELA	...
650	m	PORTA	...
660	m	JANELA	...
670	m	PORTA	...
680	m	JANELA	...
690	m	PORTA	...
700	m	JANELA	...
710	m	PORTA	...
720	m	JANELA	...
730	m	PORTA	...
740	m	JANELA	...
750	m	PORTA	...
760	m	JANELA	...
770	m	PORTA	...
780	m	JANELA	...
790	m	PORTA	...
800	m	JANELA	...
810	m	PORTA	...
820	m	JANELA	...
830	m	PORTA	...
840	m	JANELA	...
850	m	PORTA	...
860	m	JANELA	...
870	m	PORTA	...
880	m	JANELA	...
890	m	PORTA	...
900	m	JANELA	...
910	m	PORTA	...
920	m	JANELA	...
930	m	PORTA	...
940	m	JANELA	...
950	m	PORTA	...
960	m	JANELA	...
970	m	PORTA	...
980	m	JANELA	...
990	m	PORTA	...
1000	m	JANELA	...